


岩崎こどもの遊び場

除染作業を実施しました

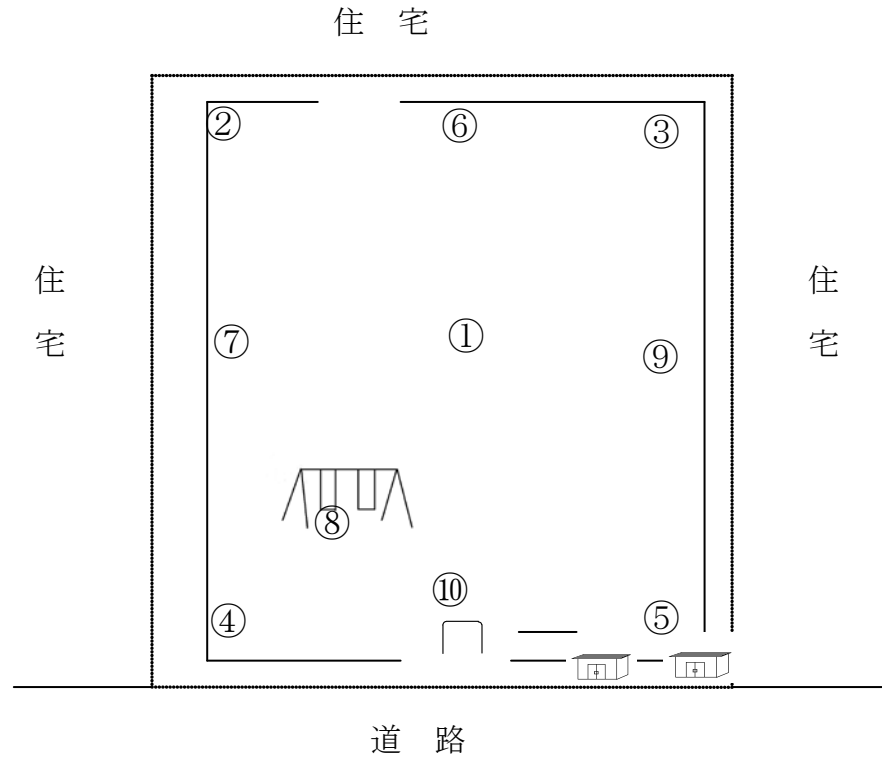

・24年7月10日 園内全域を天地返ししました。

岩崎こどもの遊び場
放射線量測定値一覧表

除染作業完了日：平成24年7月10日

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値(μSv/h)		No.	名称	測定値(μSv/h)	
		除染作業前	除染作業後			除染作業前	除染作業後
1	中央	0.280	0.120				
2	隅	0.295	0.190				
3	隅	0.274	0.220				
4	隅	0.262	0.190				
5	倉庫前	0.258	0.210				
6	住宅際	0.338	0.220				
7	住宅際	0.294	0.140				
8	ブランコ下	0.186	0.180				
9	住宅際	0.269	0.180				
10	車止め下	0.278	0.160				

- 1) 測定対象放射線：γ線
 - 2) 測定機器：シンチレーション式サーベイメータ PA-1000 Radi(堀場製作所)
測定範囲：0.001~9.999μSv/h，精度：指示値に対する誤差±10%以内
 - 3) サンプルング時間：60秒
 - 4) 測定高さは、地表面からγ線検出器までの高さ
 - 5) 固定遊具の測定は、固定遊具の直近で行った
- ・松戸市の指標値は0.23μSv/hです。数値が指標値以上の部分について除染を実施しました。
・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。

松戸市教育委員会青少年課 TEL047-366-7464