


浜野こどもの遊び場

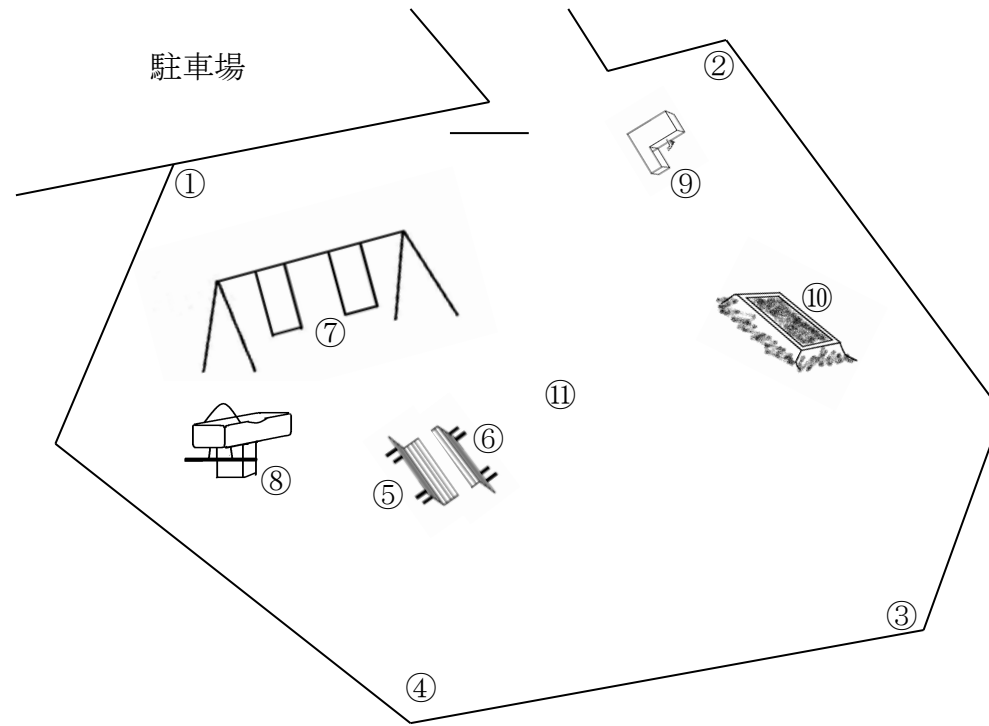

浜野こどもの遊び場

放射線量測定値一覧表

測定日：平成31年 3月25日

測定の高さは50cm(砂場は5cm)

No.	名称	測定値(μSv/h)	No.	名称	測定値(μSv/h)
1	隅	0.084	16		
2	隅	0.082	17		
3	隅	0.125	18		
4	隅	0.121	19		
5	ベンチ	0.080	20		
6	ベンチ	0.080	21		
7	ブランコ	0.091	22		
8	遊具	0.094	23		
9	水飲み場	0.082	24		
10	砂場	0.074	25		
11	中央	0.107	26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

- 1) 測定対象放射線 : γ 線
- 2) 測定機器 : シンチレーション式サーベイメータ PA-1000 Radi(堀場製作所)
測定範囲 : 0.001~9.999 μ Sv/h , 精度 : 指示値に対する誤差 \pm 10%以内
- 3) サンプルング時間 : 60秒
- 4) 測定高さは、地表面から γ 線検出器までの高さ
- 5) 固定遊具の測定は、固定遊具の直近で行った
・松戸市の指標値は0.23 μ Sv/hです。
・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。

松戸市子どもわかもの課 TEL047-366-7464