設　計　書

工事名称　松戸市立第四中学校ほか１校体育館空調設備設置工事

工事場所　松戸市五香西一丁目６番地の１ほか１か所

工　　期　令和　７年　　月　　日
　　令和　８年　３月１９日

設計年月日　令和　７年　７月　　日

（工事価格　　）

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参　考

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事（第四中学校）	1	式		
建築工事（栗ケ沢中学校）	1	式		
機械設備工事（第四中学校）	1	式		
機械設備工事（栗ケ沢中学校）	1	式		
計				

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	1	式		
屋外	1	式		
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	1	式		
屋外	1	式		
計				

建築工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
室外機基礎	1	式		
記念碑移設	1	式		
計				

建築工事				
名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
室外機基礎	1	式		
計				

体育館

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

屋外

名　　　　称	数　量	単位	金　　　額	備　　考
ガス設備	1	式		
計				

体育館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

屋外

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ガス設備	1	式		
計				

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
室外機基礎	新設	1	式		
計					
記念碑移設	記念碑移設	1	式		
計					

建築工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
室外機基礎	新設	1	式		
計					

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

屋外

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

建築工事	室外機基礎			新設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
室外機基礎						
根切り	小規模土工 -	7.3	m3			
床付け	総掘り	25.6	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	式			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	2.6	m3			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2･18cm	1.3	m3			
残土処分	積込・運搬・場外処分共	6.1	m3			
普通コンクリート（材料）	千葉北部地区　21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	6.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	6.7	m3			
型枠（複合合板）	普通合板型枠　－ 基礎部　－	9.6	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	9.6	㎡			
打放し面補修	B 種　ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	9.6	㎡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.6	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.6	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.6	t			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12	32	本			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	22.3	㎡			
既設フェンス撤去		9	m			
伐採	高木２本	1	式			

建築工事	室外機基礎			新設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ						
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1,800　基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180X180X450共	20	m			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉	両開き　1,600x1,800	12	か所			
計						

建築工事	記念碑移設			記念碑移設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
記念碑移設						
記念碑移設	準備工（舗装切断工、舗装版撤去、縁石撤去処分） 樹木伐採伐根（伐採作業、支障枝除去、高所作業車、除根作業） 記念碑移設（移設先基礎工、移設） 仮設（養生・清掃、交通誘導員） 諸経費含む	1	式			
計						

建築工事	室外機基礎			新設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
室外機基礎						
根切り	小規模土工 -	1.4	m3			
床付け	総掘り	4.8	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	式			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.5	m3			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18N/mm2･18cm	0.2	m3			
残土処分	積込・運搬・場外処分共	1.1	m3			
普通コンクリート（材料）	千葉北部地区　21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	1.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	1.2	m3			
型枠（複合合板）	普通合板型枠　－ 基礎部　－	2.4	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.4	㎡			
打放し面補修	B 種　ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	2.4	㎡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12	20	本			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4	㎡			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ						
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1,800　基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180X180X450共	12	m			

建築工事		室外機基礎		新設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉	両開き　1,600x1,800	10	か所			
計						

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式（屋外機　親機） 自立発電型 冷房能力　56.0kW 暖房能力　63.0kW	3	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式（屋内機　子機） 自立発電型 冷房能力　56.0kW 暖房能力　63.0kW	2	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 床置（露出）立形（直吹） 冷房能力　14.0kW 暖房能力　16.0kW	20	台			
電源切替盤	自立運転ｽｲｯﾁ内蔵 親子機2台用	2	面			
電源切替盤	自立運転ｽｲｯﾁ内蔵 親機1台用	1	面			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	付属品	1	式			別紙 00-0001 非公開
電気配管配線		1	式			別紙 00-0002 非公開
文字標識等		1	式			別紙 00-0003 非公開
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0004 非公開
架台類		1	式			別紙 00-0005 非公開
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0006 非公開
直接仮設		1	式			別紙 00-0007
計						

体育館	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水管 保温材内封ﾄﾞﾚﾝ 管　改修	屋内一般　20A	47	m			
排水管 保温材内封ﾄﾞﾚﾝ 管　改修	屋内一般　30A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　20A　ｶﾗｰ	170	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　25A　ｶﾗｰ	16	m			
給水・耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HTVP)改修	屋内一般　　20A	5	m			
給水・耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HTVP)改修	屋内一般　　40A	12	m			
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	20A～40A	20	個			
浸透桝	VP150　砕石　透水ｼｰﾄ ｺﾝｸﾘ土間ｺｱ抜き	20	個			
浸透桝	VP150　砕石　透水ｼｰﾄ 土	2	個			
冷媒管		1	式			別紙 00-0008
保温		1	式			別紙 00-0009
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0010 非公開
架台類		1	式			別紙 00-0011 非公開
はつり補修		1	式			別紙 00-0012 非公開
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0013 非公開
計						

体育館		発生材処理			発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0014
発生材運搬		1	式			別紙 00-0015
発生材処分		1	式			別紙 00-0016
計						

屋外　ガス設備　都市ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
都市ガス工事		1	式			
諸経費		1	式			
計						

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式（屋外機　親機） 自立発電型 冷房能力　56.0kW 暖房能力　63.0kW	3	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式（屋内機　子機） 自立発電型 冷房能力　56.0kW 暖房能力　63.0kW	2	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 床置（露出）立形（直吹） 冷房能力　14.0kW 暖房能力　16.0kW	20	台			
電源切替盤	自立運転ｽｲｯﾁ内蔵 親子機2台用	2	面			
電源切替盤	自立運転ｽｲｯﾁ内蔵 親機1台用	1	面			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	付属品	1	式			別紙 00-0017 非公開
電気配管配線		1	式			別紙 00-0018 非公開
文字標識等		1	式			別紙 00-0019 非公開
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0020 非公開
架台類		1	式			別紙 00-0021 非公開
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0022 非公開
直接仮設		1	式			別紙 00-0023
計						

体育館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管 保温材内封ﾄﾞﾚﾝ管　改修	屋内一般　20A	40	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　20A	98	m			
給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)改修	屋内一般　20A	5	m			
給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)改修	屋内一般　40A	13	m			
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	20A～40A	20	個			
浸透桝	VP150　砕石　透水ｼｰﾄ ｺﾝｸﾘ土間ｺｱ抜き	25	個			
冷媒管		1	式			別紙 00-0024
保温		1	式			別紙 00-0025
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0026 非公開
架台類		1	式			別紙 00-0027 非公開
はつり補修		1	式			別紙 00-0028 非公開
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0029 非公開
計						

体育館	発生材処理			発生材処理		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0030
発生材運搬		1	式			別紙 00-0031
発生材処分		1	式			別紙 00-0032
計						

屋外		ガス設備			都市ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
都市ガス工事		1	式			
諸経費		1	式			
計						

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	付属品	1	式			別紙 00-0001
電気配管配線		1	式			別紙 00-0002

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
文字標識等		1	式			別紙 00-0003
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0004
架台類		1	式			別紙 00-0005

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0006
直接仮設		1	式			別紙 00-0007
床面養生 （敷込・撤去共） （材工共）	ブルーシート敷き	100	㎡			
整理清掃後片付け （内部改修）	個別改修	100	㎡			
外部足場						
枠組本足場 （手すり先行方式）	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 1ヶ月 仮設材運搬費共	321.3	㎡			
安全手すり （手すり先行方式）	枠組本足場用 1ヶ月 仮設材運搬費共	63	m			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 1ヶ月 仮設材運搬費共	535.5	㎡			
小幅ﾈｯﾄ張り	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 仮設材運搬共	151.2	m			
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	151.2	m			
計						

体育館	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0008
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	9.52mm（液管） 15.88mm（ガス管）	62	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	9.52mm（液管） 22.22mm（ガス管）	27	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	12.70mm（液管） 28.58mm（ガス管）	47	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	15.88mm（液管） 28.58mm（ガス管）	235	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0009
冷媒管外装(往復)	屋外露出（SUS） 12.70mm(液管) 28.58mm(ｶﾞｽ管)	31	m			
冷媒管外装(往復)	屋外露出（SUS） 15.88mm(液管) 28.58mm(ｶﾞｽ管)	158	m			
冷媒管ﾀﾞｸﾄ	SUS　W450　歩路	78	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	40	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0010

体育館		空気調和設備			配管設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
架台類		1	式			別紙 00-0011
はつり補修		1	式			別紙 00-0012
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0013

体育館		発生材処理			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0014
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ類　機械	11.23	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0015
4tダンプトラック	～25km程度	7	台・回			
2t・3tダンプトラック	～25km程度	1	台・回			
2t・3tダンプトラック	～75km程度	1	台・回			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0016
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	40cm以下	15	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	40cm超	10.83	t			
金属くず		1	m3			
石綿含有産業廃棄物(安定型)		1	m3			
計						

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	付属品	1	式			別紙 00-0017
電気配管配線		1	式			別紙 00-0018
文字標識等		1	式			別紙 00-0019

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0020
架台類		1	式			別紙 00-0021
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0022

体育館	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式			別紙 00-0023
床面養生 （敷込・撤去共） （材工共）	ブルーシート敷き	100	㎡			
整理清掃後片付け （内部改修）	個別改修	100	㎡			
計						

体育館	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0024
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	9.52mm（液管） 15.88mm（ガス管）	28	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	9.52mm（液管） 22.22mm（ガス管）	80	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	12.70mm（液管） 28.58mm（ガス管）	12	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 （電線共巻）改修	15.88mm（液管） 28.58mm（ガス管）	131	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0025
冷媒管外装(往復)	屋外露出（SUS） 9.52mm(液管) 22.22mm(ｶﾞｽ管)	47	m			
冷媒管外装(往復)	屋外露出（SUS） 15.88mm(液管) 28.58mm(ｶﾞｽ管)	26	m			
冷媒管ﾀﾞｸﾄ	SUS　W450　歩路	84	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	62	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0026

体育館	空気調和設備			配管設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
架台類		1	式			別紙 00-0027
はつり補修		1	式			別紙 00-0028
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式			別紙 00-0029

体育館		発生材処理			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0030
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ類　機械	3.63	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0031
4tダンプトラック	～25km程度	3	台・回			
2t・3tダンプトラック	～75km程度	1	台・回			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0032
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	40cm超	8.35	t			
石綿含有産業廃棄物(安定型)		1	m3			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1,800 損料､掛け払い・運搬共	1	式			別紙 00-0033
資材置き場床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ　合板	1	式			別紙 00-0034
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1,800 損料､掛け払い・運搬共	1	式			別紙 00-0035
資材置き場床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ　合板	1	式			別紙 00-0036
土質調査費	28品目　溶出	1	式			
土質調査費	28品目　溶出	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1,800 損料､掛け払い・運搬共	1	式			別紙 00-0033
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	14.4	m			
計						
資材置き場床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ　合板	1	式			別紙 00-0034
床面養生 （敷込・撤去共） （材工共）	ブルーシート敷き	13	㎡			
床養生 ｺﾝﾊﾟﾈ敷	t=12	13	㎡			
計						
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1,800 損料､掛け払い・運搬共	1	式			別紙 00-0035
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共	14.4	m			
計						
資材置き場床養生	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ　合板	1	式			別紙 00-0036
床面養生 （敷込・撤去共） （材工共）	ブルーシート敷き	13	㎡			
床養生 ｺﾝﾊﾟﾈ敷	t=12	13	㎡			
計						

現場説明書

1. 工事名称　　松戸市立第四中学校ほか１校体育館空調設備設置工事
2. 工事場所　　松戸市五香西一丁目６番地の１ほか１か所
3. 説明事項
   - 本工事は、週休２日工事（発注者指定方式）である。
   - 受注者は、現場閉所（休息）による週休２日工事として取り組むこと。
     なお、予定価格には４週８休達成相当の経費を補正している。
   - 週休２日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休２日工事
     試行実施要領」に基づき行うこと。
   - 別途、建築工事、電気設備工事が発注される。
   - 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（契約締結日の翌日から
     令和７年１１月２８日まで）については、配置技術者の工事現場への専任を要しない。

松戸市立第四中学校ほか１校

体育館空調設備設置工事

松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事

図面リスト

M-００	表紙・図面リスト
M-０１	案内図・配置図
M-０２	特記仕様書（１）
M-０３	特記仕様書（２）
M-０４	空調設備　機器表・系統図・断面図
M-０５	空調設備　１階 平面図
M-０６	空調設備　２階 平面図
M-０７	空調設備　３階 平面図
M-０８	空調設備　制御　３階 平面図
M-０９	室外機　基礎詳細図
M-１０	メッシュフェンス詳細図
M-１１	ガス設備　配置図

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	表紙・図面リスト		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	ー
縮 尺	ー	図面番号	M-00
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第1-2311-247号 鈴木 泰久 一級建築士大臣登録第233260号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

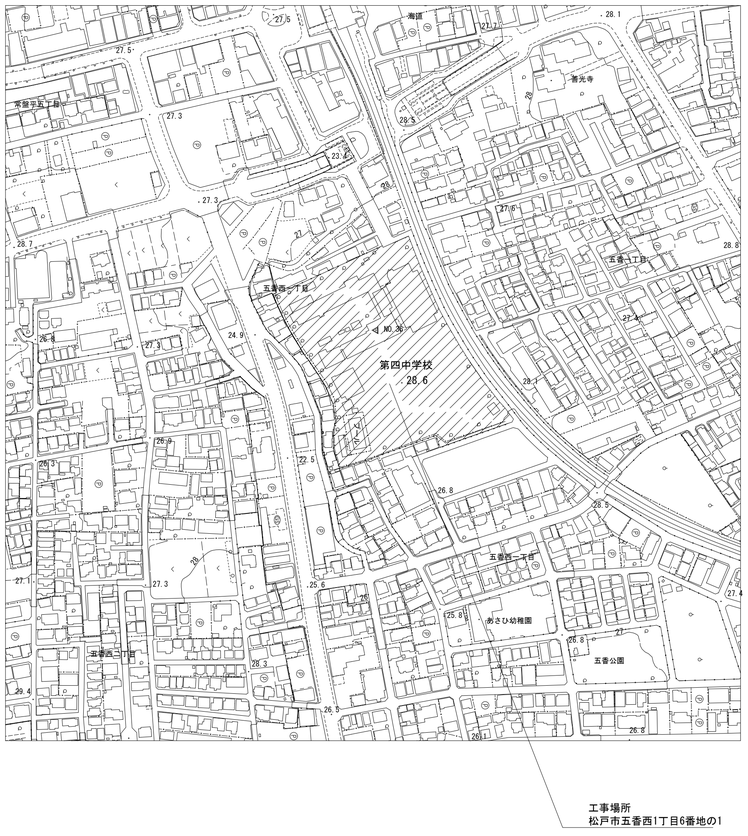

工事場所
松戸市五香西1丁目6番地の1

N

案内図　1：2500

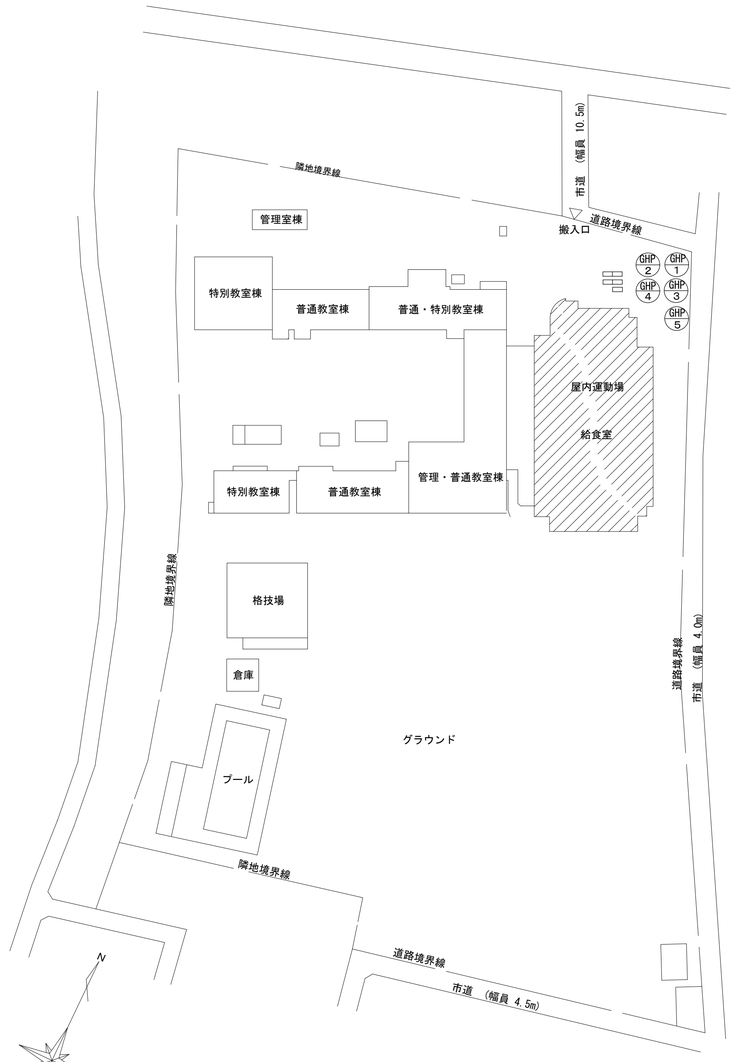

配置図　1：700

凡例
工事範囲を示す

工事概要

体育館に空調設備を設置する。
1　機械設備工事
（1）空調設備
（2）ガス設備
2　建築工事
（1）1に伴う基礎
（2）1に伴う内外装改修基礎
搬入計画（参考）
・屋外機置場近傍までユニック車で搬入を行い、荷下ろし据付を行う。
・16tラフターを用いて据付けを行う。

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	案内・配置図（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮尺	1：2500 1:700	図面番号	M-01
設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

松戸市機械設備工事特記仕様書

第6版(2023.4.)

1. 工事概要

1. 工事場所　　松戸市五香西１－６－１

2. 建物概要

建　物　名　称	構　造	階　数	延べ面積(m2)	消防法施行令別表第一	備　考
体育館	S造	地上３階		7項	

(備考中の特定の施設、一般の施設とは耐震安全性の分類を示す)

3. 工事種目　　(　●印の付いたものを適用する。)

建物別及び屋外 ＼ 工事種別	工事種別						
工　事　種　目	校　舎	棟	棟	棟	棟	棟	屋　外
● 空気調和設備	● 一式						● 一式
○ 換気設備	○ 一式						○ 一式
○ 排煙設備	○ 一式						○ 一式
○ 自動制御設備	○ 一式						○ 一式
○ 衛生器具設備	○ 一式						○ 一式
○ 給水設備	○ 一式						○ 一式
○ 排水設備	○ 一式						○ 一式
○ 給湯設備	○ 一式						○ 一式
○ 消火設備	○ 一式						○ 一式
○ 厨房設備	○ 一式						○ 一式
● ガス設備	○ 一式						● 一式
○ 排水処理設備	○ 一式						○ 一式
○ 雨水利用設備	○ 一式						○ 一式
● 搬去工事	● 一式						● 一式
○ 昇降機設備※	○ 一式						○ 一式
● 建築工事※	● 一式						● 一式
○ 電気設備工事※	○ 一式						○ 一式

4. 指定部分　　○無　○有(　　：指定部分工期 令和　年　月　日)

5. 設備概要　(●印の付いたものを適用する。)

方式及び種類	設　備　概　要
● 空調方式	●個別空調方式
● 主要熱源機器	●パッケージ形空気調和機
燃料※	○電気　●都市ガス　○液化石油ガス
○ 自動制御方式	○電気式　○電子式　○デジタル式
○ 給水方式	○高置タンク方式　○ポンプ直送方式　○水道直結方式
水源※	○県水　○市水
受水槽※	○有　○無
○ 排水方式	建物内の汚水と雑排水(○合流式　○分流式　)
	ポンプ排水　○有(○汚物　○雑排水　○湧水　○雨水　)　○無
	建物外放流先　(1) 汚水　○直放流下水管　○
	(2) 雑排水　○直放流下水管　○
○ 給湯方式※	○中央式　(○直接給湯　○間接給湯)
	○局所式　(○貯湯式湯沸器　○瞬間湯沸器)
燃料※	○都市ガス　○液化石油ガス　○電気
○ 消火設備の種類	○屋内消火栓設備　○スプリンクラー設備　○泡消火設備
	○連結散水設備　○連結送水管　○不活性ガス消火設備(○　　)

2. 工事仕様

1. 共通仕様

※(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等を適用する。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)　(令和4年版)　(以下「標準仕様書」という。)
公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　(令和4年版)　(以下「改修標準仕様書」という。)
公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　(令和4年版)　(以下「標準図」という。)

(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

※2. 現場の納り等の関係による協議
現場の納り、取り合い等の関係で設計図書(配管、配線、器具の位置、方法)による施工が困難、不都合な場合、または図面及び仕様書に明記なくとも技術上、安全上当然施工しなければならない工事は、施工図により監督職員との協議の上、請負金額の範囲内において変更を行うものとする。

3. 特記仕様

章、項目及び特記事項は、● 印の付いたものを適用する。

章	項　目	特　記　事　項
一般共通事項	● 特定調達品目	※(1) 松戸市で定める「松戸市グリーン購入等に係る基本方針」に基づき環境に配慮した物品を最優先に使用する。 (2) 国等による環境物品等の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(以下「グリーン購入法」という。)の特定調達品目の判断基準は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成28年2月)」による。 (3) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項(「資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。」)に留意すること。
	● 機材等	(1) 本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上のものとする。ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (2) 別表－１に機材等名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定めて許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
	○ 室内空気中の化学物質の濃度測定	室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、監督職員に報告する。測定はパッシブ型採集機器により行う。 測定時期　○工事着手前　○施工終了時 測定対象室　○図示　○ 測定箇所数　○図示　○
	○ 電気保安技術者	工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第三条に定める工事管理者(　　)の任命する監督職員の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を行う。
	○ 技能士の適用	○配管施工(配管工事)　○建築板金施工(ダクト製作及び取付け) ○熱絶縁施工(保温工事)　○冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)
	○ 監督職員事務所※	○設置する(○費用は請負業者の負担とする。　○発注者の負担)
	● 工事用電力・水・その他	●本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 工事用水　構内の施設　○　利用できない　●利用できる(●有償　○無償　) 工事電力　構内の施設　○　利用できない　●利用できる(●有償　○無償　)

章	項　目	特　記　事　項
	● 足場その他	○　別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。 (○　建築工事　○　電気設備工事　で設置する。) ●　本工事で設置とする。 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
	● 建設副産物※	本工事により発生する建設廃棄物の計画量は以下のとおり 1) アスコン塊　(　　t)　8) 混合廃棄物　(　　m3) 2) コンクリート塊　(　　t)　9) 飛散性アスベスト　(　　m3) 3) 建設発生木材　(　　t)　10) 非飛散性アスベスト　(　　m3) 4) 建設汚泥　(　　t) 5) ガラスくず及び陶器くず　(　　m3) 6) 金属くず　(　　m3) 7) 廃プラスチック　(　　m3)
	● 建設発生土の処理※	●　有　○構内敷きならし(監督職員が指示する構内の場所) ●建設発生土搬出処理(　　) 搬出先名称　(三信建設㈱) 搬出先住所　(鎌ケ谷市初富808　) 片道運搬距離　(15.1 km　) 工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 片道運搬距離は積算上処理分区ごとに代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。 搬出の際には、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果の結果証明書を提出しなければならない。なお、計量する対象は、付表に定める溶出試験２６項目に「クロロエチレン」と「１，４－ジオキサン」を含めた２８項目、含有量試験２項目とする。
	● 石綿含事前調査※ ○ 石綿含有品	●元請業者にて行う。 石綿含有分析調査　○本工事　○別途 撤去方法　○図示による
	● 発生材の処理	○　金属類　(○機器類　○ダクト　○配管　○その他金属類)の処理は (○　構外搬出適切処理　○　　)とする。 ○　特別管理産業廃棄物　(　○　　○　　)の処理は (○　構外搬出適切処理　○　別途　)とする。 ●　石綿含有産業廃棄物(○配管用成形保温材　○フランジ用ガスケット)の処理は (●　構外搬出適切処理　○　別途　)とする。 ●　上記以外のもの(○　　○　　)の処理は (●　構外搬出適切処理　○　別途　)とする。 ●　建設リサイクル法における再資源化等を行う特定建設資材の構外搬出処理を本工事とする。
	○ 冷媒(フロン類)の回収	○　本工事　○　別途 冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２．４．３により、次の書類を監督職員に提出する。 ●　フロン回収行程管理表の写し　○　特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し
	● 埋め戻し土・盛土	●　根切り土の中の良質土　●　山砂の類
	● 工事写真	国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領(平成31年版)」による。 土質調査　○要　○不要(　　)
	○ 運転操作説明板	系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を記載したアクリル樹脂製の板を機械室に設ける。
	● 総合調整※	●　本工事　○　別途 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) ○風量調整　○風量測定　○水量調整　○水量測定　○飲料水の水質の測定　○騒音の測定 ●気密試験　●初期運転状態の記録　●エアコン調整 ○室内気流及びじんあいの測定　●室内外空気の温湿度の測定
	● 容量等の表示	1) 機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
	● 耐震措置	耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。 (1) 機器の据付け及び取付け 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 設計用標準水平震度

設置場所	機器種別	●特定の施設		○一般の施設	
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階、屋上及び塔屋	機　器	2.0	1.5	1.5	1.0
	防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5
	水　槽　類	2.0	1.5	1.5	1.0
中間階	機　器	1.5	1.0	1.0	0.6
	防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0
	水　槽　類	1.5	1.0	1.0	0.6
地階・１階	機　器	1.0	0.6	0.6	0.4
	防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6
	水　槽　類	1.5	1.0	1.0	0.6

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの
・重要機器は次のものを示す。
○給水機器(　　)
○排水機器(　　)
○換気機器　○空調機器　○熱源機器　○防災設備
○監視制御設備　○危険物貯蔵装置　○火を使用する設備　○避難経路上に設置する機器

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

※(3) 100kg以下の軽量な機器においても耐震を考慮し、同等な施工または機器メーカーの指示する方法を確実に行うこと。ただし、機器は建物構造体より取付、天井材(軽量鉄骨等)には取付けないこと。
落下や転倒が生じた場合に災害が起こる場所に設置する場合は落下、転倒防止措置を行うこと。

章	項　目	特　記　事　項
	● 配　管	(1) ステンレス鋼管の接合は、下記による。※ 呼び径60Su以下 ○SAS322規格の継手 (○プレス式　○拡管式　○ナット式　○転造ねじ式　○差込式　○カップリング式) ○ハウジング形管継手　○管端つば出しステンレス鋼管継手 呼び径75Su以上 ○溶接接合　○ハウジング形管継手 (2) 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。 ○(ａ　フレキシブルジョイント)　○(ｂ　ボールジョイント) ●(ｃ　スリークッション) ※(3) 土間スラブ等の下が土中埋設配管となる場合は、その土間スラブからステンレス製等の防食を考慮した吊り金物にて支持をとること。 ※(4) 床下、ピット内、及び屋外露出配管の吊り及び支持金物(バンド・吊金物類)及びアンカー類はステンレス製又は溶融亜鉛メッキ製とする。 屋内露出の支持金物類はステンレス製又は溶融亜鉛メッキ製、防錆処理が施されたものとする。

章	項　目	特　記　事　項
		※(5) 管の埋設深さは、管の上端より原則として、一般敷地は(●30cm　○　cm) 構内道路は(○60cm　○　cm)以上とする。ただし、給水及びガス事業者による配管の深度は、供給事業者の規定によるものとする。
		※(6) 市道の配管埋設深さ及び道路復旧については、松戸市管理道路の道路掘削　・復旧等の基準(平成３１年版)による。その他の道路については各道路管理者の規定による。
		※(7) 法定区画(防火区画、防火壁、界壁等)及び水密を要する部分、並びに床などの配管貫通箇所の穴埋めは、モルタルにより穴埋めを行う。
		※(8) 上記(8)以外を貫通する配管の穴埋めは下表による。ただし、硬質塩化ビニル管、床以外または水密を要する部分以外の管貫通箇所にあっては、保温工事の有無に係わらず、穴埋めは行わなくてもよい。

保温を行う配管	穴埋めは行わない。
保温を行わない配管	モルタルにより穴埋めをする。

		※(9) JIS マーク、JAS マーク又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用する場合、品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略する。
	○ 絶縁継手	「機器と配管接続部」取り付け箇所は図示による。
	○ 地中埋設標等	(1) 地中埋設標　○要(図示による。)　○不要 (2) 埋設表示用テープ　○要(排水管を除く)　○不要
	● 保　温	●　別表－２　保温工事仕様による。 ○　屋外露出部(○下記の機器類　○給水管　○消火管　○膨張管　○ドレン管(配管類には非難を含む))は　○　防凍保温　　○凍結防止ヒーター　)を行う。 (対象機器：　　) 防凍保温は、厚さを配管の呼び径25以下は50mm、呼び径32以上は40mmとし、保温を施す。 防凍防止ヒーターは、自己サーモ式とし、保温を施すものとする。 ○　共同溝、トレンチの保温は(標準仕様書第２編の施工箇所　　)を適用する。 ○　多湿箇所は下記の場所とする。(天井内共多湿箇所とする。) (○浴室(ユニットは除く)　○脱衣室　○　　○　　) ○　屋内露出(○実験室　○　　)の保温外装は(○ｱﾙﾐｶﾞﾗｶﾞｸﾛｽ　○　　)とする。 ○　合成樹脂製カバーは(○１シートタイプ　○２ジャケットタイプ)とする。
	○ 塗　装	(1) 露出機材の塗装仕上げは下記による。 ○屋外　○ドレン管　(○指定色塗装　○　　) ○金属電線管　(○溶融亜鉛メッキ仕上げ［付着量300g/㎡以上］　○指定色塗装) ○屋内　○　(○指定色塗装　○　　) (2) 塗装色※ 必要な場合には色見本を作成し、監督員の承諾を得ること。また、特別な指示のない限り、松戸市標準色(マンセル　７．５Ｙ　９／１　とする。)
	● は　つ　り	既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターを用いる。
	● 吊り及び支持金物	(○受水槽　○ピット　○　　)の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。
	● 既存躯体への穿孔	穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。
	● 養生・清掃※	工事場所はビニルシート等により養生を行い、工事後は清掃を行うこと。 また、施工のため必要な範囲で家具等の移動、養生を行うこと。
	● 環境対策	建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を使用すること。
	● 工事現場管理	受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。 不法・違反無線局(不法パーソナル無線)を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。
	● 過積載による違法運行の防止	受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。 (1) 積載重量制限を超えて土砂等を積み込ませず、また積み込ませないこと。 (2) さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込ませず、また積み込ませないこと。 (3) 過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。
	● 保　険	本工事については、工事目的物及び工事材料を次に示す内容で火災保険、組立保険その他の保険に附すること。 (1) 被保険者　発注者、受注者及びその全下請負人 (2) 保険金額　請負代金全額 (3) 保険期間　工事着手のときから工事引渡しまでの期間 なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに監督職員に提示すること。
	● 創意工夫等の実施	受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに書面により提出することができる。
	● 官公署その他への届出手続等※	工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署などへの必要な手続等は受注者が代行し、遅滞なく行う。 なお、当該手続きに必要な費用は、特記なき場合は受注者の負担とする。
	● 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
	● ワンデーレスポンス	本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。
○空気調和設備	● 設計用温湿度	●　下表による。　○(　　)の温度条件による。

	外　気		屋内					
			一般系統					
	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)
夏　期	34.7℃	%	28.0℃	50%	℃	%	℃	%
冬　期	1.8℃	%	22.0℃	40%	℃	%	℃	%

	○ ダ　ク　ト	○低圧ダクト　(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○アングルフランジ工法　○スパイラルダクト)とする。 ○高圧1ダクトの適用範囲は図示による。 ○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。
	○ 風量測定口※	取り付け箇所は ○図示した位置　○外調機SA、OA ダクト
	○ チャンバー	○外気取り入れダクト　○送風機出口チャンバーの分岐ダクト (1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 (2) 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。 (3) ガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。
	○ ダンパー	(1) 防煙ダンパー　復帰方式(○遠隔　○　　)定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 (2) ピストンダンパー　復帰方式(○遠隔　○　　)
	● 配管材料	(1) 冷温水管　○ (2) 冷却水管　○ (3) 油　管　○ (4) 蒸気管　給気管　○ 還　管　○ (5) 高温水管　○ (6) 膨張管、空気抜き管、　○ 膨張タンクよりボイラ等への補給水管 (7) ドレン管　●保温材内封ドレン管、硬質塩化ビニル管、耐熱性硬質塩化ビニル管 (8) 冷媒管　●断熱材被覆銅管

章	項　目	特　記　事　項
○換気設備	○ 弁　類	JIS 又は JV　(○5K　○10K(図示部分))
		65A以上の冷温水・冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。 ○鋼管用伸縮継手の種類は図示による。 ○ステンレス鋼管に使用する弁類は、ステンレス製とする。 ○ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取付ける。 ○ファンコイルユニットには、○流量調整弁　を設置する。
	○ 絶縁継手	図示の位置に取付ける。
	● 保温及び消音内貼り	○還りダクトの保温　範囲は(○図示による　○　　) ○外気ダクトの保温　範囲は(○図示による　○　　) ○膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第２編 3.1.4 の温水管の項による。 ○建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第２編 3.1.4 温水管の項による。 ○空気調和機及びファンコイルの排水管の保温は、標準仕様書第２編 3.1.5 の排水管の項による。 ●冷媒管の保温外装は別表－２による。
	● 冷媒配管※	冷媒用被覆銅管が外壁を貫通する場合は、塩ビ管をさや管として傾斜をつけて挿入し雨水の浸入を防止すること。また、外壁貫通部の内側及び外側の直近に支持金具を付け、冷媒管を堅固に固定すること。
	○ 保温付フレキシブルダクト※	国土交通省認定による不燃材料とし、構造は不織布、補強材、グラスウール、フィルムにより構成されていて、端末は加工されているものとする。
	○ ダ　ク　ト	○低圧ダクト　(○コーナーボルト工法(長辺の長さが 1500 mm以下の部分) ○アングルフランジ工法　○スパイラルダクト)とする。 ○高圧1ダクトの適用範囲は図示による。 ○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。 ○建築基準法による厨房の火気使用室の換気ダクトの板厚は下表による。※ (松戸市火災予防条例　第３条の４　第１項　第１号) (松戸市火災予防条例施行規則　第３条) (単位)mm

○スパイラルダクト

ダクトの内径A	○亜鉛鉄板	○ステンレス鋼板
A ≦ 750	0.6以上	0.5以上
750< A ≦1000	0.8以上	0.6以上
1000< A ≦1250	1.0以上	0.8以上
1250< A	1.2以上	

○矩形ダクト(厨房設備の入力が21Kwh以下のもの)

ダクトの長辺A	○亜鉛鉄板	○ステンレス鋼板
A ≦ 300	0.6以上	0.5以上
300< A ≦ 450	0.6以上	
450< A ≦1200	0.8以上	0.6以上
1200< A ≦1800	1.0以上	0.8以上
1800< A	1.2以上	

○矩形ダクト(厨房設備の入力が21Kwhを超えるもの)

ダクトの長辺A	○亜鉛鉄板	○ステンレス鋼板
A ≦ 450	0.6以上	0.6以上
450< A ≦1200	0.8以上	0.6以上
1200< A ≦1800	1.0以上	0.8以上
1800< A	1.2以上	

(上表によるダクト板厚、及び板の材質の適用範囲は図示による。)

	○ 風量測定口	取付箇所は図示による。
	○ ダンパー	空気調和設備の当該項目による。
	○ 排気ダクトのシール	○浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統　○厨房系統　○ 高圧2ダクトのシール　長方形ダクト　○　Ｎ＋Ａシール　○　Ｂシール 円形ダクト　○　Ａ、Ｂシール　○　Ｃシール
	○ チャンバー	空気調和設備の当該項目による。
	○ 保温	○　全熱交換ユニット用のOAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲は外壁吸込口から全熱交換ユニット間、保温仕様は別表-2による。 ○　一般のOAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲はすべてとし、保温仕様は別表-2による。 ○　全熱交換ユニット用のEAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲は外壁排気口から全熱交換ユニット間、保温仕様は別表-2による。 ○　一般のEAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲は外壁から1m、保温仕様は別表-2による。 ○　多湿箇所のダクトの保温要 (○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。○　　) ○　(○厨房　○湯沸室　○調理室)の保温要 (保温範囲は屋内系統ダクトすべてとし、保温仕様は別表-2による。) ○　換気用ダクト(保温厚25mm)※ ○　外気取り入れ用(保温厚25mm)※ ○　給気排気用ダクト(保温の厚さ25mm・外壁より１m)※ ○　ロックウール(厚さ50mm)　(厨房等で火気使用機器用の排気ダクト)※

(備考)　※印の特記内容は、松戸市仕様である。

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事
図面名	特記仕様書　(１)　(第四中学校)
作成年月日	令和7年2月10日　変更年月日
縮　尺	－　図面番号　M-02
設　計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第1-2311-247号 鈴木　泰久 一級建築士大臣登録第233260号
松戸市 街づくり部 建築保全課	

章	項目	特記事項
○給水設備	○ 配管材料	(1) 一般配管　○水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB） ○ (2) 地中埋設配管　○水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD） ○ (3) 給水引込管　○ 引き込みは水道事業者の指定により、量水器以降の地中配管は、（○　　）とし、他の部分は(1)による。
	○ 絶縁継手	図示の位置に取付ける。
	○ 弁類	JIS 又は JV　○ 水道直結部分（○ 10K　○ ） ○ その他の部分（○ 5K　○ ）
	○	ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
○排水設備	○ 配管材料	(1) 屋内　汚水管　○硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○耐火二層管 ○ 雑排水管　○硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○耐火二層管 ○ 通気管　○硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○耐火二層管 ○ ポンプアップ排水管　○ ○ ○ ○ (2) 屋外　第一桝まで　○ ○ 桝間　○ ○
	○ 洗面器等の排水管	洗面器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。
	○ 満水試験継手	○ 標準仕様書第２編 2.4.8(f)による。　○ 図示の箇所に取り付ける。
	○ インバート桝 ・ため桝※	○ プラスチック桝　（○　　○ 標準図による。） ○ コンクリート桝　（○　　○ 標準図による。） ○
	○ 雨水抑制施設※	○ 雨水浸透桝　（○　　○　　）
		○ 雨水浸透管　（○　　○　　） ・松戸市雨水流出抑制施設設置指導要綱に準じる。
○給湯設備	○ 配管材料	○ ○
	○ 弁類	JIS 又は JV　（○ 5K　○ 10K（図示部分）） ○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
	○ 保温	湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は標準仕様書第２編 3.1.5表 2.3.5のｈ・（イ）・Ⅸとする。
○消火設備	○ 配管材料	(1) 屋内消火栓　一般　○ 地中　○ (2) 連結送水管　一般　○ 地中　○ (3)
	○ 屋内消火栓種別	○易操作性１号消火栓　○１号消火栓　○２号消火栓
	○ 屋内消火栓開閉弁	○１０ｋ
	○ 保温	屋外露出配管は標準仕様書第２編 3.1.5 e2・(ハ)・Ⅷによる保温を行う。
	○ 建物導入部配管	標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。
	○ 不活性ｶﾞｽ消火設備	別図による。
	○ 泡消火設備	別図による。
○ガス設備	● ガス種別	●　都市ガス ○　液化石油ガス
	● 配管材料	●都市ガス　ガス事業者の供給規定による。 ○液化石油ガス　(1) 一般　○ (2) 地中　○
	○ 充てん容器	別途（　○50kg　○　○　）×　本
	○ 集合装置	○標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による　本組。
	○ 転倒防止等	○標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）による。
	○ メーター	○親メーター（貸与品）　（○直読式　○パルス式（パルス発信器は　○買い取り ） ○子メーター（買い取り）（○直読式　○パルス式）
	○ ガス漏れ警報器	○本工事（図示による）　○別途工事 ○外部警報端子（○　無　○　有　）
	○ 漏洩検知装置	○要　○不要
	○ 電気防食	○要　○不要
	○ 引込負担金等	○要（　○別途工事　○本工事）　○不要
	○ バルク貯槽	○横型　○竪型　（液化石油ガス貯蔵能力　ｋｇ）
●撤去工事	○ 保温材	保温材は、配管・ダクト等より分離する。
	○ 支持金物等	ダクト及び配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。
	● 撤去跡処理※	撤去跡は、塗装及び防食処理等を行うこと。また雨水の浸入などが生じる場所及び部分については防水処理を行うこと。

別表-1

機材等	

別表－２
保温工事仕様　　＊ 適用する保温区分 （ ● 印の付いたものを適用し、○ 印のものは適用しない。）

区分	項目	施工箇所	保温材 GW	保温材 RW	保温材 PSF	保温仕様	外装材 ｶﾗｰ	外装材 SUS	外装材 AL
給排水衛生設備配管	給水管	屋内露出(一般居室、廊下)	○	○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋合成樹脂製カバー	—	—	—
	排水管・通気管		○	○	○		—	—	—
	給湯管		○	○	—		—	—	—
	給水管	機械室、書庫、倉庫	○	○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋原紙＋アルミガラスクロス	—	—	—
	排水管・通気管		○	○	○		—	—	—
	給湯管		○	○	—		—	—	—
	給水管	天井内,パイプシャフト内、空隙壁中	○	○	○	アルミガラスクロス化粧保温筒＋アルミガラスクロス粘着テープ	—	—	—
	排水管・通気管		○	○	○		—	—	—
	給湯管		○	○	—		—	—	—
	給水管・消火管	屋外露出(バルコニー、開放廊下含む)浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない)	○	○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋ポリエチレンフィルム＋外装材	○	○	○
	給湯管		○	○	—		○	○	○
	給水管	暗渠内(ピット内含む)	○	○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス	—	—	—
	給湯管		○	○	—		—	—	—
	保温厚	グラスウール保温筒(GW) ロックウール保温筒(RW)	80A以下：20mm、100A～150A：25mm、200A以上：40mm						
		ポリスチレンフォーム保温筒(PSF)	80A以下：20mm、100A 以上：25mm						
給排水衛生設備機器 鋼製タンク 排気筒 貯湯タンク	鋼製タンク	屋内	○	○	○	鉄(PSFの場合鉄又は接着剤)＋保温板(厚さ25mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	○		—	○	—
	貯湯タンク	屋内	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ25mm)＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	—		—	○	—
	排気筒	隠ぺい箇所	—	○	—	保温帯(厚さ50mm)＋鉄線＋アルミガラスクロス＋金網	—	—	—
冷媒管（断熱材被覆銅管）	ガス管保温厚※	20mm以上				液管保温厚 10mm以上			
	外装材	屋内露出(一般居室、廊下)	● 合成樹脂カバー　● 保温化粧ケース（ ○　　製 ）						
		機械室、書庫、倉庫	● 合成樹脂カバー　● 保温化粧ケース（ ○　　製 ）						
		屋外露出	● ステンレス鋼板　○ ● 合成樹脂カバー　● 保温化粧ケース（ ○　　製 ）						
空気調和設備機器 冷水ヘッダー 冷水ヘッダー 冷水タンク 冷水タンク 温水ヘッダー 蒸気ヘッダー 温水タンク 還水タンク 熱交換器	冷水ヘッダー 冷水ヘッダー 冷水タンク 冷水タンク	屋内	○	○	○	鉄(PSFの場合鉄又は接着剤)＋保温板(厚さ50mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	○		—	○	—
	温水ヘッダー 蒸気ヘッダー 温水タンク 還水タンク 熱交換器	屋内	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	—		—	○	—
	膨張タンク	屋内	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ25mm)＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	—		—	○	—
空気調和設備ダクト		屋内露出(一般居室、廊下)	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋外装材	○	—	—
	長方形ダクト（全熱交換器用ダクトは、保温厚25mmとする）	機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	○	○	—	鉄＋アルミガラスクロス化粧保温板(厚さ25mm)＋アルミガラスクロス粘着テープ	—	—	—
		屋外露出(バルコニー、開放廊下含む)浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない)	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	○	○
	スパイラルダクト（全熱交換器用ダクトは、保温厚25mmとする）	屋内露出(一般居室、廊下)	○	○	—	保温板(厚さ50mm)＋外装材	○	—	—
		機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	○	○	—	アルミガラスクロス化粧保温板(厚さ25mm)＋アルミガラスクロス粘着テープ	—	—	—
		屋外露出(バルコニー、開放廊下含む)浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない)	○	○	—	保温板(厚さ50mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	○	○
消音内張り	サプライチャンバー		○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋ガラスクロス＋銅きっ甲金網	—	—	—
	消音チャンバー・消音エルボ		○	○	—	鉄＋保温板(厚さ25mm)＋ガラスクロス	—	—	—

※ 凡例　保温材　GW：グラスウール保温材　RW：ロックウール保温材　PSF：ポリスチレンホーム保温材
外装材　ｶﾗｰ：カラー亜鉛鉄板　SUS：ステンレス鋼板　AL：溶融アルミニウム－亜鉛鉄板
※ 不燃材以外の配管が建築基準法施行令第112条第15項に規定する準耐火構造等の防火区画を貫通する場合貫通部より 1m 以上はロックウール保温材を使用すること
※ 配管の保温は、継手及び弁類を含む。図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、標準仕様書による。

（備考）　※印の特記内容は、松戸市仕様である。

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事
図面名	特記仕様書（２）（第四中学校）
作成年月日	令和7年2月10日
変更年月日	
縮尺	ー
図面番号	M-03
設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第1-2311-247号 鈴木 泰久 一級建築士大臣登録第233260号
松戸市 街づくり部 建築保全課	

機器表

記号	名称	性能 冷房能力	性能 暖房能力	電源 1φ-200V 消費電力	電源 1φ-200V 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	電源 1φ-200V 送風機	ガス消費量	外形寸法	配管関係 接続口	配管関係 燃料ｶﾞｽ配管口	数量	備考（参考品番）
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	mm・kg	mm	(ｲﾝﾁ)		
ＧＨＰ１	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.33	0.17	0.75×2	49.2	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GB560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 870	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			
	電源自立型空調ＧＨＰ 親機											
	電源切替盤（自立スイッチ含む）											
ＧＨＰ1-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ２	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.33	0.17	0.75×2	49.2	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GX560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 870	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 子機											
ＧＨＰ2-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ３	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.33	0.17	0.75×2	49.2	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GB560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 870	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 親機											
	電源切替盤（自立スイッチ含む）											
ＧＨＰ3-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ４	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.24	0.17	0.75×2	45.3	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GX560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 705	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 子機											
ＧＨＰ4-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ５	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.24	0.17	0.75×2	45.3	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GH560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 705	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 親機											
	電源切替盤（自立スイッチ含む）											
ＧＨＰ5-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			架台
Ｃ	屋内機リモコン	アリーナ内入口横			－	－	－	多機能ワイヤード液晶リモコン			5	ＣＺ－１０ＲＴ５
								屋内機操作用、他付属品共				ＫＲＣＢ３７－１
								鍵付リモコンボックス共				
	各系統にコントロールリモコン、配管分岐ジョイント、標準付属品一式を含む。											

※ 空調機の冷房・暖房能力はＪＩＳ標準条件による。
※ 自立型屋外機は、停電時に空調と非常用電源が同時使用出来るものとする。
※ 屋外機は接続する電気機器の突入電流21Aに耐え得るものとする。
※ 停電時の屋外機1台当たりの発電量の内、照明機器などの電気機器の使用可能容量は1.5KVA以下とすること。
　但し、屋内機は屋外機1台に対し140形×4台を接続した場合とする。（親機＋子機は3.0KVA）
※ 浸水想定区域は屋外機、電源切替盤の嵩上げを行う。
※ 電源切替盤の外壁取付けは鋼製金物（溶融亜鉛メッキ仕上げ）を介して取付ける。

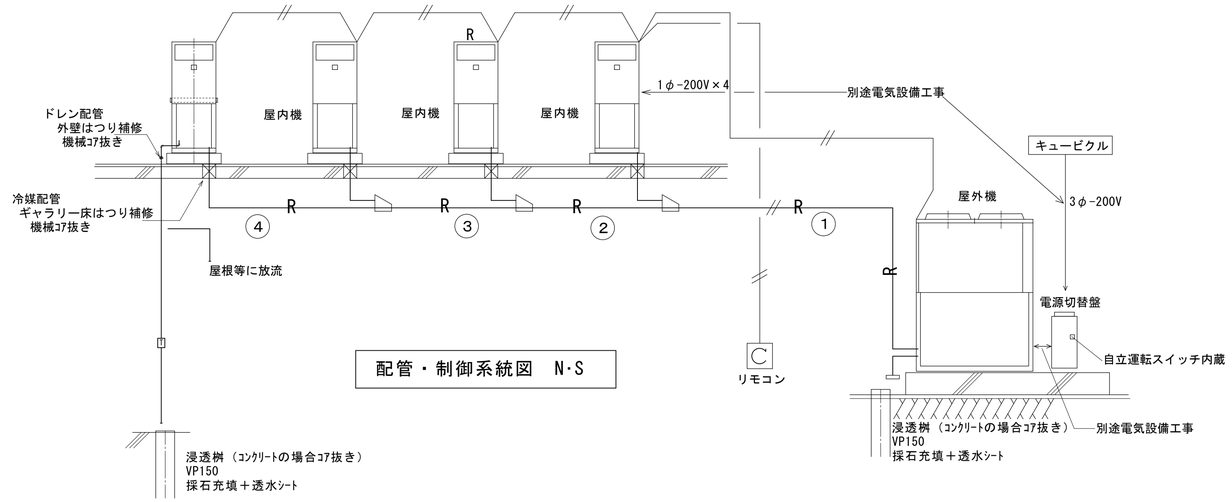

配管・制御系統図　N.S

凡　例

記号	名称	仕様・材質・規格
——R——	冷媒配管	断熱被覆銅管　JCDA0009 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ保温材（難燃性）
		内外操作線、リモコン線併設
		【室内機電源線含む（電気工事）】
——D——	ドレン配管	硬質ポリ塩化ビニル管　VP　JIS K 6741　カラー VP
		屋内：ACドレン管
	分岐ジョイント	
Ⓒ	屋内機リモコン	
	浸透桝	VP150　砕石充填　透水シート
T	ドレントラップ	配管の端部に防虫網取付け
	はつり補修箇所	機械コア抜き
★	はつり補修箇所	機械コア抜き

空調設備　制御配線系統図

特記事項
１．室内外渡り配線、リモコン配線は、EM-CEES1.25-2Cとする。
２．原則、冷媒配管共巻きとする。単独となる場合は、屋外露出は厚鋼G22、屋内露出は一種金属線びを用いること。
３．屋内機リモコン（RR-1）は５系統分を設置すること。
４．制御配線は選定メーカーの施工要領に基づいて施工を行うこと。

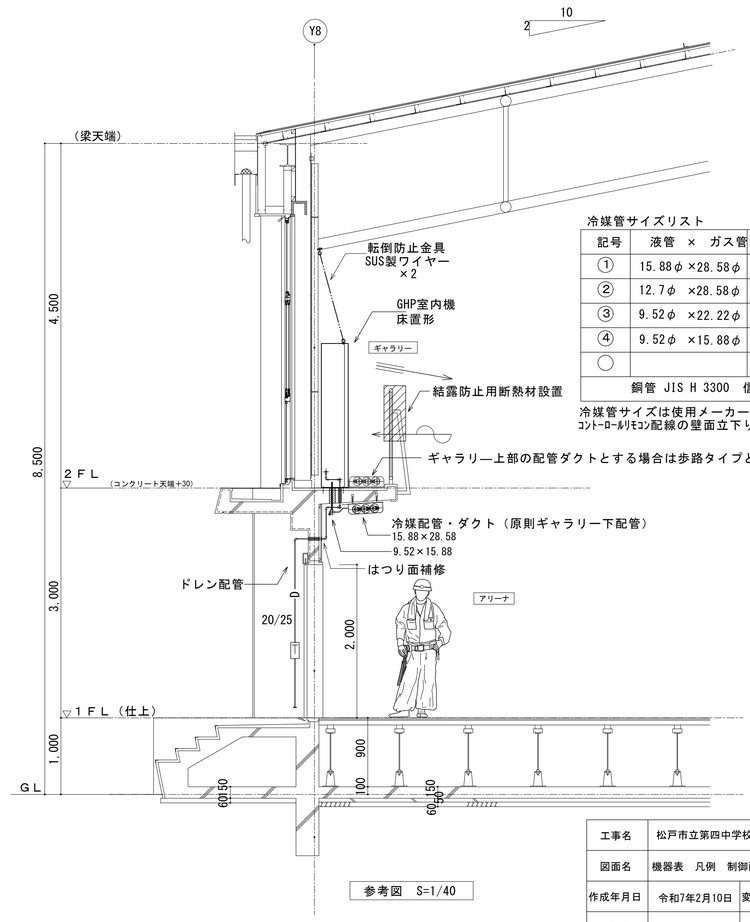

冷媒管サイズリスト

記号	液管 × ガス管	備考
①	15.88φ ×28.58φ	断熱被覆付き
②	12.7φ ×28.58φ	〃
③	9.52φ ×22.22φ	〃
④	9.52φ ×15.88φ	〃
◯		〃
銅管 JIS H 3300　信号線併設		

冷媒管サイズは使用メーカーの標準仕様とする。
ｺﾝﾄｰﾛｰﾙﾘﾓｺﾝ配線の壁面立下りは配管保護とする。

参考図　S=1/40

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	機器表　凡例　制御配線図（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	—	図面番号	M-04
設計	株式会社　鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第　1-2311-247　号 鈴木　泰久 一級建築士大臣登録第　233260　号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

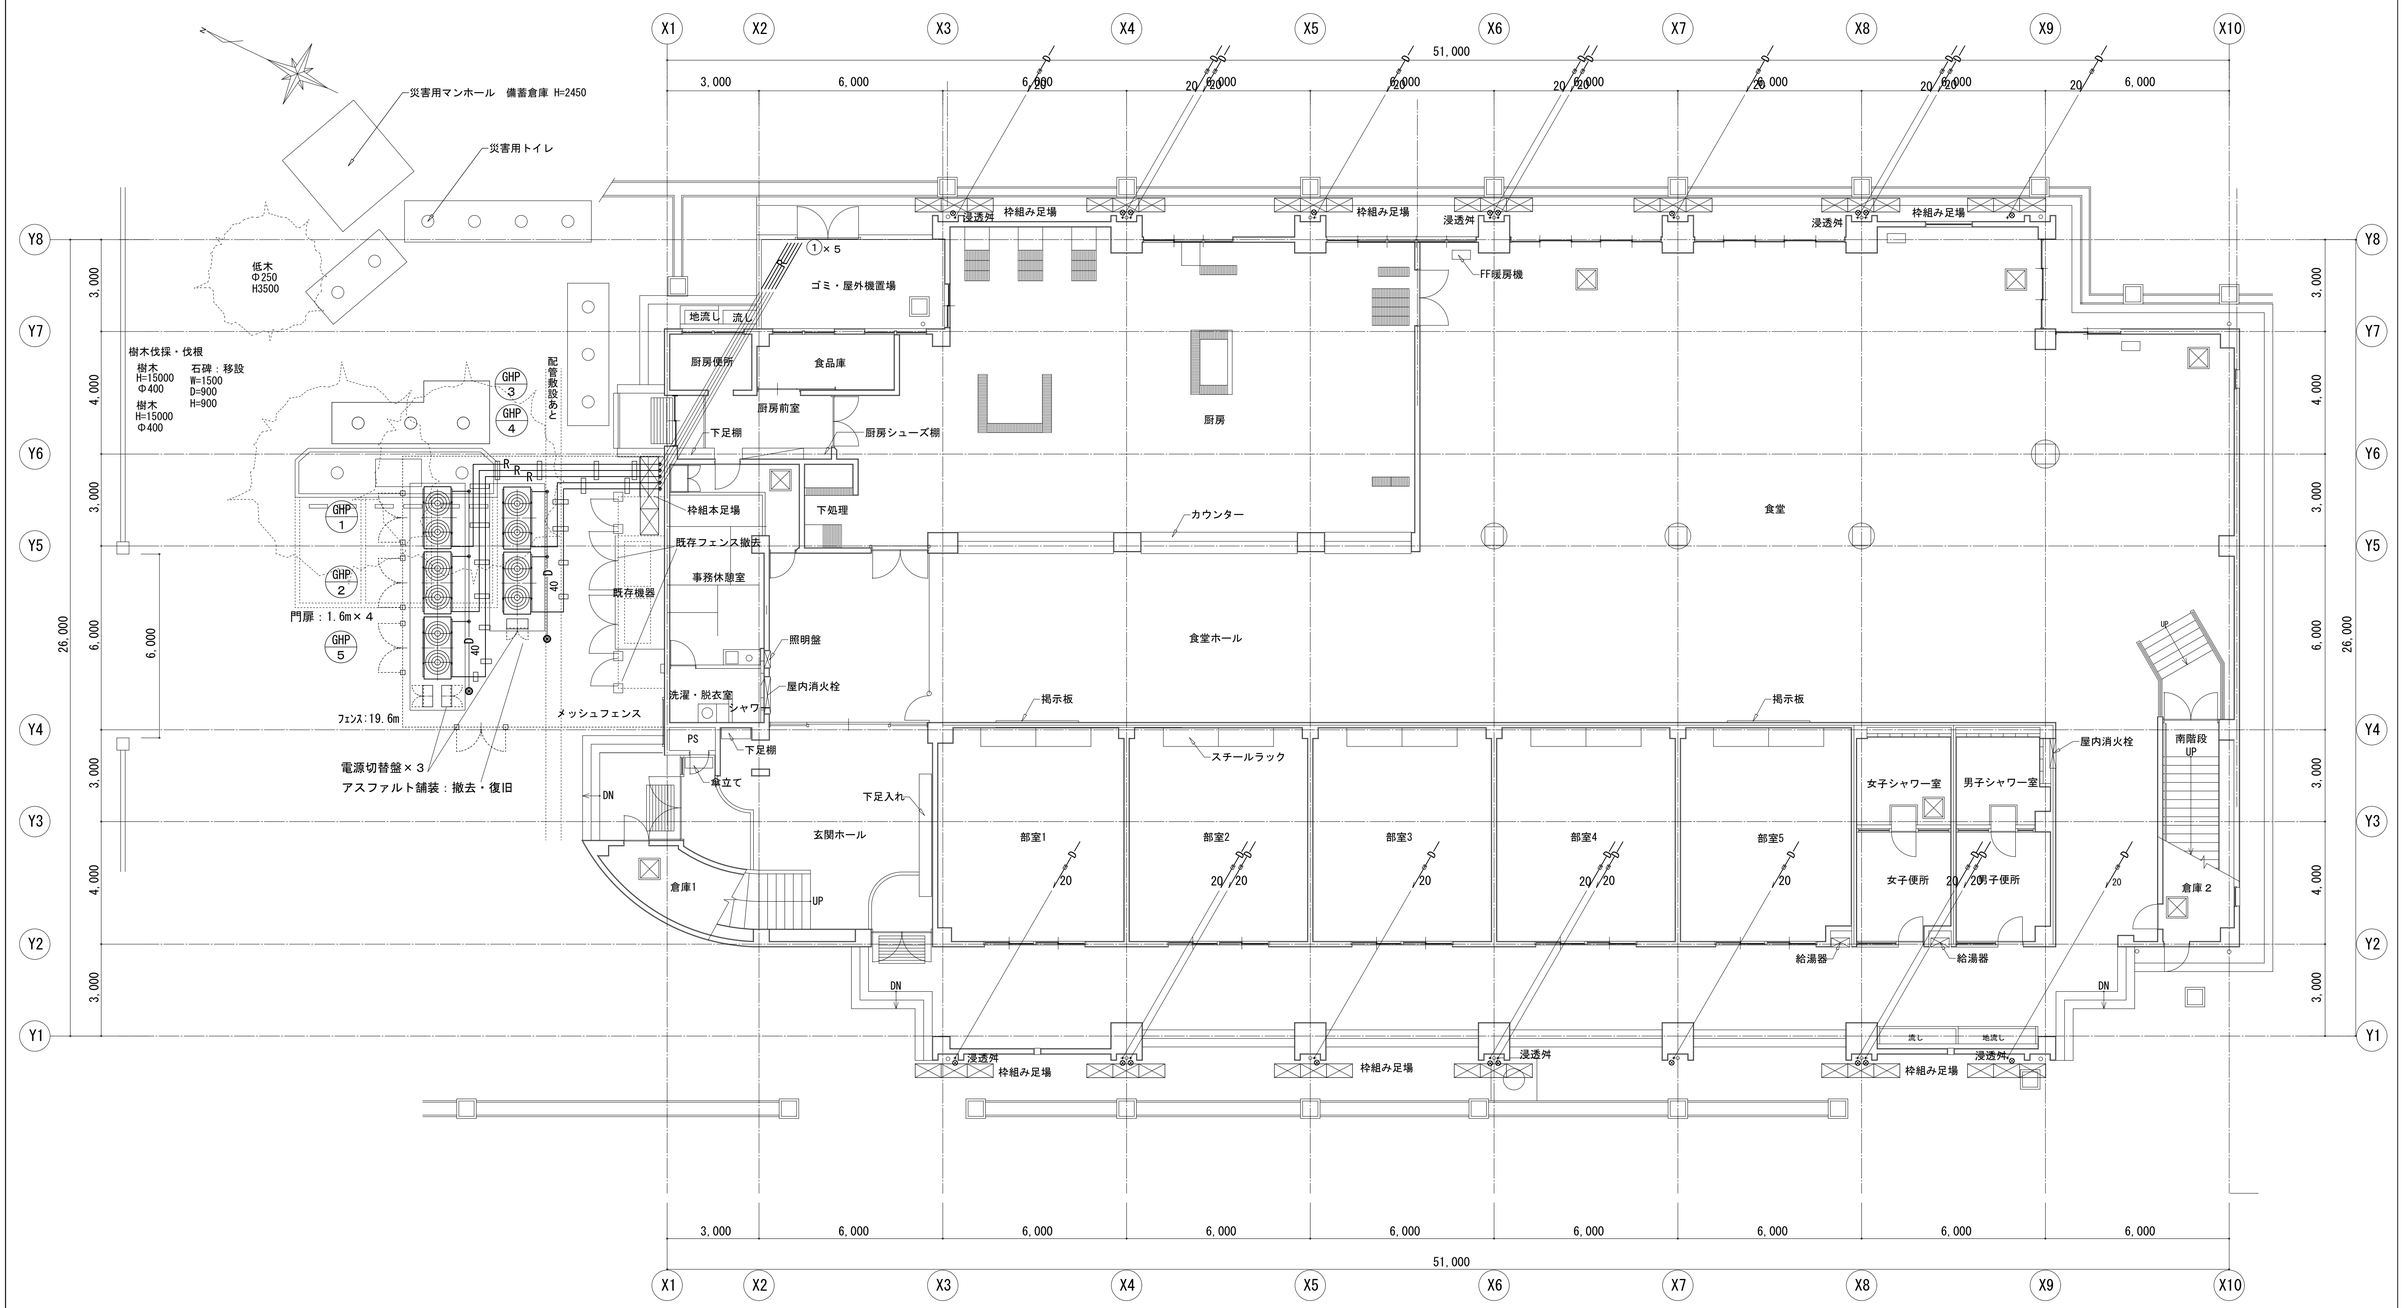

1階平面図　S=1:100

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	1階平面図（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	1：100	図面番号	M-05
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

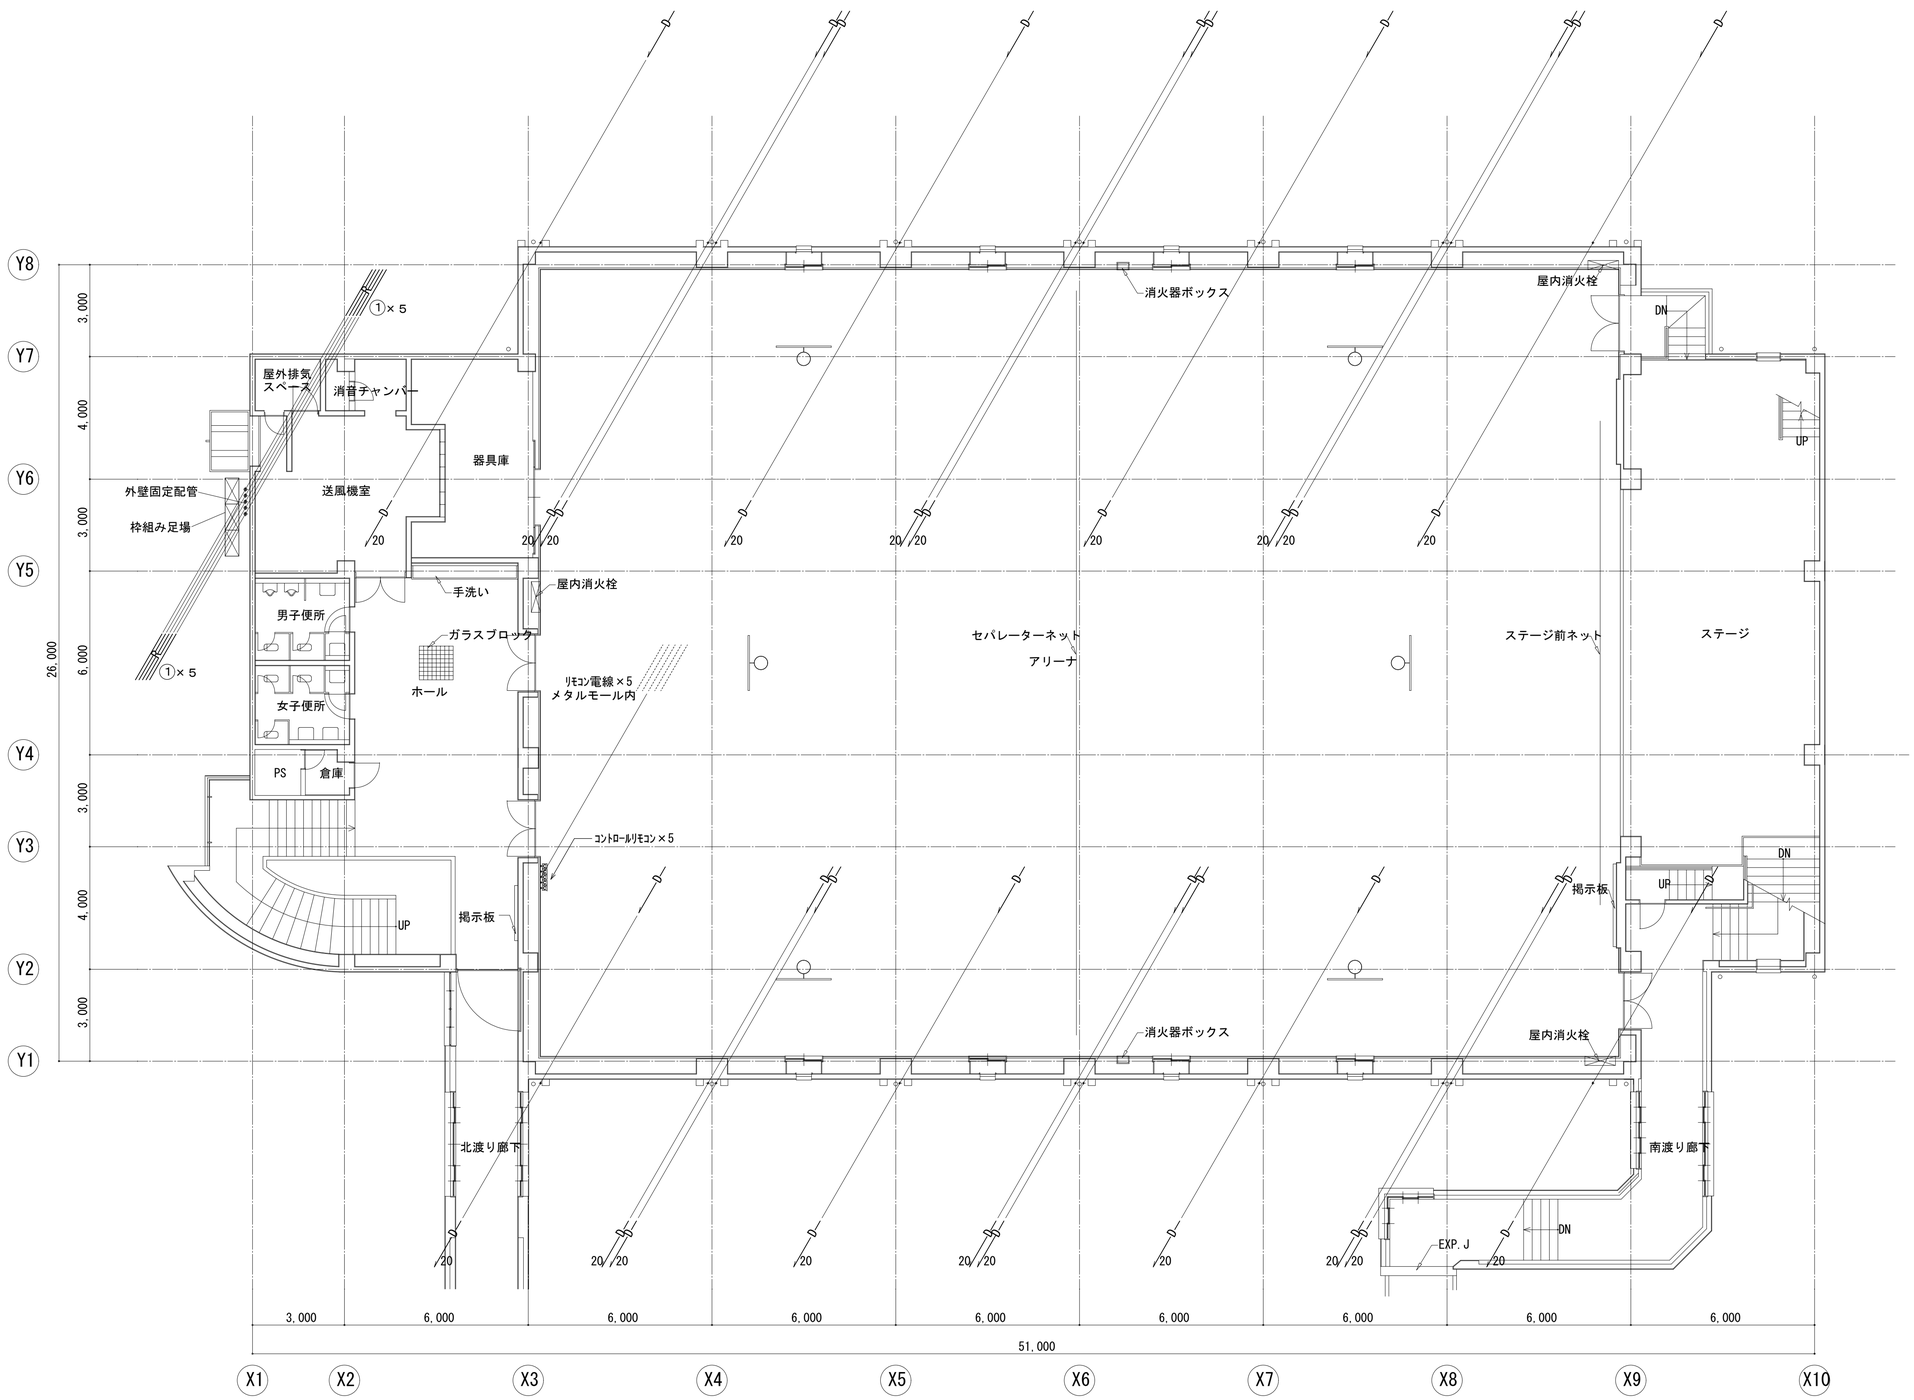

2階平面図　S=1/100

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	2階平面図（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	ー
縮 尺	1：100	図面番号	M-06
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

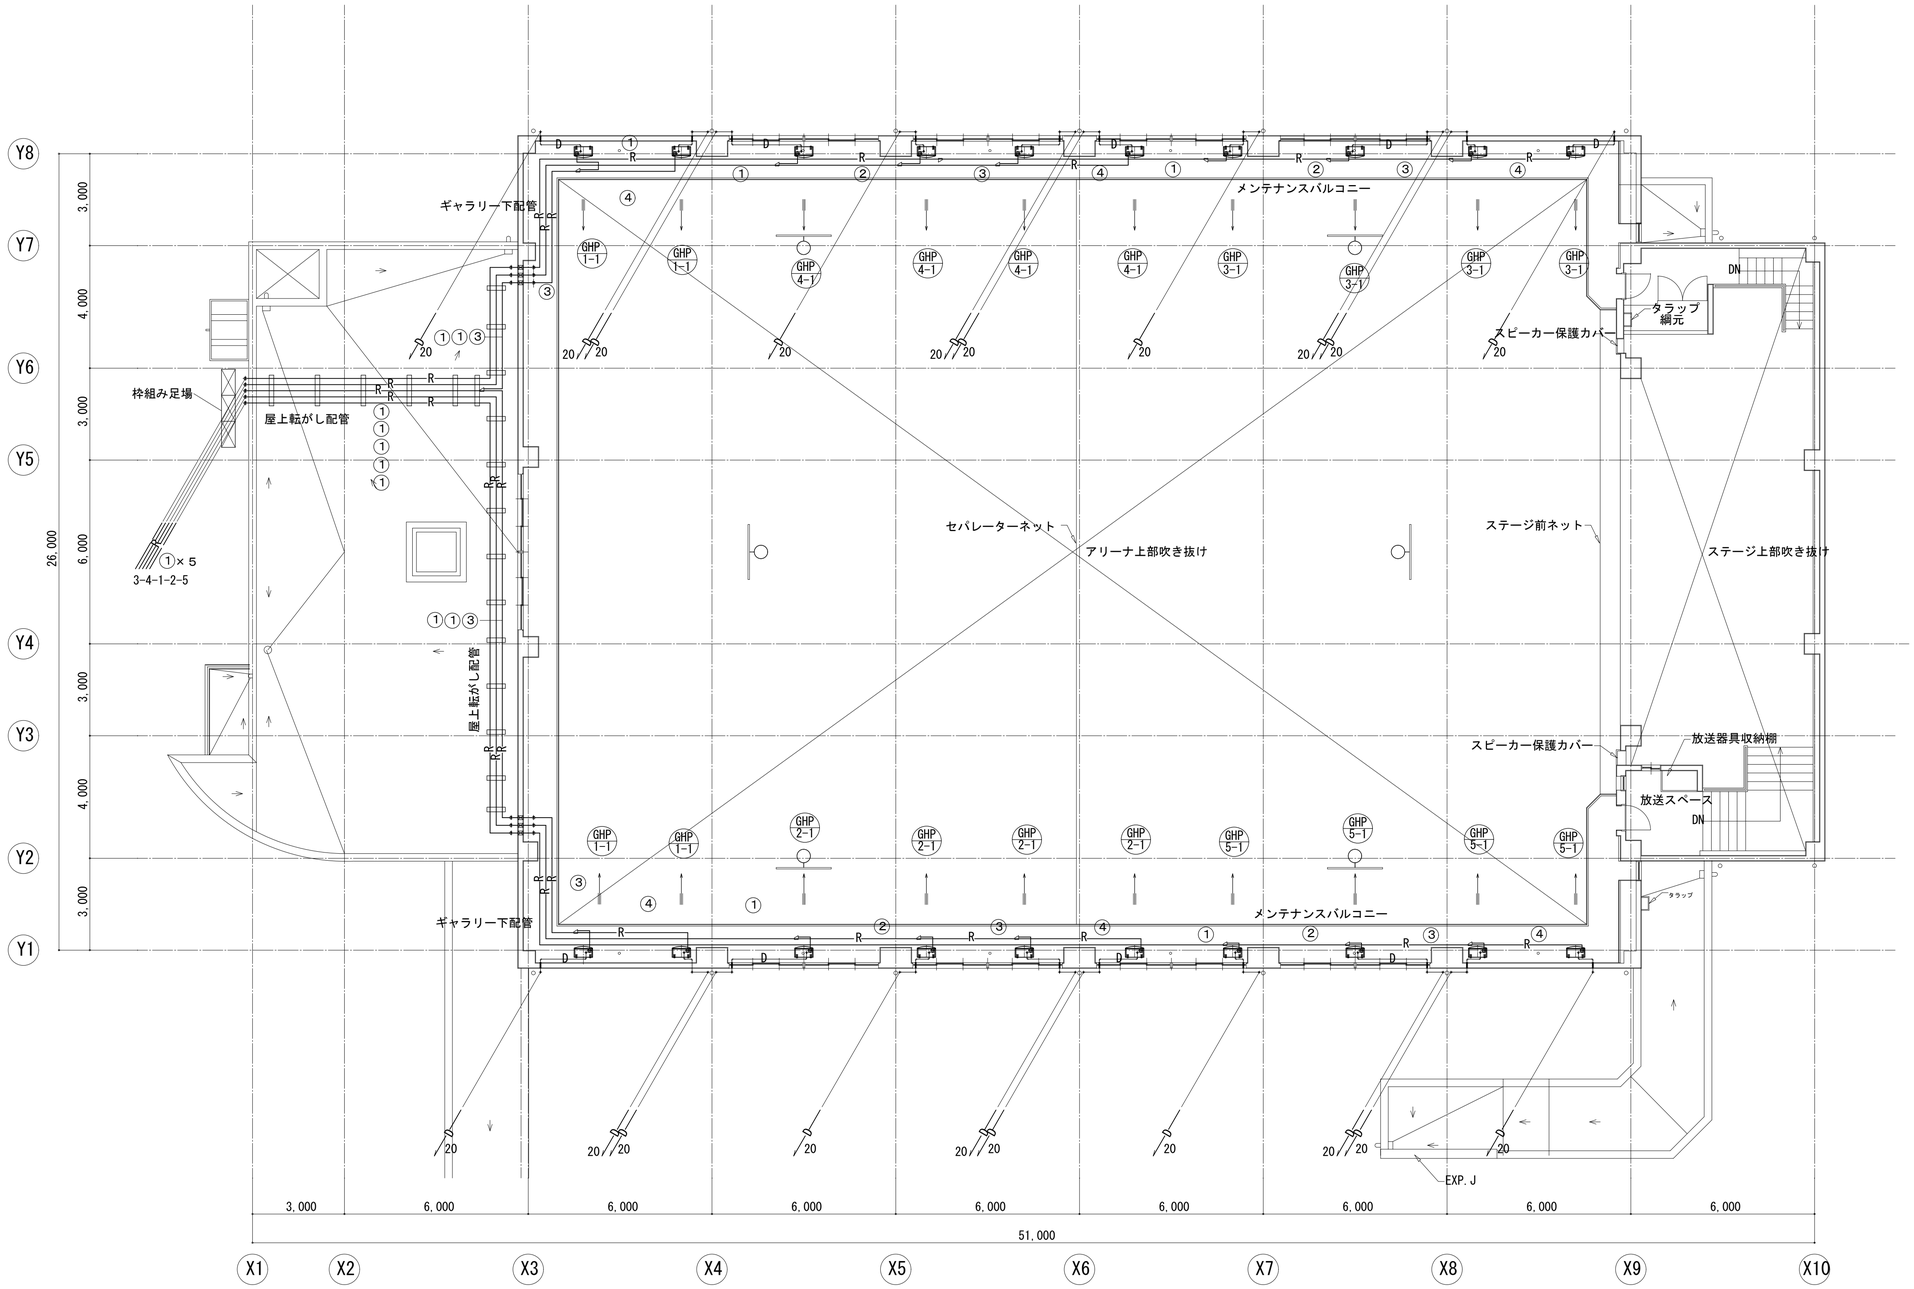

3階平面図　S=1/100

2階ギャラリー平面図　S=1/100

冷媒管サイズリスト

記号	液管 × ガス管	備　　考
①	15.88φ × 28.58φ	断熱被覆付き
②	12.7φ × 28.58φ	〃
③	9.52φ × 22.22φ	〃
④	9.52φ × 15.88φ	〃
◯		
銅管 JIS H 3300　信号線併設		

冷媒管サイズは使用メーカーの標準仕様とする。
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾓｺﾝ配線の壁面立下りは配管保護とする。

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	3階平面図（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月7日	変更年月日	ー
縮 尺	1：100	図面番号	M-07
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

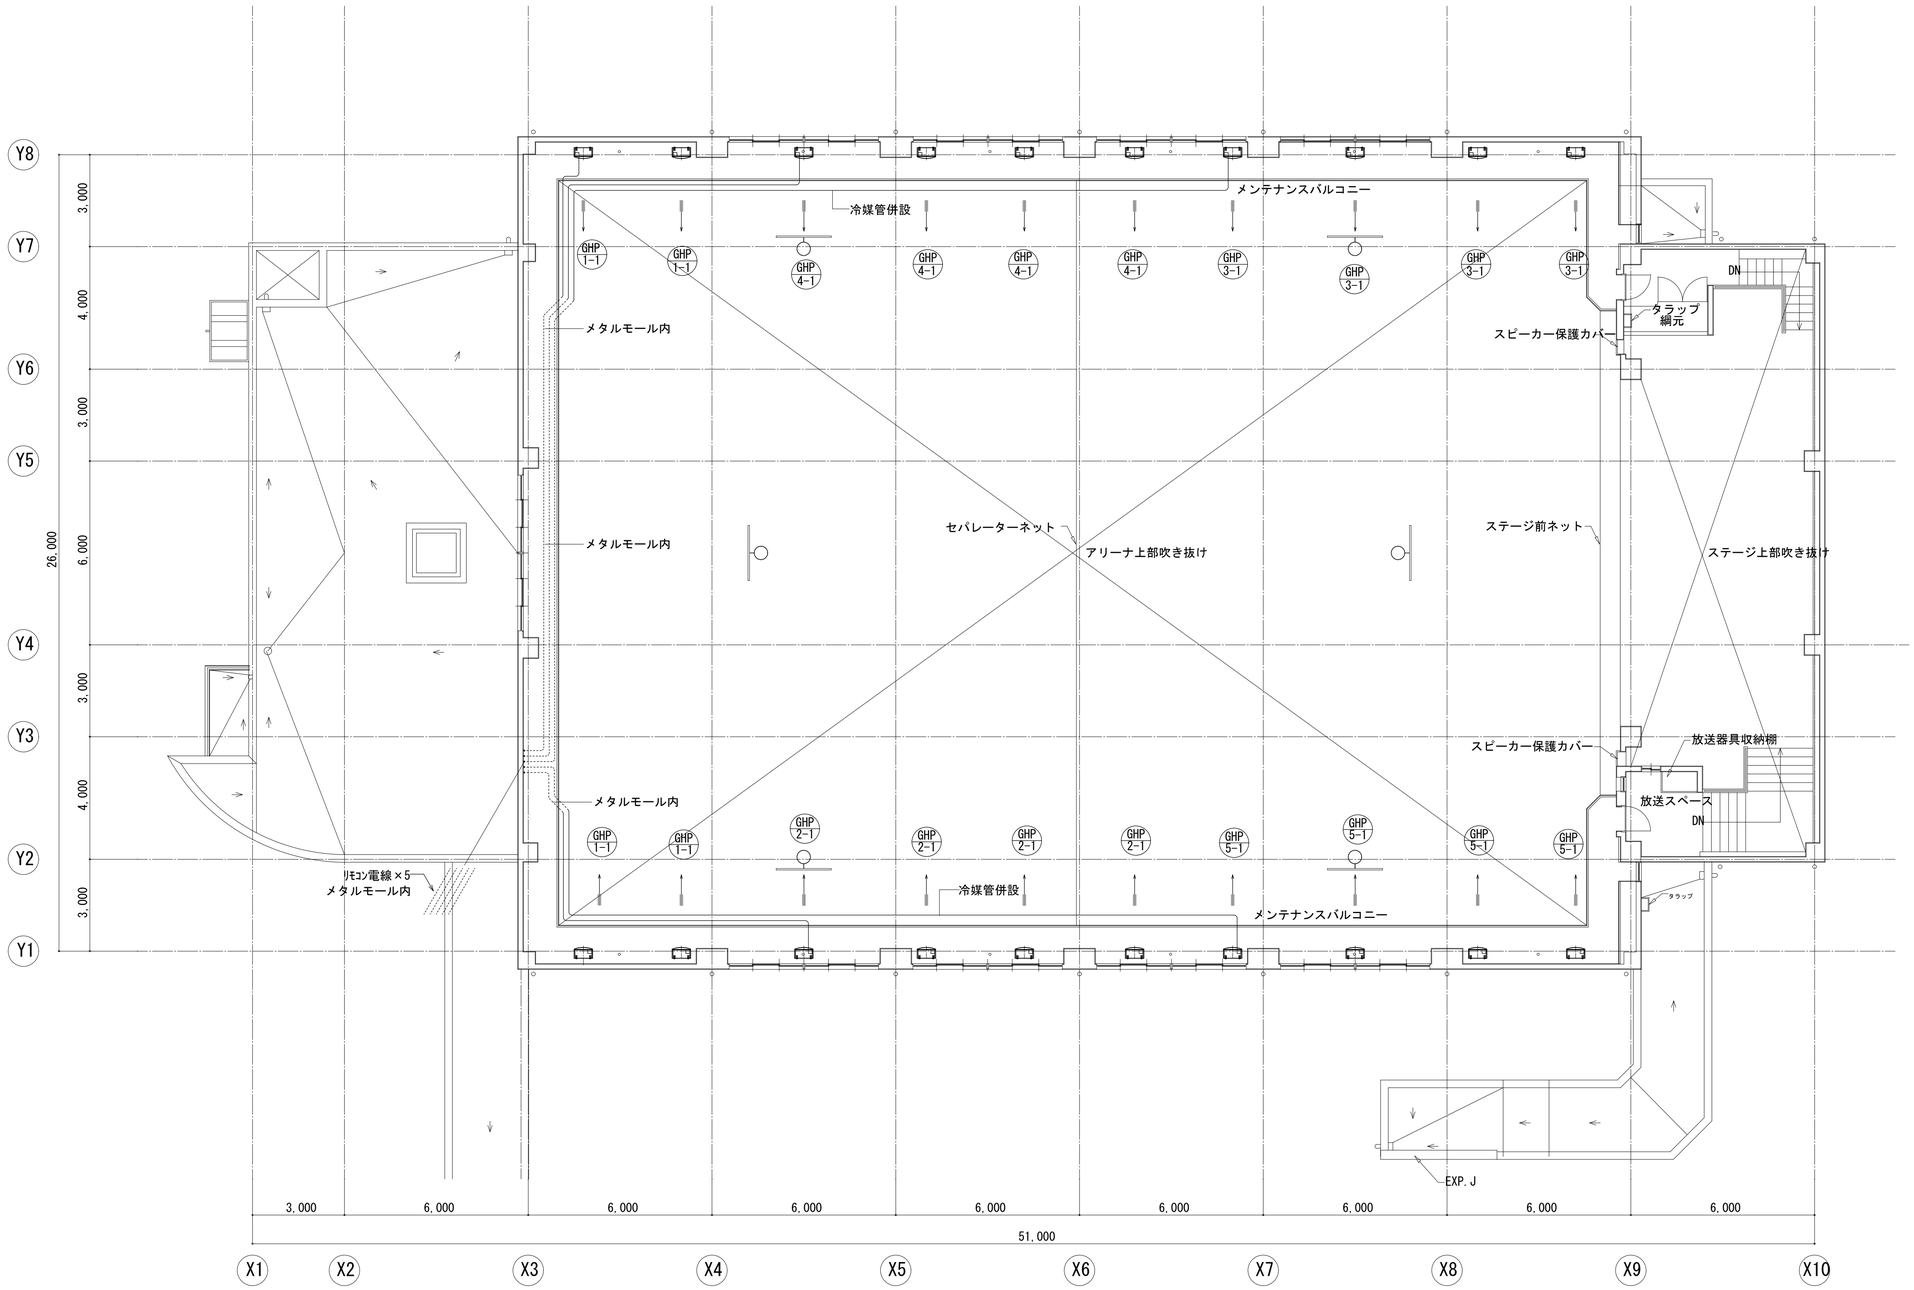

3階平面図　S=1/100

2階ギャラリー平面図　S=1/100

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	3階平面図　制御（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月7日	変更年月日	ー
縮 尺	1：100	図面番号	M-08
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

室外機基礎 平面図 S=1:30

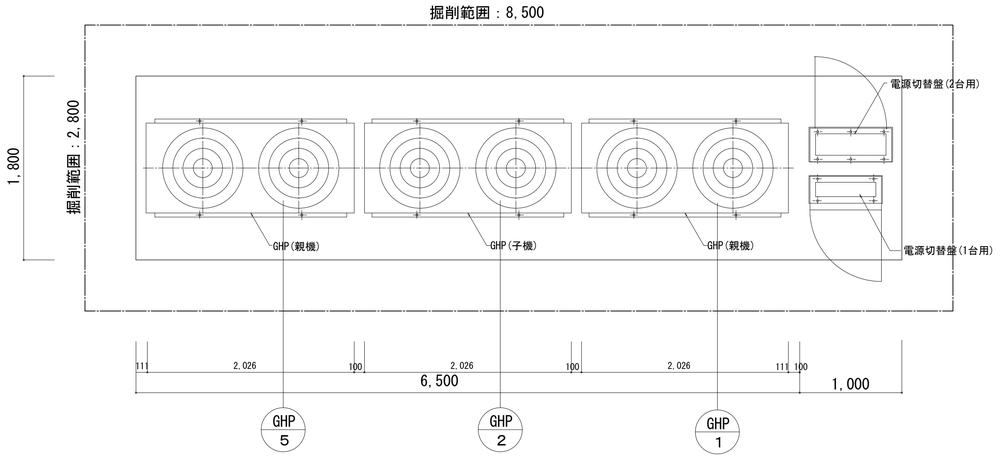

基礎タイプ D-1

正面

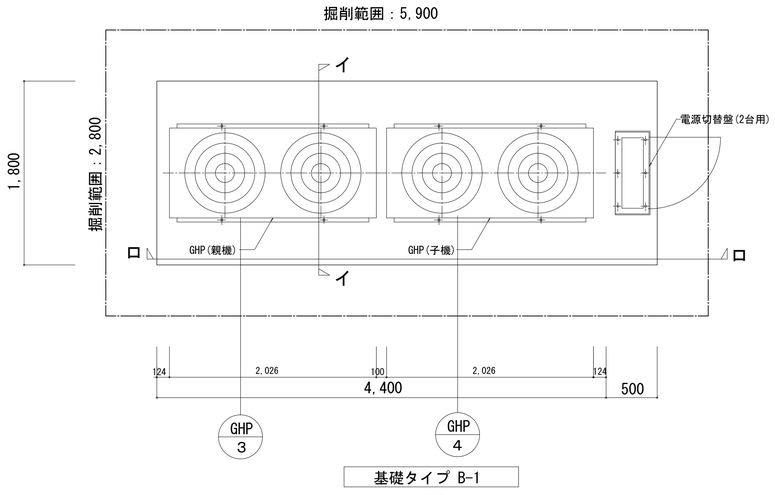

基礎タイプ B-1

正面

室外機基礎 標準配筋図 S=1:30

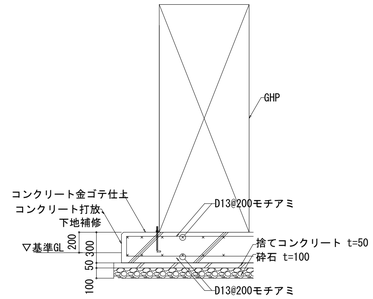

特記事項(べた基礎)
1）使用材料は下記とする。 ・コンクリート：Fc=21N/mm2（スランプ値=18） ・捨てコンクリート：Fc=18N/mm2（スランプ値=15） ・鉄　　筋：SD295

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	室外機基礎詳細図（第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	—
縮 尺	1/30	図面番号	M-09
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

メッシュフェンス詳細図 S=1:20、1:5

積水樹脂(株) メッシュフェンス GO H1800
KEMH00896（同等品）

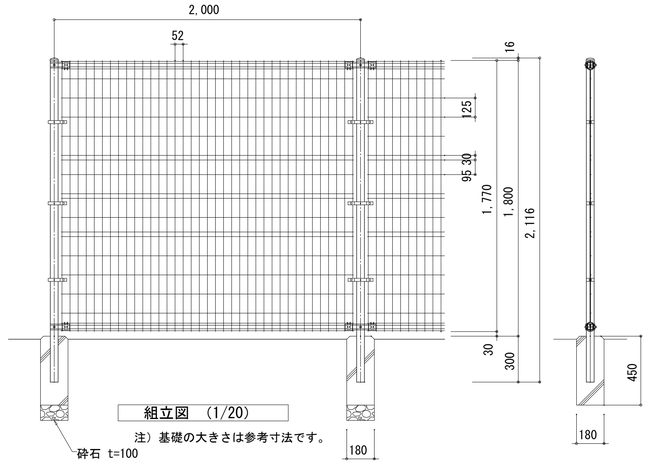

組立図 (1/20)

注）基礎の大きさは参考寸法です。

メッシュフェンス門扉 詳細図 S=1:20、1/8

積水樹脂(株) メッシュフェンス MGO 門扉（両開）H1800×W1600
KEMH005088（同等品）

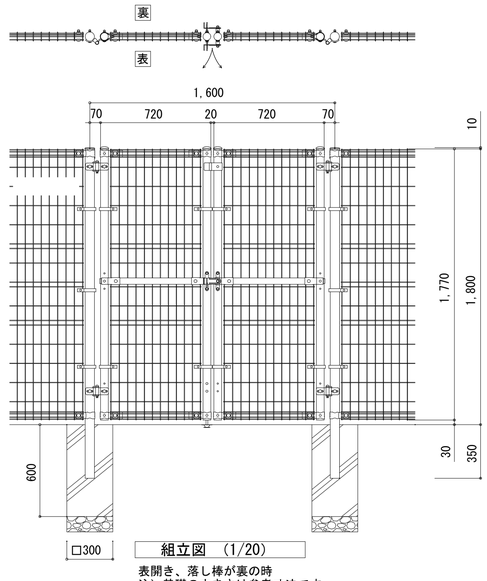

組立図 (1/20)

表開き、落し棒が裏の時
注）基礎の大きさは参考寸法です。

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	メッシュフェンス詳細図 （第四中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	S=1:20 1:5 1:8	図面番号	M-10
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2311-247 号 鈴木 泰久 一級建築士 大臣登録 第 233260 号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

⊗ 標示ピン x4

ACカッター入れ・こわし
砂入替・砕石敷・仮復旧・本復旧

● 体育館GHP用
19.65m3/h(起動時29.47m3/h)
S40 メーター 50×50
50A 分岐バルブ(Mネジ) ×2
検圧プラグ
50A 絶縁ソケット・PC
メーター自立架台(SUS)・Uボルト×4
コンクリート基礎
④ ×5 GHP20HP(3.93m3/h)
20A Mネジガス栓
強化ガスホース 20A
20A カラー・PC ※位置確認要す

200A PE ガス

1.5
1.2
0.55
4.0

正門 市道A-C

4-597 既設150A PE-EF

フェンス

+0.7

既設150A PEバルブ
既設バルブピット(軽)

既設150A PE-EF

倉庫

A-C

分岐まで50A カラー・PC
分岐後40A カラー・PC
GHP基礎スペースマン固定(SUS)

既設100A PEバルブ
既設バルブピット(重)

150×75 EFサーチ取出

75A PE-EF

既設100A PE-EF

75A PEバルブ
バルブピット(重)

『今回整備対象となるGHP系統をほかの系統と分離するためのバルブです。
設置位置を変更する際は注意願います。』

既設100A PE-EF (2次配)

既設150A PE-EF (1次配)

既設30A PE-EF
既設30A PEバルブ
既設バルブピット(小)

『整備対象となるGHP系統をほかの系統と分離するためのバルブです。
設置位置を変更する際は注意願います。』

校舎GHP用
59.22m3/h(起動時88.83m3/h)
既設パルス付きSP100 メーター 80×80
既設80A 分岐バルブ(Mネジ) ×2
既設検圧プラグ
既設移動式ガス発生設備接続口

給食室用
既設SP100メーター80×80

暖房用 通過メーター
既設N5メーター50×50

校舎用
既設B16メーター80×80

フタ付U字溝320

コンクリート平板敷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71,500

4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 2,500 7,000

N M L K J C B A

2,700 4,500 2,300 2,600 31,950 2,200 9,700 7,500

金工室 金工準備室 器材庫 木工室 木工準備室 テラス

廊下 廊下

女子便所 男子便所 倉庫

既設50A 絶縁ソケット・PC
既設50A 分岐バルブ(Mネジ)
『整備対象となるGHP系統をほかの系統と分離するためのバルブです。
設置位置を変更する際は注意願います。』

既設50A カラー・PC 立上げ

既設80A カラー・PC 立上げ
既設80A 絶縁ソケット・PC

既設100A PE-EF

既設50A カラー・PC
アングル固定(SUS) 根巻き
コロガシ配管

既設検圧プラグ

UP DN UP UP

CR CR 理科準備室 第一理科室 階段室

昇降口 昇降口

コンクリート

既設80A カラー・PC 立上げ 約GL+2.9m

EXP. J

既設50A カラー・PC アングル固定(SUS) 約GL+3.8m

既設80A ボールスライドジョイント

既設50A カラー・PC 立下げ

既設50A カラー・PC
アングル固定(SUS)
約GL+2.7m

既設75A PE-EF

既設80A カラー・PC 立上げ
既設80A 絶縁ソケット・PC

既設50A 分岐バルブ(Mネジ)
『整備対象となるGHP系統をほかの系統と分離するためのバルブです。
設置位置を変更する際は注意願います。』

既設75A PE-EF

昇降口

廊下 職員用昇降口

砂利・植栽 砂利・植栽

既設50A PEバルブ
既設バルブピット(小)
『整備対象となるGHP系統をほかの系統と分離するためのバルブです。
設置位置を変更する際は注意願います。』

機械室

既設50A PE-EF

既設75A PE-EF

既設50A カラー・PC
GHP基礎アングル固定(SUS)

EXP. J

女子便所 男子便所 倉庫 階段室

事務室(1) 事務所(2) 更衣室(1) 更衣室(2)

植込

AD PS PS

既設検圧プラグ

既設40A カラー・PC
GHP基礎アングル固定(SUS)

廊下 廊下

理科準備室 理科室 CR CR CR 放送室 スタジオ 保健室

既設40A カラー・PC立上げ
既設40A 絶縁ソケット・PC

4,250 4,250 4,250 4,250 3,000 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 2,500 7,000

67,750

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15 16 17

体育館

26000

3000 4000 3000 6000 3000 4000 3000

① ×2 既設GHP30HP(6.41m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設25A カラー・PC
既設25A 絶縁ソケット・PC

② ×2 既設GHP25HP(5.16m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設25A カラー・PC
既設25A 絶縁ソケット・PC

③ ×1 既設GHP30HP(6.41m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設20A カラー・PC

Ⓐ ×2 既設GHP30HP(6.52m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設20A カラー・PC

Ⓑ ×2 既設GHP25HP(4.98m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設20A カラー・PC

Ⓒ ×1 既設GHP20HP(3.94m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設20A カラー・PC

Ⓓ ×1 既設GHP16HP(2.72m3/h)
既設20A Mネジガス栓
既設強化ガスホース 20A
既設20A カラー・PC

石綿対応
対象外

※ 埋め戻しの際に余った発生土は、学校敷地内に敷きならしとする。
※ 新規埋設配管の基本土被りは、DP0.3m以上とする。
但し、グランド等は、DP0.6m以上とする。
※ 新規埋設配管の管廻りは、砂入替とする。
※ 配管固定材料は、ステンレス製を標準仕様とする。
※ 新規GHP設置位置詳細は、確認要す。

1階平面図 S=1/200

工事名	松戸市立第四中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	ガス設備 配置図 第四中学校		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	—
縮 尺	1/200	図面番号	M-11
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2311-247 号 鈴木 泰久 一級建築士 大臣登録 第 233260 号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事

図面リスト

M-００	表紙・図面リスト
M-０１	案内図・配置図
M-０２	特記仕様書（１）
M-０３	特記仕様書（２）
M-０４	空調設備　機器表・系統図・断面図
M-０５	空調設備　１階 平面図
M-０６	空調設備　２階 平面図
M-０７	空調設備　制御　２階 平面図
M-０８	室外機　基礎詳細図
M-０９	メッシュフェンス詳細図
M-１０	ガス設備　配置図
M-１１	ガス設備　１階 平面図

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	表紙・図面リスト		
作成年月日	令和 7年 2月10日	変更年月日	ー
縮 尺	ー	図面番号	M-00
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第1-2311-247号 鈴木 泰久 一級建築士大臣登録第233260号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

案内図　S=1:2500

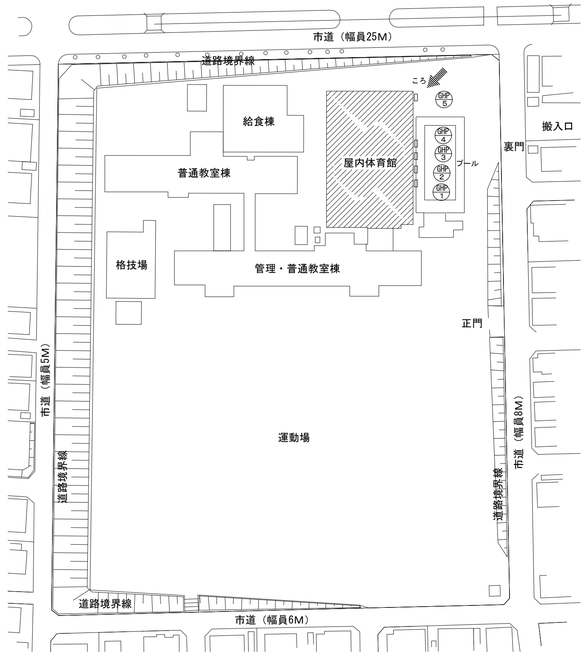

配置図　S=1:1000

凡例

工事範囲を示す

工事場所
松戸市小金原九丁目25番地

工事概要

体育館に空調設備を設置する。
1　機械設備工事
（１）空調設備
（２）ガス設備
2　建築工事
（１）１に伴う基礎
（２）１に伴う内外装改修基礎
搬入計画（参考）
・屋外機置場近傍までユニック車で搬入を行い、荷下ろし据付を行う。
・16tラフターを用いて据付けを行う。

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	案内・配置図(栗ケ沢中学校)		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	1:2500 1:1000	図面番号	M-01
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

松戸市機械設備工事特記仕様書

第6版(2023.4.)

1. 工事概要

1. 工事場所　　松戸市小金原９丁目２５

2. 建物概要

建　物　名　称	構　造	階　数	延べ面積(m2)	消防法施行令別表第一	備　考
体育館	Ｓ造	地上２階		７項	

(備考中の特定の施設、一般の施設とは耐震安全性の分類を示す)

3. 工事種目　　(　●印の付いたものを適用する。)

建物別及び屋外 ＼ 工事種別	工事種目	校　舎	棟	棟	棟	棟	棟	屋　外
●	空気調和設備	● 一式						● 一式
○	換気設備	○ 一式						○ 一式
○	排煙設備	○ 一式						○ 一式
○	自動制御設備	○ 一式						○ 一式
○	衛生器具設備	○ 一式						○ 一式
○	給水設備	○ 一式						○ 一式
○	排水設備	○ 一式						○ 一式
○	給湯設備	○ 一式						○ 一式
○	消火設備	○ 一式						○ 一式
○	厨房設備	○ 一式						○ 一式
●	ガス設備	○ 一式						● 一式
○	排水処理設備	○ 一式						○ 一式
○	雨水利用設備	○ 一式						○ 一式
●	搬去工事	● 一式						● 一式
○	昇降機設備※	○ 一式						○ 一式
●	建築工事※	● 一式						● 一式
○	電気設備工事※	○ 一式						○ 一式

4. 指定部分　　○無　○有(　　:指定部分工期　令和　年　月　日)

5. 設備概要　(●印の付いたものを適用する。)

方式及び種類	設　備　概　要
● 空調方式	●個別空調方式
● 主要熱源機器	●パッケージ形空気調和機
燃料※	○電気　●都市ガス　○液化石油ガス
○ 自動制御方式	○電気式　○電子式　○デジタル式
○ 給水方式	○高置タンク方式　○ポンプ直送方式　○水道直結方式
水源※	○県水　○市水
受水槽※	○有　○無
○ 排水方式	建物内の汚水と雑排水(○合流式　○分流式　)
	ポンプ排水　○有(○汚物　○雑排水　○湧水　○雨水　)　○無
	建物外放流先　(1) 汚水　○直放流下水管　○
	(2) 雑排水　○直放流下水管　○
○ 給湯方式※	○中央式　(○直接給湯　○間接給湯)
	○局所式　(○貯湯式湯沸器　○瞬間湯沸器)
燃料※	○都市ガス　○液化石油ガス　○電気
○ 消火設備の種類	○屋内消火栓設備　○スプリンクラー設備　○泡消火設備
	○連結散水設備　○連結送水管　○不活性ガス消火設備(○　　)

2. 工事仕様

1. 共通仕様

※(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等を適用する。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)　(令和4年版)　(以下「標準仕様書」という。)
公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　(令和4年版)　(以下「改修標準仕様書」という。)
公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　(令和4年版)　(以下「標準図」という。)

(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

※2. 現場の納り等の関係による協議
現場の納り、取り合い等の関係で設計図書(配管、配線、器具の位置、方法)による施工が困難、不都合な場合、または図面及び仕様書に明記なくとも技術上、安全上当然施工しなければならない工事は、施工図により監督職員との協議の上、請負金額の範囲内において変更を行うものとする。

3. 特記仕様

章、項目及び特記事項は、● 印の付いたものを適用する。

章	項　目	特　記　事　項
● 一般共通事項	● 特定調達品目	※(1) 松戸市で定める「松戸市グリーン購入等に係る基本方針」に基づき環境に配慮した物品を最優先に使用する。 (2) 国等による環境物品等の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(以下「グリーン購入法」という。)の特定調達品目の判断基準は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成28年2月)」による。 (3) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項(「資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。」)に留意すること。
	● 機材等	(1) 本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上のものとする。ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (2) 別表－１に機材等名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定めて許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
	○ 室内空気中の化学物質の濃度測定	室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、監督職員に報告する。測定はパッシブ型採集機器により行う。 測定時期　○工事着手前　○施工終了時 測定対象室　○図示　○ 測定箇所数　○図示　○
	○ 電気保安技術者	工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第三条に定める工事管理者(　　)の任命する監督職員の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を行う。
	○ 技能士の適用	○配管施工(配管工事)　○建築板金施工(ダクト製作及び取付け) ○熱絶縁施工(保温工事)　○冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)
	○ 監督職員事務所※	○設置する(○費用は請負業者の負担とする。　○発注者の負担)
	● 工事用電力・水・その他	●本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。 工事用水　構内の施設　○　利用できない　●利用できる(●有償　○無償　) 工事電力　構内の施設　○　利用できない　●利用できる(●有償　○無償　)

章	項　目	特　記　事　項
	● 足場その他	○　別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。 (○　建築工事　○　電気設備工事　で設置する。) ●　本工事で設置とする。 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
	● 建設副産物※	本工事により発生する建設廃棄物の計画量は以下のとおり 1) アスコン塊　(　　t)　8) 混合廃棄物　(　　m3) 2) コンクリート塊　(　　t)　9) 飛散性アスベスト　(　　m3) 3) 建設発生木材　(　　t)　10) 非飛散性アスベスト　(　　m3) 4) 建設汚泥　(　　t) 5) ガラスくず及び陶器くず　(　　m3) 6) 金属くず　(　　m3) 7) 廃プラスチック　(　　m3)
	● 建設発生土の処理※	●　有　○構内敷きならし(監督職員が指示する構内の場所) ●建設発生土搬出処理(　　) 搬出先名称　(三信建設㈱) 搬出先住所　(鎌ケ谷市初富808　) 片道運搬距離　(15.1 km　) 工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 片道運搬距離は積算上処理分区ごとに代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が生じた場合においては設計変更の対象としない。 搬出の際には、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果の結果証明書を提出しなければならない。なお、計量する対象は、付表に定める溶出試験２６項目に「クロロエチレン」と「１，４－ジオキサン」を含めた２８項目、含有量試験２項目とする。
	● 石綿含事前調査※ ○ 石綿含有品	●元請業者にて行う。 石綿含有分析調査　○本工事　○別途 撤去方法　○図示による
	● 発生材の処理	○　金属類　(○機器類　○ダクト　○配管　○その他金属類)の処理は (○　構外搬出適切処理　○　　)とする。 ○　特別管理産業廃棄物　(　○　　○　　)の処理は (○　構外搬出適切処理　○　別途　)とする。 ●　石綿含有産業廃棄物(○配管用成形保温材　○フランジ用ガスケット)の処理は (●　構外搬出適切処理　○　別途　)とする。 ●　上記以外のもの(○　　○　　)の処理は (●　構外搬出適切処理　○　別途　)とする。 ●　建設リサイクル法における再資源化等を行う特定建設資材の構外搬出処理を本工事とする。
	○ 冷媒(フロン類)の回収	○　本工事　○　別途 冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２．４．３により、次の書類を監督職員に提出する。 ●　フロン回収行程管理表の写し　○　特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し
	● 埋め戻し土・盛土	●　根切り土の中の良質土　●　山砂の類
	● 工事写真	国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領(平成31年版)」による。 土質調査　○要　○不要(　　)
	○ 運転操作説明板	系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を記載したアクリル樹脂製の板を機械室に設ける。
	● 総合調整※	●　本工事　○　別途 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) ○風量調整　○風量測定　○水量調整　○水量測定　○飲料水の水質の測定　○騒音の測定 ●気密試験　●初期運転状態の記録　●エアコン調整 ○室内気流及びじんあいの測定　●室内外空気の温湿度の測定
	● 容量等の表示	1) 機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
	● 耐震措置	耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。 (1) 機器の据付け及び取付け 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 設計用標準水平震度

設置場所	機器種別	●特定の施設		○一般の施設	
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階、屋上及び塔屋	機　器	2.0	1.5	1.5	1.0
	防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5
	水　槽　類	2.0	1.5	1.5	1.0
中間階	機　器	1.5	1.0	1.0	0.6
	防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0
	水　槽　類	1.5	1.0	1.0	0.6
地階・１階	機　器	1.0	0.6	0.6	0.4
	防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6
	水　槽　類	1.5	1.0	1.0	0.6

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの
・重要機器は次のものを示す。
○給水機器(　　)
○排水機器(　　)
○換気機器　○空調機器　○熱源機器　○防災設備
○監視制御設備　○危険物貯蔵装置　○火を使用する設備　○避難経路上に設置する機器

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。
※(3) 100kg以下の軽量な機器においても耐震を考慮し、同等な施工または機器メーカーの指示する方法を確実に行うこと。ただし、機器は建物構造体より取付、天井材(軽量鉄骨等)には取付けないこと。
落下や転倒が生じた場合に災害が起こる場所に設置する場合は落下、転倒防止措置を行うこと。

章	項　目	特　記　事　項
	● 配　管	(1) ステンレス鋼管の接合は、下記による。※ 呼び径60Su以下 ○SAS322規格の継手 (○プレス式　○拡管式　○ナット式　○転造ねじ式　○差込式　○カップリング式) ○ハウジング形管継手　○管端つば出しステンレス鋼管継手 呼び径75Su以上 ○溶接接合　○ハウジング形管継手 (2) 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。 ○(ａ　フレキシブルジョイント)　○(ｂ　ボールジョイント) ●(ｃ　スリークッション) ※(3) 土間スラブ等の下が土中埋設配管となる場合は、その土間スラブからステンレス製等の防食を考慮した吊り金物にて支持をとること。 ※(4) 床下、ピット内、及び屋外露出配管の吊り及び支持金物(バンド・吊金物類)及びアンカー類はステンレス製又は溶融亜鉛メッキ製とする。 屋内露出の支持金物類はステンレス製又は溶融亜鉛メッキ製、防錆処理が施されたものとする。

章	項　目	特　記　事　項
		※(5) 管の埋設深さは、管の上端より原則として、一般敷地は(●30cm　○　cm) 構内道路は(○60cm　○　cm)以上とする。ただし、給水及びガス事業者による配管の深度は、供給事業者の規定によるものとする。
		※(6) 市道の配管埋設深さ及び道路復旧については、松戸市管理道路の道路掘削　・復旧等の基準(平成３１年版)による。その他の道路については各道路管理者の規定による。
		※(7) 法定区画(防火区画、防火壁、界壁等)及び水密を要する部分、並びに床などの配管貫通箇所の穴埋めは、モルタルにより穴埋めを行う。
		※(8) 上記(8)以外を貫通する配管の穴埋めは下表による。ただし、硬質塩化ビニル管、床以外または水密を要する部分以外の管貫通箇所にあっては、保温工事の有無に係わらず、穴埋めは行わなくてもよい。

保温を行う配管	穴埋めは行わない。
保温を行わない配管	モルタルにより穴埋めをする。

		※(9) JIS マーク、JAS マーク又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用する場合、品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略する。
	○ 絶縁継手	「機器と配管接続部」取り付け箇所は図示による。
	○ 地中埋設標等	(1) 地中埋設標　○要(図示による。)　○不要 (2) 埋設表示用テープ　○要(排水管を除く)　○不要
	● 保　温	●　別表－２　保温工事仕様による。 ○　屋外露出部(○下記の機器類　○給水管　○消火管　○膨張管　○ドレン管(配管類には非難を含む))は　○　防凍保温　　○凍結防止ヒーター　)を行う。 (対象機器：　　) 防凍保温は、厚さを配管の呼び径25以下は50mm、呼び径32以上は40mmとし、保温を施す。 防凍防止ヒーターは、自己サーモ式とし、保温を施すものとする。 ○　共同溝、トレンチの保温は(標準仕様書第２編の施工箇所　　)を適用する。 ○　多湿箇所は下記の場所とする。(天井内共多湿箇所とする。) (○浴室(ユニットは除く)　○脱衣室　○　　○　　) ○　屋内露出(○実験室　○　　)の保温外装は(○ｱﾙﾐｶﾞﾗｶﾞｸﾛｽ　○　　)とする。 ○　合成樹脂製カバーは(○１シートタイプ　○２ジャケットタイプ)とする。
	○ 塗　装	(1) 露出機材の塗装仕上げは下記による。 ○屋外　○ドレン管　(○指定色塗装　○　　) ○金属電線管　(○溶融亜鉛メッキ仕上げ［付着量300g/㎡以上］　○指定色塗装) ○屋内　○　(○指定色塗装　○　　) (2) 塗装色※ 必要な場合には色見本を作成し、監督員の承諾を得ること。また、特別な指示のない限り、松戸市標準色(マンセル　７．５Ｙ　９／１　とする。)
	● は　つ　り	既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターを用いる。
	● 吊り及び支持金物	(○受水槽　○ピット　○　　)の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。
	● 既存躯体への穿孔	穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。
	● 養生・清掃※	工事場所はビニルシート等により養生を行い、工事後は清掃を行うこと。 また、施工のため必要な範囲で家具等の移動、養生を行うこと。
	● 環境対策	建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を使用すること。
	● 工事現場管理	受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。 不法・違反無線局(不法パーソナル無線)を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。
	● 過積載による違法運行の防止	受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。 (1) 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (2) さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3) 過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。
	● 保　険	本工事については、工事目的物及び工事材料を次に示す内容で火災保険、組立保険その他の保険に附すること。 (1) 被保険者　発注者、受注者及びその全下請負人 (2) 保険金額　請負代金全額 (3) 保険期間　工事着手のときから工事引渡しまでの期間 なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに監督職員に提示すること。
	● 創意工夫等の実施	受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに書面により提出することができる。
	● 官公署その他への届出手続等※	工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署などへの必要な手続等は受注者が代行し、遅滞なく行う。 なお、当該手続きに必要な費用は、特記なき場合は受注者の負担とする。
	● 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
	● ワンデーレスポンス	本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。
○ 空気調和設備	● 設計用温湿度	●　下表による。　○(　　)の温度条件による。

	外　気		屋内 一般系統					
	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)
夏　期	34.7℃	%	28.0℃	50%	℃	%	℃	%
冬　期	1.8℃	%	22.0℃	40%	℃	%	℃	%

	○ ダクト	○低圧ダクト　(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○アングルフランジ工法　○スパイラルダクト)とする。 ○高圧1ダクトの適用範囲は図示による。 ○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。
	○ 風量測定口※	取り付け箇所は ○図示した位置　○外調機SA、OA ダクト
	○ チャンバー	○外気取り入れダクト　○送風機出口チャンバーの分岐ダクト (1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 (2) 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。 (3) ガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。
	○ ダンパー	(1) 防煙ダンパー　複層方式(○遠隔　○　　)定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 (2) ピストンダンパー　複層方式(○遠隔　○　　)
	● 配管材料	(1) 冷温水管　○ (2) 冷却水管　○ (3) 油　管　○ (4) 蒸気管　給気管　○ 還　管　○ (5) 高温水管　○ (6) 膨張管、空気抜き管、　○ 膨張タンクよりボイラ等への補給水管 (7) ドレン管　●保温材内封ドレン管、硬質塩化ビニル管、耐熱性硬質塩化ビニル管 (8) 冷媒管　●断熱材被覆銅管
○ 換気設備	○ 弁　類	JIS 又は JV　(○5K　○10K(図示部分)) 65A以上の冷温水・冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。 ○鋼管用伸縮継手の種類は図示による。 ○ステンレス鋼管に使用する弁類は、ステンレス製とする。 ○ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取付ける。 ○ファンコイルユニットには、○流量調整弁　を設置する。
	○ 絶縁継手	図示の位置に取付ける。
	● 保温及び消音内貼り	○還りダクトの保温　範囲は(○図示による　○　　) ○外気ダクトの保温　範囲は(○図示による　○　　) ○膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第２編 3.1.4 の温水管の項による。 ○建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第２編 3.1.4 温水管の項による。 ○空気調和機及びファンコイルの排水管の保温は、標準仕様書第２編 3.1.5 の排水管の項による。 ●冷媒管の保温外装は別表－２による。
	● 冷媒配管※	冷媒用被覆銅管が外壁を貫通する場合は、塩ビ管をさや管として傾斜をつけて挿入し雨水の浸入を防止すること。また、外壁貫通部の内側及び外側の直近に支持金具を付け、冷媒管を堅固に固定すること。
	○ 保温付フレキシブルダクト※	国土交通省認定による不燃材料とし、構造は不織布、補強材、グラスウール、フィルムにより構成されていて、端末は加工されているものとする。
	○ ダクト	○低圧ダクト　(○コーナーボルト工法(長辺の長さが 1500 mm以下の部分) ○アングルフランジ工法　○スパイラルダクト)とする。 ○高圧1ダクトの適用範囲は図示による。 ○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。 ○建築基準法による厨房の火気使用室の換気ダクトの板厚は下表による。※ (松戸市火災予防条例　第３条の４　第１項　第１号) (松戸市火災予防条例施行規則　第３条) (単位)mm

○スパイラルダクト

ダクトの内径A	○亜鉛鉄板	○ステンレス鋼板
A ≦ 750	0.6以上	0.5以上
750< A ≦1000	0.8以上	0.6以上
1000< A ≦1250	1.0以上	0.8以上
1250< A	1.2以上	

○矩形ダクト(厨房設備の入力が21Kwh以下のもの)

ダクトの長辺A	○亜鉛鉄板	○ステンレス鋼板
A ≦ 300	0.6以上	0.5以上
300< A ≦ 450	0.6以上	
450< A ≦1200	0.8以上	0.6以上
1200< A ≦1800	1.0以上	0.8以上
1800< A	1.2以上	

○矩形ダクト(厨房設備の入力が21Kwhを超えるもの)

ダクトの長辺A	○亜鉛鉄板	○ステンレス鋼板
A ≦ 450	0.6以上	0.6以上
450< A ≦1200	0.8以上	0.6以上
1200< A ≦1800	1.0以上	0.8以上
1800< A	1.2以上	

(上表によるダクト板厚、及び板の材質の適用範囲は図示による。)

	○ 風量測定口	取付箇所は図示による。
	○ ダンパー	空気調和設備の当該項目による。
	○ 排気ダクトのシール	○浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統　○厨房系統　○ 高圧2ダクトのシール　長方形ダクト　○　Ｎ＋Ａシール　○　Ｂシール 円形ダクト　○　Ａ、Ｂシール　○　Ｃシール
	○ チャンバー	空気調和設備の当該項目による。
	○ 保温	○　全熱交換ユニット用のOAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲は外壁吸込口から全熱交換ユニット間、保温仕様は別表-2による。 ○　一般のOAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲はすべてとし、保温仕様は別表-2による。 ○　全熱交換ユニット用のEAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲は外壁排気口から全熱交換ユニット間、保温仕様は別表-2による。 ○　一般のEAダクト ○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。 ○保温範囲は外壁から1m、保温仕様は別表-2による。 ○　多湿箇所のダクトの保温要 (○保温の厚さ25mm、範囲は図示による。○　　) ○　(○厨房　○湯沸室　○調理室)の保温要 (保温範囲は屋内系統ダクトすべてとし、保温仕様は別表-2による。) ○　換気用ダクト(保温厚25mm)※ ○　外気取り入れ用(保温厚25mm)※ ○　給気排気用ダクト(保温の厚さ25mm・外壁より１m)※ ○　ロックウール(厚さ50mm)　(厨房等で火気使用機器用の排気ダクト)※

(備考)　※印の特記内容は、松戸市仕様である。

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事
図面名	特記仕様書(１)　(栗ケ沢中学校)
作成年月日	令和7年2月10日　変更年月日
縮尺	ー　図面番号　M-02
設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第1-2311-247号 鈴木　泰久 一級建築士大臣登録第233260号
	松戸市 街づくり部 建築保全課

章	項目	特記事項
○給水設備	○ 配管材料	(1) 一般配管　○水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB） ○ (2) 地中埋設配管　○水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD） ○ (3) 給水引込管　○ 引き込みは水道事業者の指定により、量水器以降の地中配管は、（○　　）とし、他の部分は(1)による。
	○ 絶縁継手	図示の位置に取付ける。
	○ 弁類	JIS 又は JV　○ 水道直結部分（○ 10K　○ ） ○ その他の部分（○ 5K　○ ）
	○	ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
○排水設備	○ 配管材料	(1) 屋内 汚水管　○硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○耐火二層管 ○ 雑排水管　○硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○耐火二層管 ○ 通気管　○硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ○耐火二層管 ○ ポンプアップ排水管　○ ○ ○ ○ (2) 屋外 第一桝まで　○ ○ 桝間　○ ○
	○ 洗面器等の排水管	洗面器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする。
	○ 満水試験継手	○ 標準仕様書第２編 2.4.8(f)による。　○ 図示の箇所に取り付ける。
	○ インバート桝 ・ため桝※	○ プラスチック桝（○　　○ 標準図による。） ○ コンクリート桝（○　　○ 標準図による。） ○
	○ 雨水抑制施設※	○ 雨水浸透桝（○　　○　　）
		○ 雨水浸透管（○　　○　　） ・松戸市雨水流出抑制施設設置指導要綱に準じる。
○給湯設備	○ 配管材料	○ ○
	○ 弁類	JIS 又は JV（○ 5K ○ 10K（図示部分）） ○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
	○ 保温	湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は標準仕様書第２編 3.1.5表 2.3.5のｈ・（イ）・Ⅸとする。
○消火設備	○ 配管材料	(1) 屋内消火栓　一般　○ 地中　○ (2) 連結送水管　一般　○ 地中　○ (3)
	○ 屋内消火栓種別	○易操作性１号消火栓　○１号消火栓　○２号消火栓
	○ 屋内消火栓開閉弁	○１０ｋ
	○ 保温	屋外露出配管は標準仕様書第２編 3.1.5 e2・(ハ)・Ⅷによる保温を行う。
	○ 建物導入部配管	標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。
	○ 不活性ｶﾞｽ消火設備	別図による。
	○ 泡消火設備	別図による。
○ガス設備	● ガス種別	●　都市ガス ○　液化石油ガス
	● 配管材料	●都市ガス　ガス事業者の供給規定による。 ○液化石油ガス (1) 一般　○ (2) 地中　○
	○ 充てん容器	別途（　○50kg　○　○　）×　本
	○ 集合装置	○標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による　本組。
	○ 転倒防止等	○標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）による。
	○ メーター	○親メーター（貸与品）（○直読式　○パルス式（パルス発信器は　○買い取り ） ○子メーター（買い取り）（○直読式　○パルス式）
	○ ガス漏れ警報器	○本工事（図示による）　○別途工事 ○外部警報端子（○　無　○　有　）
	○ 漏洩検知装置	○要　○不要
	○ 電気防食	○要　○不要
	○ 引込負担金等	○要（　○別途工事　○本工事）　○不要
	○ バルク貯槽	○横型　○竪型　（液化石油ガス貯蔵能力　ｋｇ）
●撤去工事	○ 保温材	保温材は、配管・ダクト等より分離する。
	○ 支持金物等	ダクト及び配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。
	● 撤去跡処理※	撤去跡は、塗装及び防食処理等を行うこと。また雨水の浸入などが生じる場所及び部分については防水処理を行うこと。

別表-1

機材等	

別表－２
保温工事仕様　　＊ 適用する保温区分 （ ● 印の付いたものを適用し、○ 印のものは適用しない。）

区分	項目	施工箇所	保温材 GW	保温材 RW	保温材 PSF	保温仕様	外装材 ｶﾗｰ	外装材 SUS	外装材 AL
給排水衛生設備配管	給水管	屋内露出(一般居室、廊下)		○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋合成樹脂製カバー	—	—	—
	排水管・通気管			○	○		—	—	—
	給湯管			○	—		—	—	—
	給水管	機械室、書庫、倉庫		○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋原紙＋アルミガラスクロス	—	—	—
	排水管・通気管			○	○		—	—	—
	給湯管			○	—		—	—	—
	給水管	天井内,パイプシャフト内,空隙壁中		○	○	アルミガラスクロス化粧保温筒＋アルミガラスクロス粘着テープ	—	—	—
	排水管・通気管			○	○		—	—	—
	給湯管			○	—		—	—	—
	給水管・消火管	屋外露出(バルコニー、開放廊下含む)浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない)	○	○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋ポリスチレンフィルム＋外装材	○	○	○
	給湯管		○	○	—		○	○	○
	給水管	暗渠内(ピット内含む)		○	○	保温筒＋鉄線(PSFの場合粘着テープ)＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス	—	—	—
	給湯管			○	○		—	—	—
	保温厚	グラスウール保温筒(GW) ロックウール保温筒(RW)				80A以下：20mm、100A～150A：25mm、200A以上：40mm			
		ポリスチレンフォーム保温筒(PSF)				80A以下：20mm、100A 以上：25mm			
給排水衛生設備機器 鋼製タンク 排気筒 貯湯タンク	鋼製タンク	屋内	○	○	○	鉄(PSFの場合鉄又は接着剤)＋保温板(厚さ25mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	○		—	○	—
	貯湯タンク	屋内	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ25mm)＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	—		—	○	—
	排気筒	隠ぺい箇所	—	○	—	保温帯(厚さ50mm)＋鉄線＋アルミガラスクロス＋金網	—	—	—
冷媒管 (断熱材被覆銅管)	ガス管保温厚※	20mm以上				液管保温厚　10mm以上			
	外装材	屋内露出(一般居室、廊下)	● 合成樹脂カバー　● 保温化粧ケース（ ○　　製 ）						
		機械室、書庫、倉庫	● 合成樹脂カバー　● 保温化粧ケース（ ○　　製 ）						
		屋外露出	● ステンレス鋼板　○ ● 合成樹脂カバー　● 保温化粧ケース（ ○　　製 ）						
空気調和設備機器 冷水ヘッダー 冷水ヘッダー 冷水タンク 冷水タンク 温水ヘッダー 蒸気ヘッダー 温水タンク 還水タンク 熱交換器	冷水ヘッダー 冷水ヘッダー 冷水タンク 冷水タンク	屋内	○	○	○	鉄(PSFの場合鉄又は接着剤)＋保温板(厚さ50mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	○		—	○	—
	温水ヘッダー 蒸気ヘッダー 温水タンク 還水タンク 熱交換器	屋内	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	—		—	○	—
膨張タンク	膨張タンク	屋内	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ25mm)＋鉄線＋外装材	○	—	—
		屋外	○	○	—		—	○	—
空気調和設備ダクト		屋内露出(一般居室、廊下)	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋外装材	○	—	—
	長方形ダクト(全熱交換器用ダクトは、保温厚25mmとする)	機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	○	○	—	鉄＋アルミガラスクロス化粧保温板(厚さ25mm)＋アルミガラスクロス粘着テープ	—	—	—
		屋外露出(バルコニー、開放廊下含む)浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない)	○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	○	○
	スパイラルダクト(全熱交換器用ダクトは、保温厚25mmとする)	屋内露出(一般居室、廊下)	○	○	—	保温板(厚さ50mm)＋外装材	○	—	—
		機械室、書庫、倉庫、屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	○	○	—	アルミガラスクロス化粧保温板(厚さ25mm)＋アルミガラスクロス粘着テープ	—	—	—
		屋外露出(バルコニー、開放廊下含む)浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない)	○	○	—	保温板(厚さ50mm)＋ポリスチレンフィルム＋鉄線＋外装材	○	○	○
消音内張り	サプライチャンバー		○	○	—	鉄＋保温板(厚さ50mm)＋ガラスクロス＋銅きっ甲金網	—	—	—
	消音チャンバー・消音エルボ		○	○	—	鉄＋保温板(厚さ25mm)＋ガラスクロス	—	—	—

※ 凡例　保温材　GW：グラスウール保温材　RW：ロックウール保温材　PSF：ポリスチレンホーム保温材
外装材　ｶﾗｰ：カラー亜鉛鉄板　SUS：ステンレス鋼板　AL：溶融アルミニウム－亜鉛鉄板
※ 不燃材以外の配管が建築基準法施行令第112条第15項に規定する準耐火構造等の防火区画を貫通する場合貫通部より 1m 以上はロックウール保温材を使用すること
※ 配管の保温は、継手及び弁類を含む。図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、標準仕様書による。

（備考）　※印の特記内容は、松戸市仕様である。

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事
図面名	特記仕様書（２）（栗ケ沢中学校）
作成年月日	令和7年2月10日
変更年月日	
縮尺	－
図面番号	M-03
設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第1-2311-247号 鈴木 泰久 一級建築士大臣登録第233260号
松戸市 街づくり部 建築保全課	

機器表

記号	名称	性能 冷房能力	性能 暖房能力	電源 1φ-200V 消費電力	電源 1φ-200V 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ	電源 1φ-200V 送風機	ガス消費量	外形寸法	配管関係 接続口	配管関係 燃料ｶﾞｽ配管口	数量	備考（参考品番）
		KW	KW	KW	KW	KW	KW	mm・kg	mm	(ｲﾝﾁ)		
ＧＨＰ１	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.33	0.17	0.75×2	49.2	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GB560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 870	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			
	電源自立型空調ＧＨＰ 親機											
	電源切替盤（自立スイッチ含む）											
ＧＨＰ1-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ２	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.33	0.17	0.75×2	49.2	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GX560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 870	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 子機											
ＧＨＰ2-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ３	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.33	0.17	0.75×2	49.2	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GB560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 870	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 親機											
	電源切替盤（自立スイッチ含む）											
ＧＨＰ3-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ４	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.24	0.17	0.75×2	45.3	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GX560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 705	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 子機											
ＧＨＰ4-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			
ＧＨＰ５	ガスヒートポンプ式	56.0	63.0	1.24	0.17	0.75×2	45.3	2,026×880×2,228h	28.58×15.88	R3/4	1	U-GH560U1D
	セパレート・マルチ　屋外機							質量 705	排気ﾄﾞﾚﾝ 25			架台
	電源自立型空調ＧＨＰ 親機											
	電源切替盤（自立スイッチ含む）											
ＧＨＰ5-1	屋内機　床置形	14.0	16.0	0.18		0.083		600×350×1,880h	15.88×9.52		4	S-G140BU1
								質量 48	ドレン VP16			架台
Ｃ	屋内機リモコン	アリーナ内入口横			－	－	－	多機能ワイヤード液晶リモコン			5	ＣＺ－１０ＲＴ５
								屋内機操作用、他付属品共				ＫＲＣＢ３７－１
								鍵付リモコンボックス共				
	各系統にコントロールリモコン、配管分岐ジョイント、標準付属品一式を含む。											

※ 空調機の冷房・暖房能力はＪＩＳ標準条件による。
※ 自立型屋外機は、停電時に空調と非常用電源が同時使用出来るものとする。
※ 屋外機は接続する電気機器の突入電流21Aに耐え得るものとする。
※ 停電時の屋外機1台当たりの発電量の内、照明機器などの電気機器の使用可能容量は1.5KVA以下とすること。
　但し、屋内機は屋外機1台に対し140形×4台を接続した場合とする。（親機＋子機は3.0KVA）
※ 浸水想定区域は屋外機、電源切替盤の嵩上げを行う。
※ 電源切替盤の外壁取付けは鋼製金物（溶融亜鉛メッキ仕上げ）を介して取付ける。

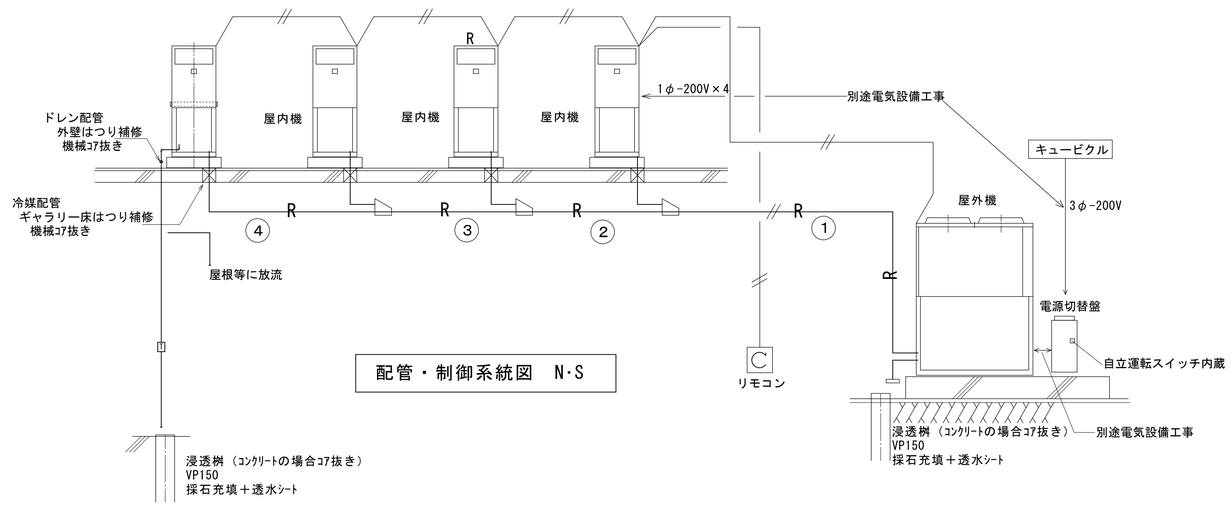

配管・制御系統図　N.S

凡　例

記号	名称	仕様・材質・規格
——R——	冷媒配管	断熱被覆銅管　JCDA0009 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ保温材（難燃性）
		内外操作線、リモコン線併設
		【室内機電源線含む（電気工事）】
——D——	ドレン配管	硬質ポリ塩化ビニル管　VP　JIS K 6741　カラー VP
		屋内：ACドレン管
	分岐ジョイント	
C	屋内機リモコン	
	浸透桝	VP150　砕石充填　透水シート
T	ドレントラップ	配管の端部に防虫網取付け
	はつり補修箇所	機械コア抜き
★	はつり補修箇所	機械コア抜き

空調設備　制御配線系統図

特記事項
１．室内外渡り配線、リモコン配線は、EM-CEES1.25-2Cとする。
２．原則、冷媒配管共巻きとする。単独となる場合は、屋外露出は厚鋼G22、屋内露出は一種金属線びを用いること。
３．屋内機リモコン（RR-1）は３系統分を設置すること。
４．制御配線は選定メーカーの施工要領に基づいて施工を行うこと。

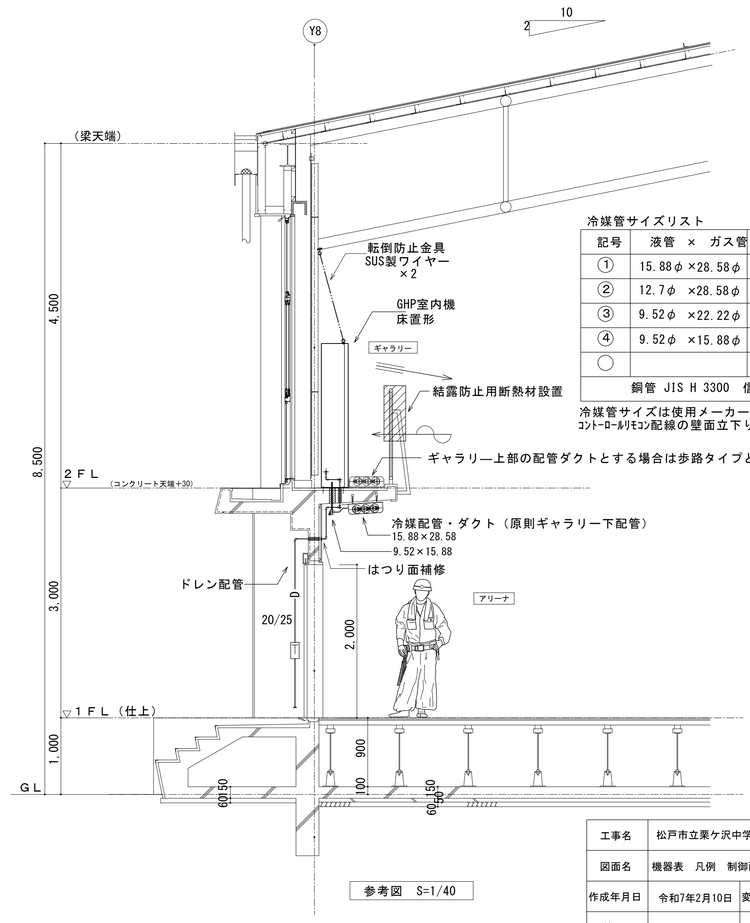

冷媒管サイズリスト

記号	液管 × ガス管	備考
①	15.88φ ×28.58φ	断熱被覆付き
②	12.7φ ×28.58φ	〃
③	9.52φ ×22.22φ	〃
④	9.52φ ×15.88φ	〃
◯		〃
銅管 JIS H 3300　信号線併設		

冷媒管サイズは使用メーカーの標準仕様とする。
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾓｺﾝ配線の壁面立下りは配管保護とする。

参考図　S=1/40

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	機器表　凡例　制御配線図（栗ケ沢中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	—	図面番号	M-04
設計	株式会社　鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第　1-2311-247　号 鈴木　泰久 一級建築士大臣登録第　233260　号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

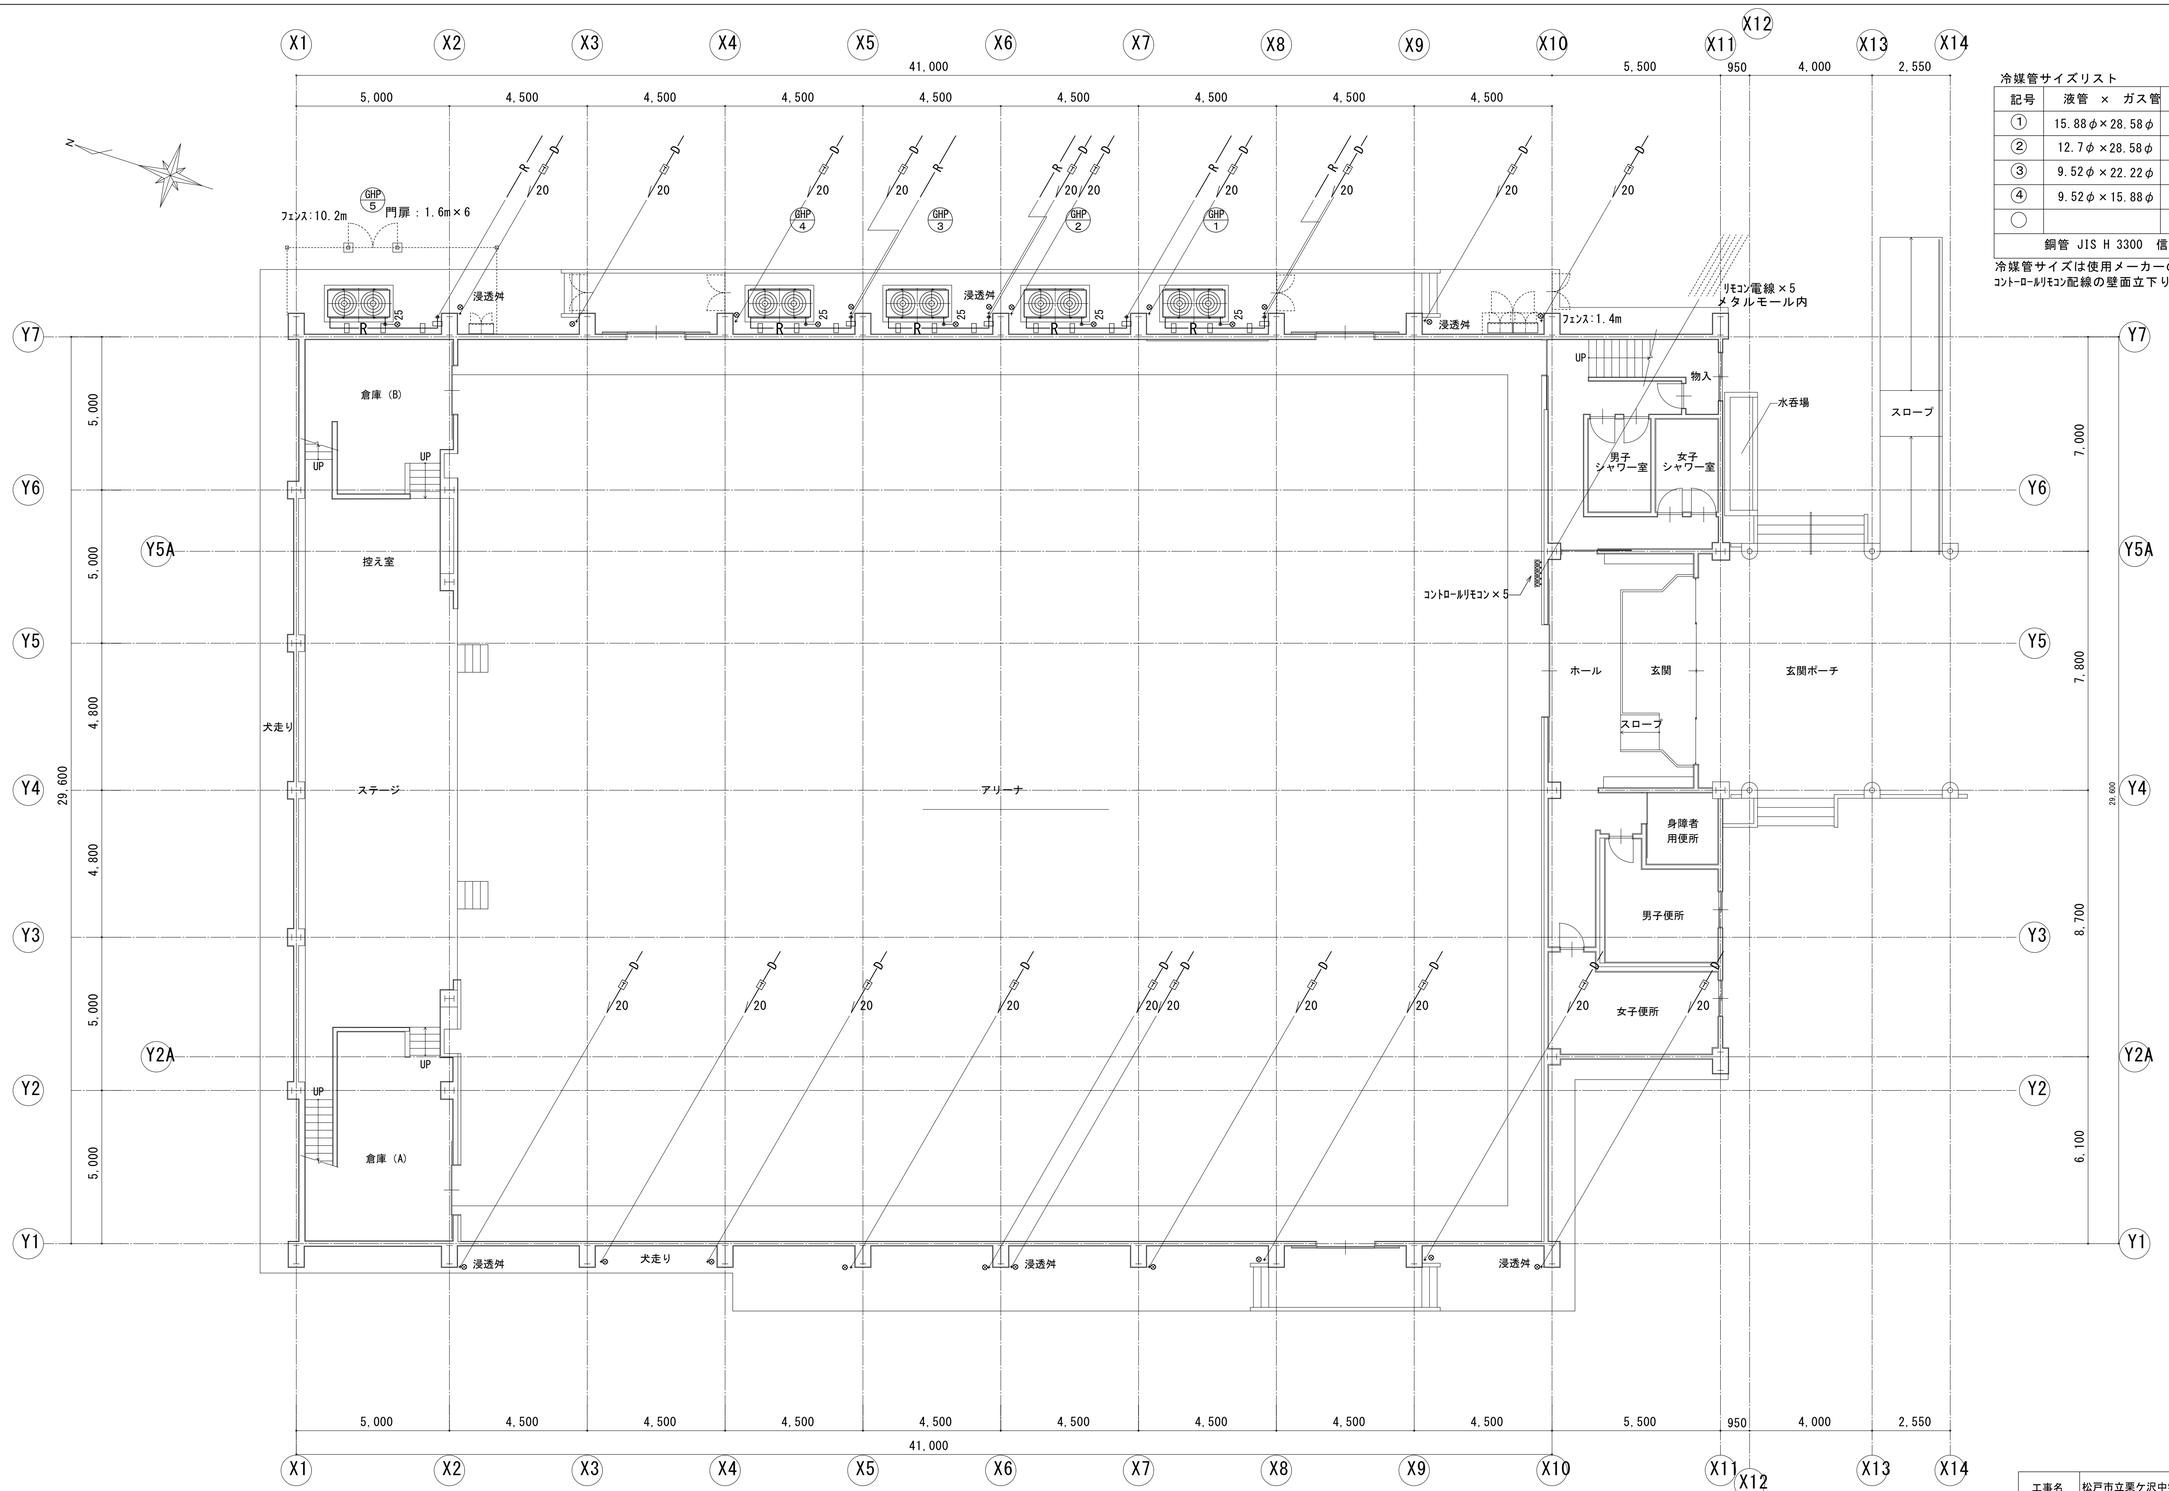

1階平面図 S=1:100

冷媒管サイズリスト

記号	液管 × ガス管	備　　考
①	15.88φ×28.58φ	断熱被覆付き
②	12.7φ×28.58φ	〃
③	9.52φ×22.22φ	〃
④	9.52φ×15.88φ	〃
◯		
銅管 JIS H 3300　信号線併設		

冷媒管サイズは使用メーカーの標準仕様とする。
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾘﾓｺﾝ配線の壁面立下りは配管保護とする。

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	1階平面図（栗ケ沢中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	1：100	図面番号	M-05
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

冷媒管サイズリスト

記号	液管 × ガス管	備　　考
①	15.88φ×28.58φ	断熱被覆付き
②	12.7φ ×28.58φ	〃
③	9.52φ ×22.22φ	〃
④	9.52φ ×15.88φ	〃
◯		
銅管 JIS H 3300　信号線併設		

冷媒管サイズは使用メーカーの標準仕様とする。
ｺﾝﾄｰﾛｰﾙﾘﾓｺﾝ配線の壁面立下りは配管保護とする。

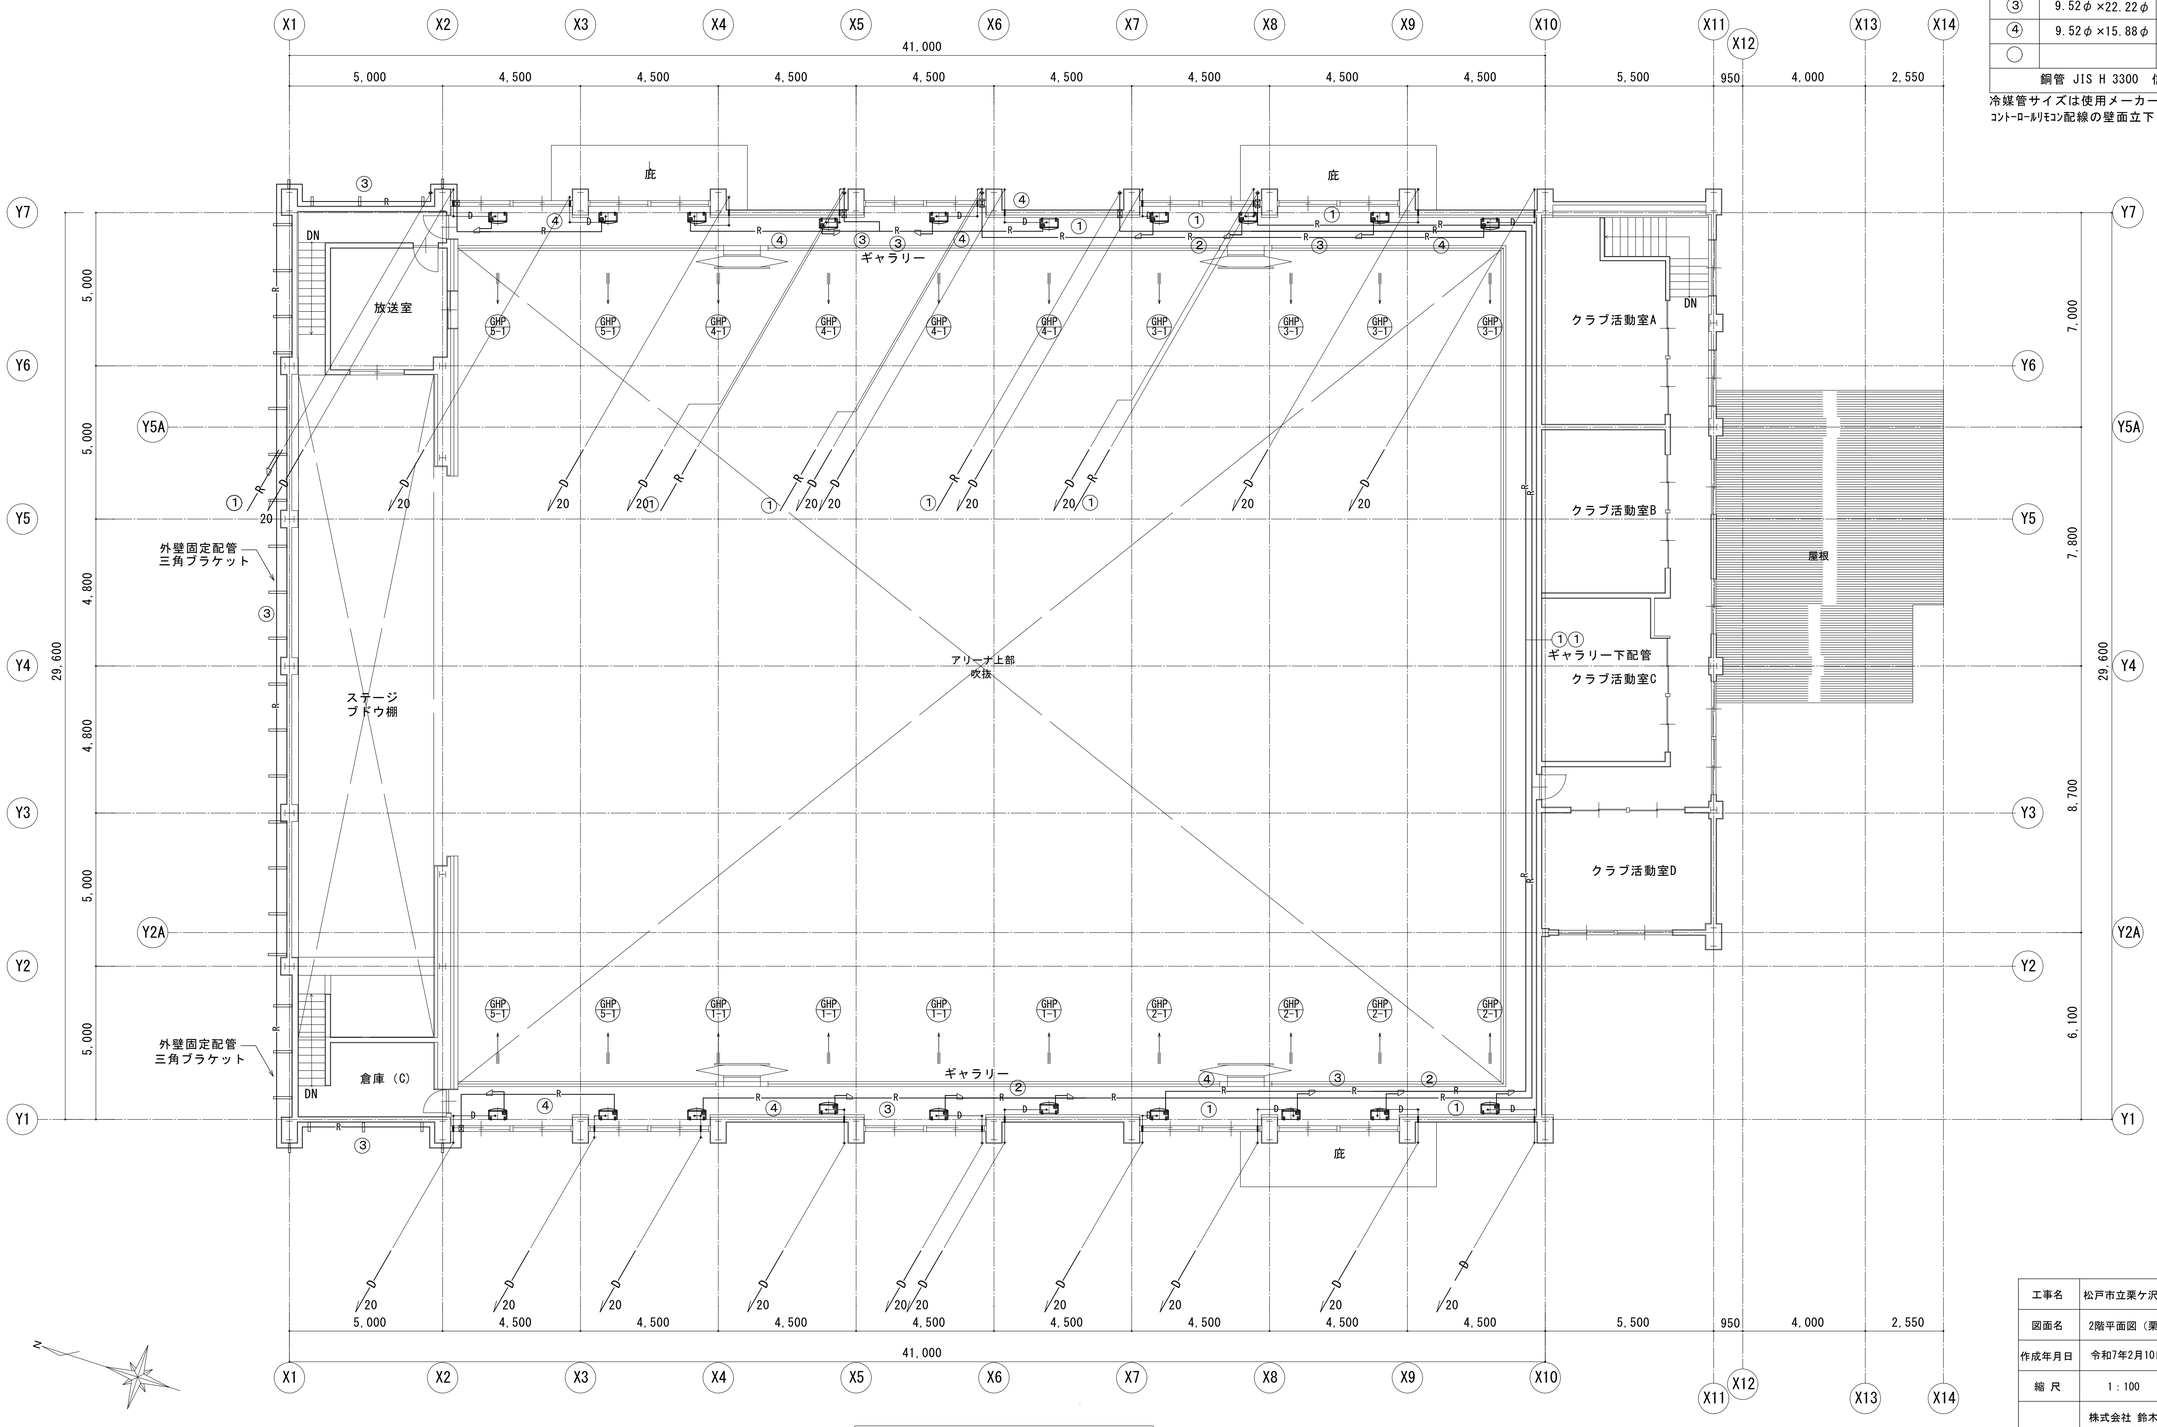

2階平面図 S=1:100

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	2階平面図（栗ケ沢中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	1：100	図面番号	M-06
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

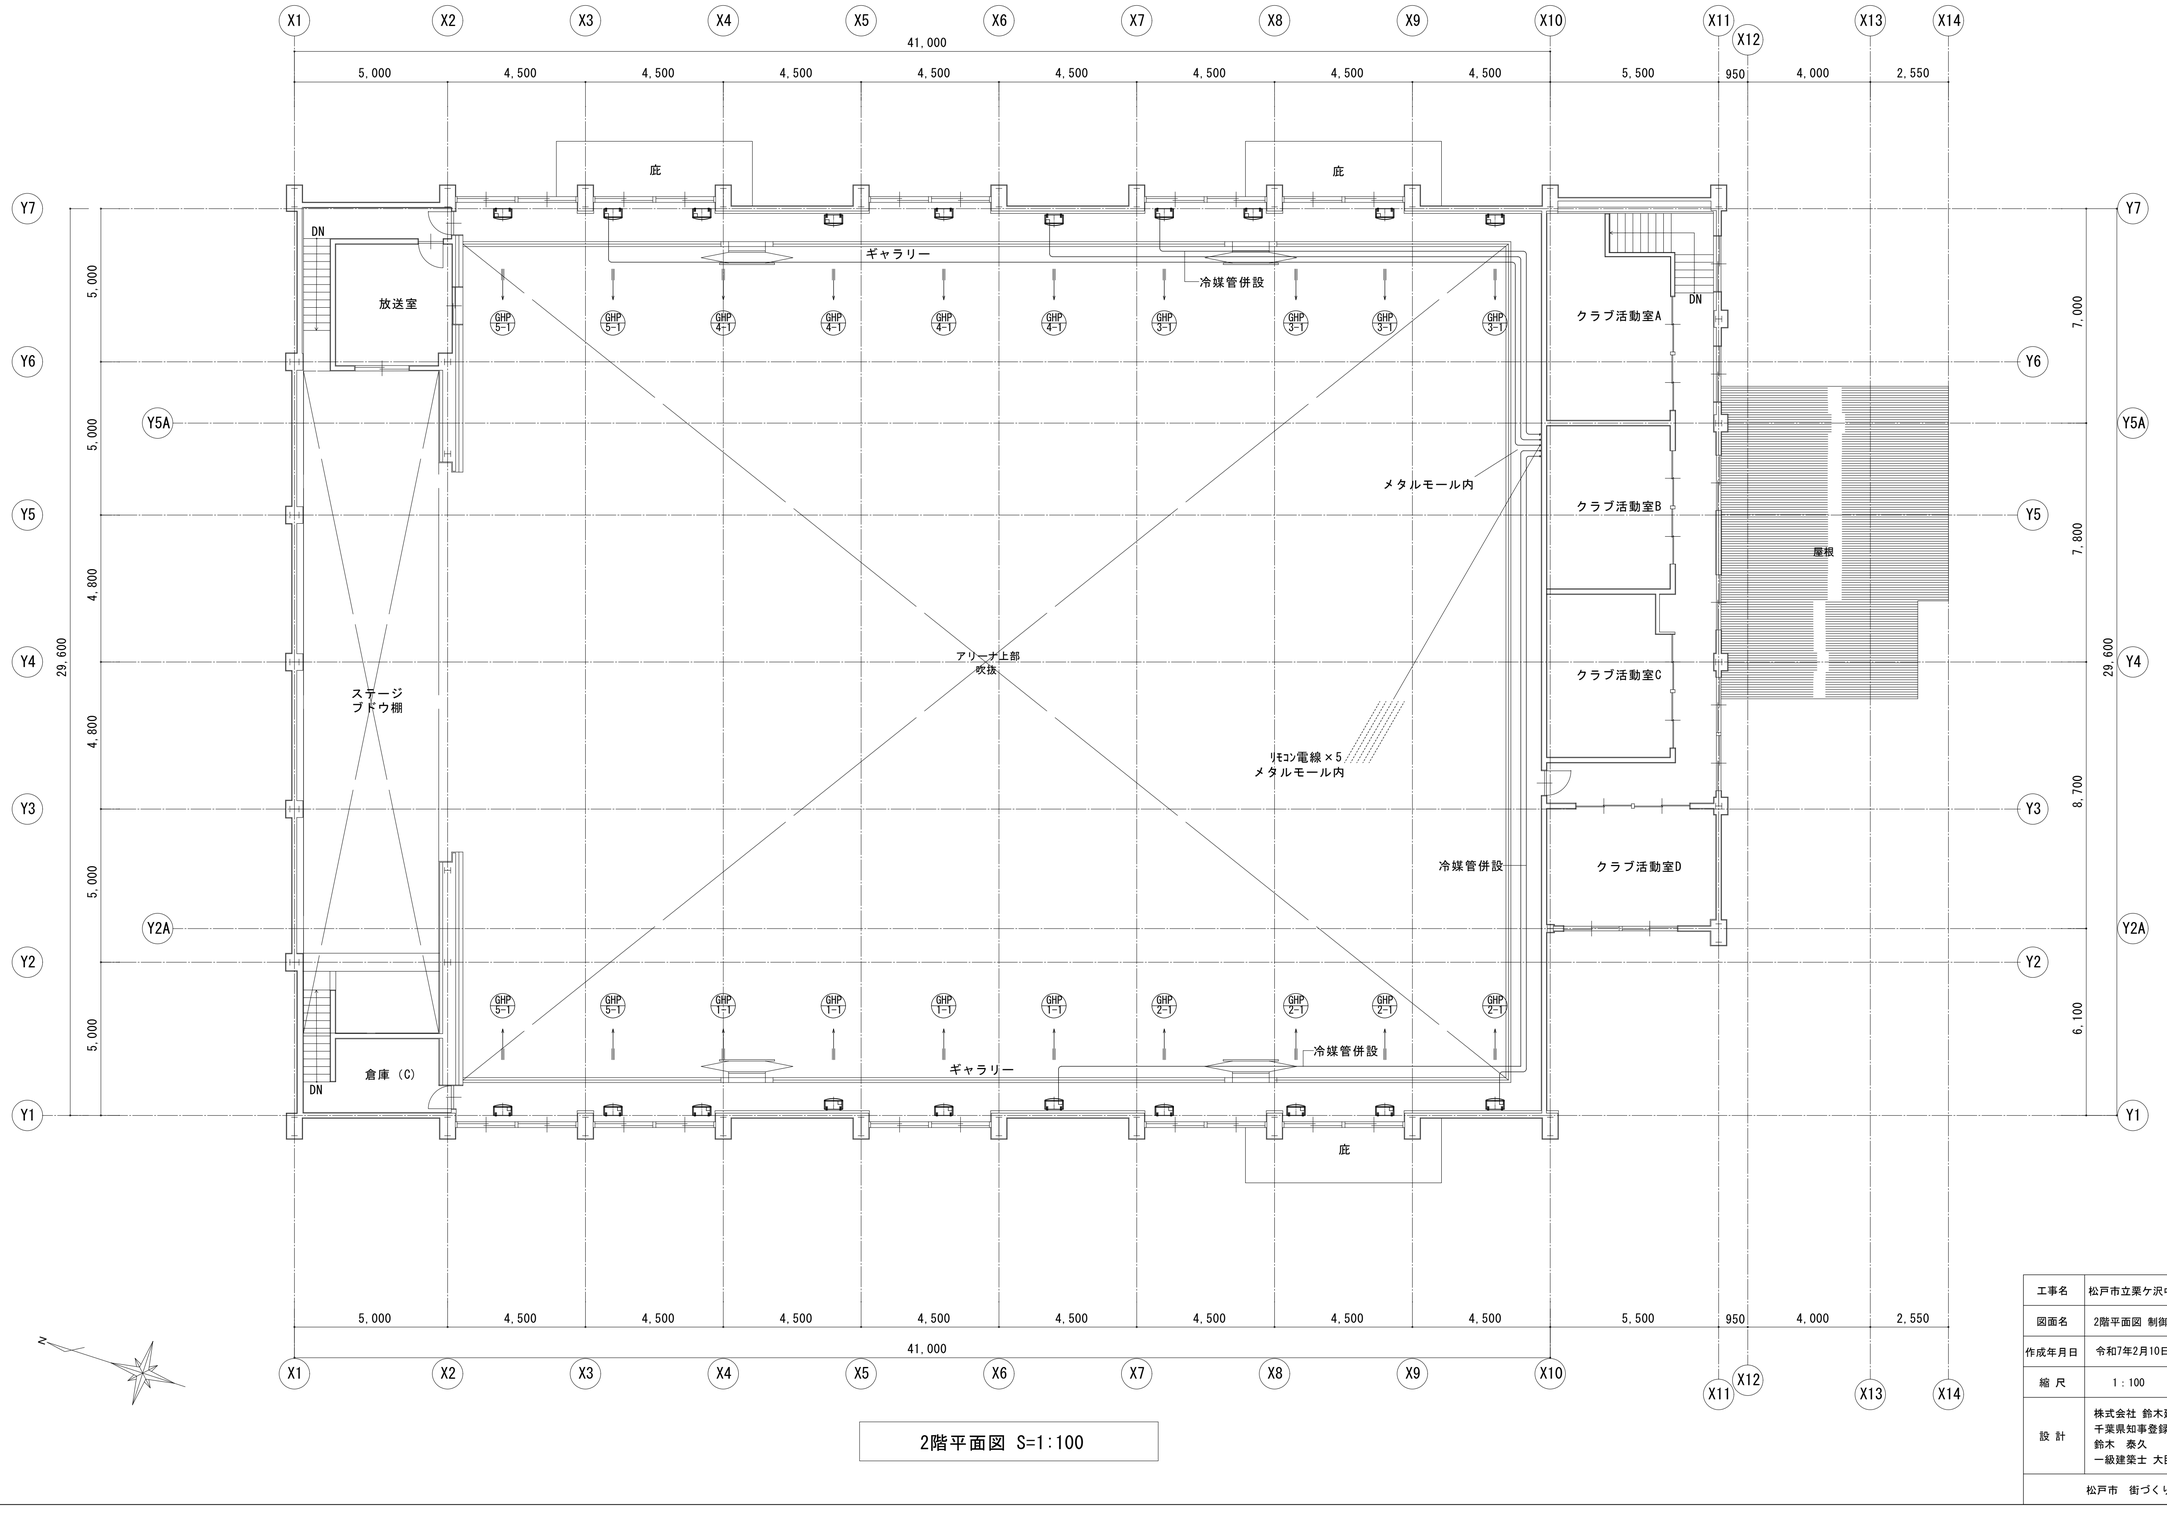

2階平面図 S=1:100

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	2階平面図 制御（栗ケ沢中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	1：100	図面番号	M-07
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2311-247 号 鈴木 泰久 一級建築士 大臣登録 第 233260 号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

室外機基礎 平面図 S=1:30

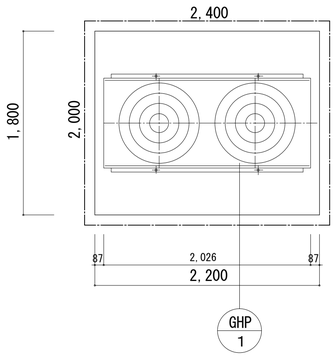

基礎タイプ C
土工事なし　×５

室外機基礎 標準配筋図 S=1:30



特記事項(べた基礎)

１）使用材料は下記とする。

・コンクリート：Fc=21N/mm2（スランプ値=18）

・捨てコンクリート：Fc=18N/mm2（スランプ値=15）

・鉄　　筋：SD295

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	室外機基礎詳細図（栗ケ沢中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	—
縮 尺	1/30	図面番号	M-08
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号		
松戸市　街づくり部　建築保全課			

メッシュフェンス詳細図 S=1:20、1:5

積水樹脂(株) メッシュフェンス GO H1800
KEMH00896（同等品）

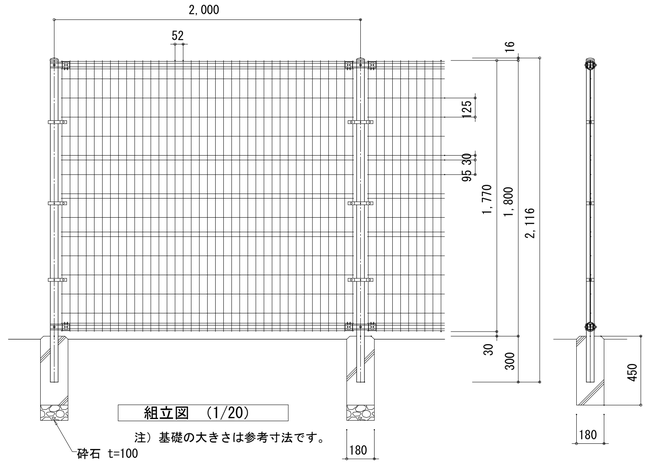

組立図 (1/20)

注）基礎の大きさは参考寸法です。

メッシュフェンス門扉 詳細図 S=1:20、1/8

積水樹脂(株) メッシュフェンス MGO 門扉（両開）H1800×W1600
KEMH005088（同等品）

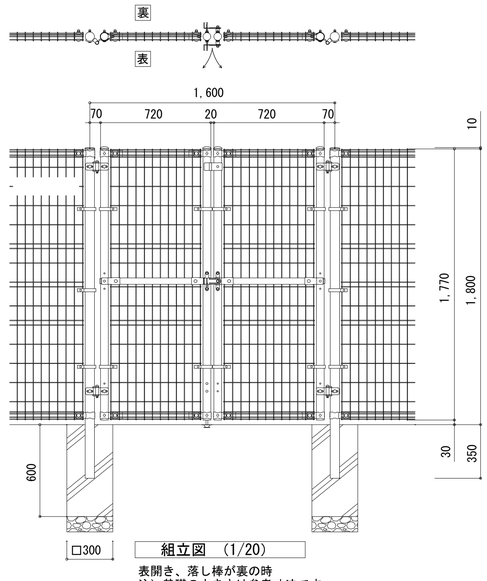

組立図 (1/20)

表開き、落し棒が裏の時
注）基礎の大きさは参考寸法です。

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	メッシュフェンス詳細図 （栗ケ沢中学校）		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	－
縮 尺	S=1:30	図面番号	M-09
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2311-247 号 鈴木 泰久 一級建築士 大臣登録 第 233260 号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

凡例　（教室空調系統既設機器）

GM：※移動式ガス発生設備接続口あり
教室空調系統ガスメーター
既設SP100ガスメーター
既設80A 分岐バルブ(Mねじ)×2
既設立管80×80 カラー鋼管
既設検圧プラグ
既設レジンメーター台

設計流量：49.77m³/h　100%
メーター選定流量：74.65m³/h　150%

GHP 20 ×1　GHP (20HP)　(3.60m³/h)
既設20A Mねじガス栓
既設強化ガスホース20A
既設20A カラー・PC
既設20A 絶縁ソケット・PC

GHP 25A ×2　GHP (25HP)　(4.99m³/h)
既設20A Mねじガス栓
既設強化ガスホース20A
既設20A カラー・PC
既設20A 絶縁ソケット・PC

GHP 25B ×2　GHP (25HP)　(5.16m³/h)
既設20A Mねじガス栓
既設強化ガスホース20A
既設20A カラー・PC
既設20A 絶縁ソケット・PC

GHP 30A ×1　GHP (30HP)　(6.64m³/h)
既設20A Mねじガス栓
既設強化ガスホース20A
既設20A カラー・PC
既設20A 絶縁ソケット・PC

GHP 30B ×3　GHP (30HP)　(6.41m³/h)
既設20A Mねじガス栓
既設強化ガスホース20A
既設25A カラー・PC
既設25A 絶縁ソケット・PC

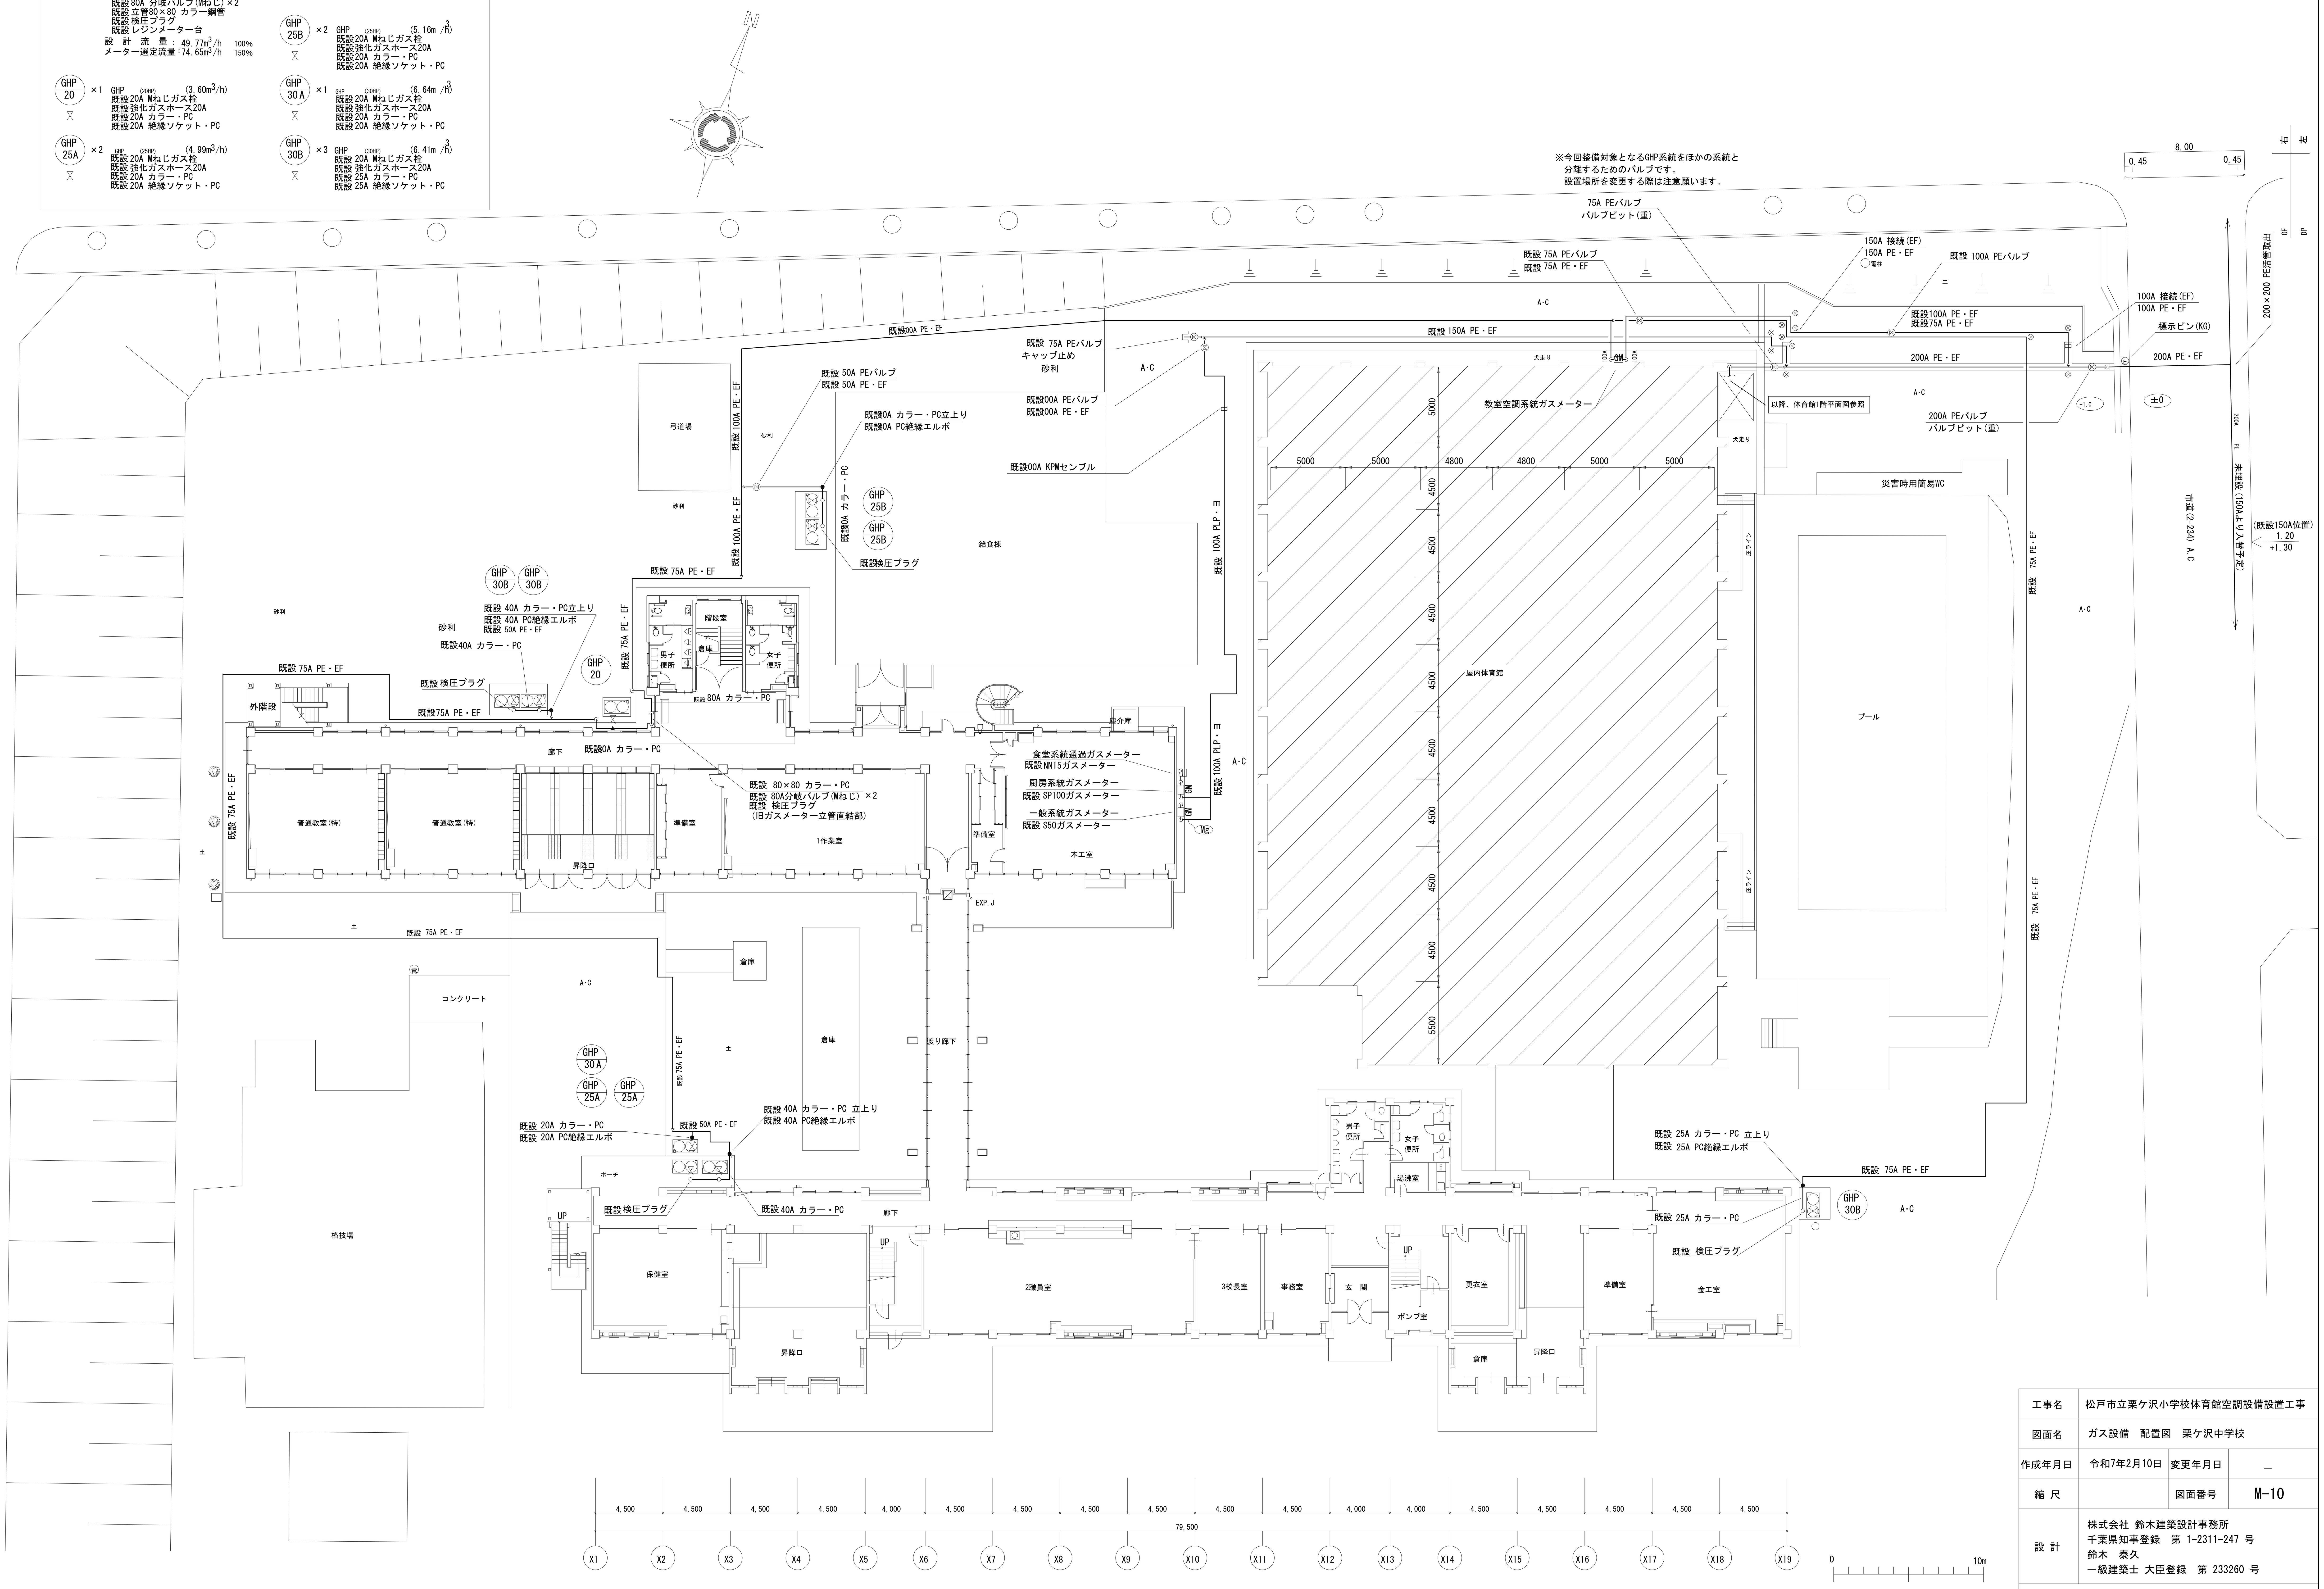

工事名	松戸市立栗ケ沢小学校体育館空調設備設置工事
図面名	ガス設備　配置図　栗ケ沢中学校
作成年月日	令和7年2月10日　／　変更年月日　—
縮尺	／　図面番号　M-10
設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録　第 1-2311-247 号 鈴木　泰久 一級建築士 大臣登録　第 233260 号

松戸市　街づくり部　建築保全課

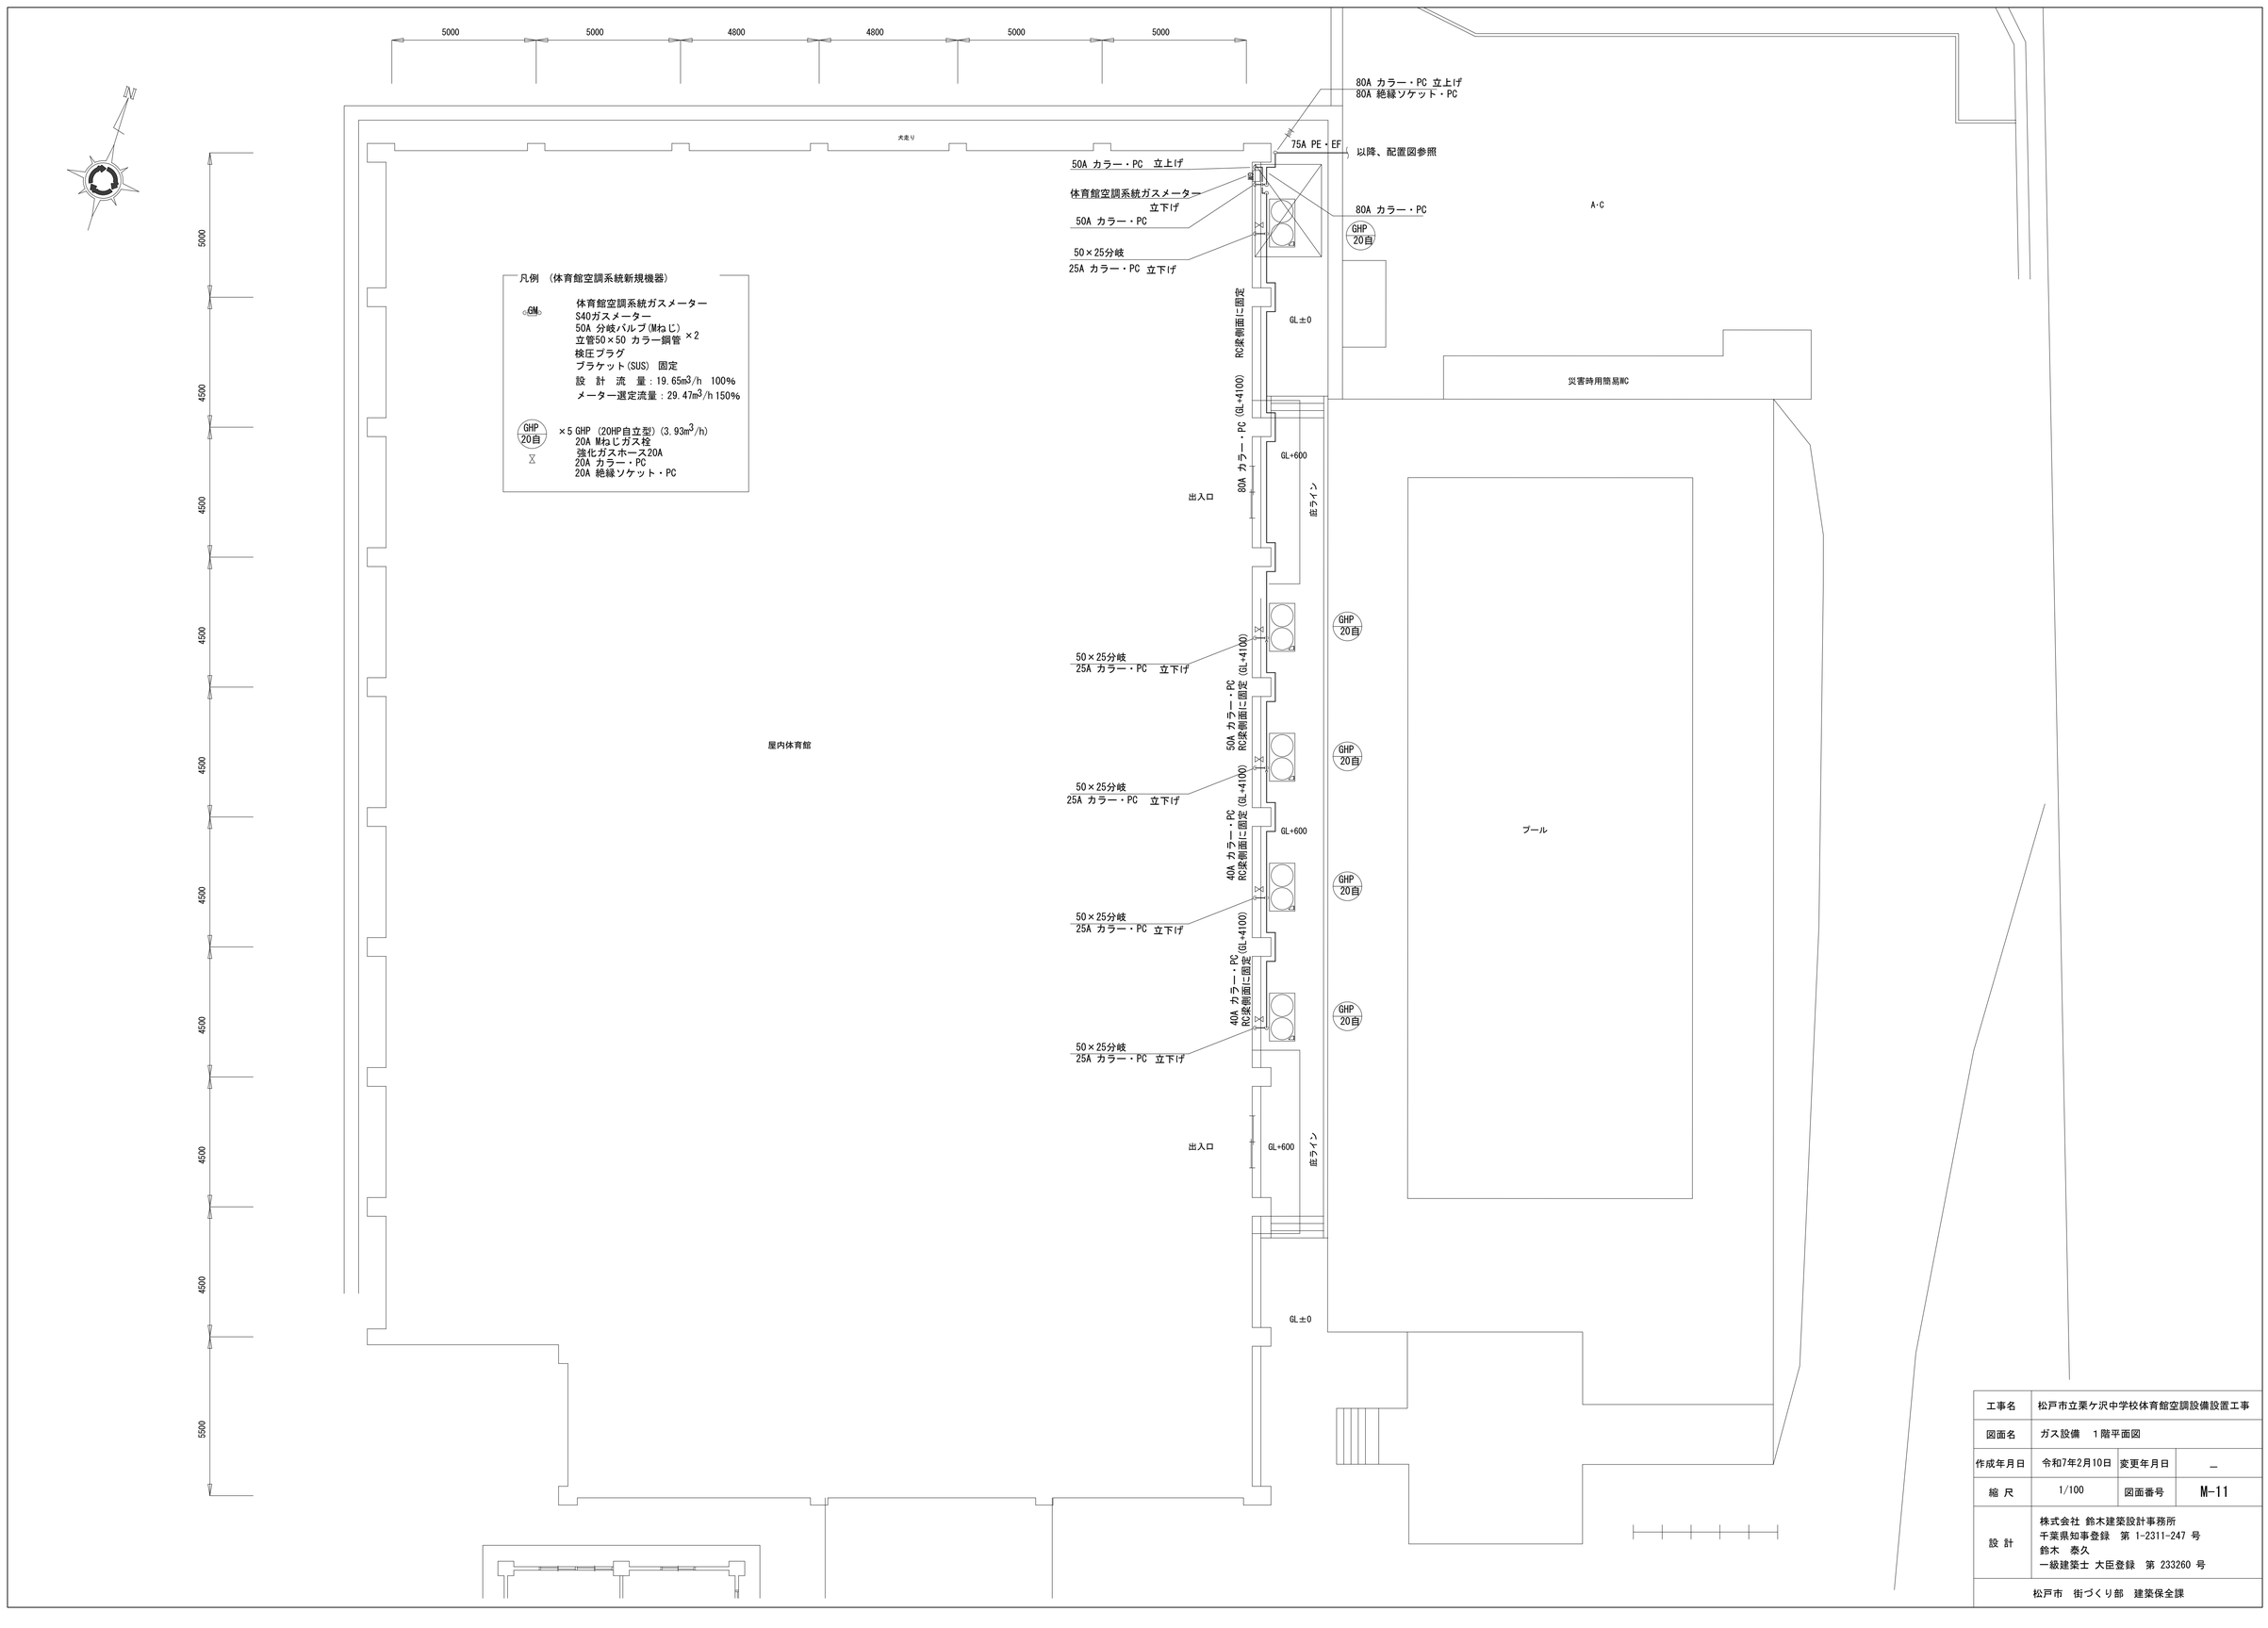

工事名	松戸市立栗ケ沢中学校体育館空調設備設置工事		
図面名	ガス設備 1階平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	—
縮 尺	1/100	図面番号	M-11
設 計	株式会社 鈴木建築設計事務所 千葉県知事登録 第 1-2311-247 号 鈴木 泰久 一級建築士 大臣登録 第 233260 号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			

《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2025.7）

１．工事名称　　松戸市立第四中学校ほか１校体育館空調設備設置工事

２．工事場所　　松戸市五香西一丁目６番地の１ほか１か所

３．工　　期　　令和　　年　　月　　日　から　令和　８年　３月１９日　まで

４．CADデータの貸与　　■有　　□無

※1.基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を指す。
※2.基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」を指す。
※3.基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」を指す。
※4.基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

	摘　要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工事着工前に提出	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） ※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 【契約後14日以内】	報告	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4 松戸市建設工事適正化指導要綱	
	□電気保安技術者通知書 （資格者証の写し） 【契約後14日以内】	承諾	1	建1.3.3 電1.3.2 機1.3.2	
	■施工体制台帳･下請業者選定通知書･施工体系図 【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】	報告	2	請負契約第7条 建1.1.5 電1.1.5 機1.1.5 松戸市建設工事適正化指導要綱	代表者
	■実施工程表 ※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 【初回打合せ後速やかに】	承諾	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	■総合施工計画書 １．組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図 ２．工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など 【初回打合せ後速やかに】	報告	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	

	摘　要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工事中に提出	■設計図書の照査報告書 【適宜】	報告	1	請負契約第19条	代表者
	■工種別施工計画書 ※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・機材品質証明書などを添付	承諾	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	主任技術者 及び現場代理人
	■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名	承諾	1	建1.2.3 電1.2.3 機1.2.3	主任技術者 及び現場代理人
	■発生材処理計画書 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 産廃業者の許可書の写し 再資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 ※登録は契約額が100万円以上 【廃棄物搬出前】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□月報（出来高・進捗表） 【月初め7日以内】	報告	1		
	□定例打合せ記録 【適宜】	報告	1		
	□詳細工程表（月間工程表） ※年末年始・GW・夏季等については、 安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 【前月末日まで】	報告	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	□地業（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭等）工事結果報告書	報告	1	建1.5.4	主任技術者 及び現場代理人
	■試験結果報告書	報告	1	建1.4.5 建1.5.6 電1.4.5 電1.5.4 機1.4.5 機1.5.5	主任技術者 及び現場代理人
	■発生土処理報告書	報告	1		
	■発生材処理報告書 産廃業者ﾏﾆﾌｪｽﾄの写し（E票） 再資源利用（促進）実施書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 【処分後】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□出来高検査 １出来高検査願 ２出来高報告書	報告	1	請負契約第39条	
	■現場休止届（年末年始・GW・夏季等） ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載	報告	1		

	摘　要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
完成後に提出	■関係官公署その他の関係機関への届出等 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■しゅん工届 【工事完了後速やかに】		1	建1.6.1 電1.6.1 機1.6.1	
	■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）			建1.2.4 電1.2.4	代表者
	■１工事記録写真	写真帳	1	機1.2.4	
	■２完成写真 【工事完了後速やかに】	写真帳	1		
	■完成図 ＰＤＦ，ＣＡＤデータ	ＣＤもしくはＤＶＤ	2	建1.7.2 電1.7.2 機1.7.2	
	■電子納品 電子媒体 電子媒体納品書	ＣＤもしくはＤＶＤ	2 1	※松戸市建築事業に係る電子納品運用ガイドライン（案）	
	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） ※500万以上	報告書	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4	
	■引渡し関係 ■１予備品等引渡通知書（リスト共） □２キーボックス		3		
	□防水工事に関する保証書 各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名	保証書	3		
	■保全に関する資料 □１建築物等の利用に関する説明書 ■２保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） ■３機器性能試験成績書 ■４官公署届出書類	原則、 ＣＤもしくはＤＶＤ	 2 2 1 1	建1.7.3 電1.7.3 機1.7.3	
	□５総合試運転報告書 □６総合試運転調整報告書		1 1	電1.7.3 機1.7.3	

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》機械設備工事編（2025.7）

１．工事名称　　松戸市立第四中学校ほか１校体育館空調設備設置工事

２．工事場所　　松戸市五香西一丁目６番地の１ほか１か所

３．工　　期　　令和　　年　　月　　日　から　令和　８年　３月１９日　まで

標　仕：公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版
改標仕：公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版

No	検査・立会い項目	基準等	備　考
1	検査		
	■１　品質管理検査(必要に応じて)	標　仕:1 編 1.3.4 改標仕:1 編 1.3.4	
	■２　機材の検査(承諾済は除く)	標　仕:1 編 1.4.4 改標仕:1 編 1.4.5	
	■３　一工程の施工の確認及び報告による検査	標　仕:1 編 1.5.3 改標仕:1 編 1.6.4	
	■４　監督職員の指示による検査	標　仕:1 編 1.5.4(2) 改標仕:1 編 1.6.5(2)	
2	立会い		
	■１　主要機器設置施工の立会い	標　仕:1 編 1.5.8(1)(ｲ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(ｲ)	
	■２　施工後に検査が困難な箇所の施工立会い	標　仕:1 編 1.5.8(1)(ｳ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(ｳ)	
	□３　総合調整立会い	標　仕:1 編 1.5.8(1)(ｴ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(ｴ)	
	■４　監督職員の指示による立会い	標　仕:1 編 1.5.8(1)(ｵ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(ｵ)	
	□５　ステンレス鋼管手動溶接時の立会い	標　仕:2 編 2.5.7(2)(ｲ) 改標仕:2 編 2.3.7(2)(ｲ)	
	□６　主要機器搬入時の立会い		