

# 水道

さあ今日も 水と元気が 蛇口から  
平成24年度 全国水道週間スローガン



わたしが水道部のキャラクター「まっていー」です。松戸市の「M」の文字と「ハート」を組み合わせてデザインされています。「ハート」は尊い水に対する愛情をイメージしています。

第64号

2012年(平成24年)7月20日発行  
編集・発行/松戸市水道部

〒270-0027 松戸市二ツ木42番地の2

☎ 047(341)0430

FAX 047(349)0881

URL <http://www.city.matsudo.chiba.jp/suidou/>

## 水のPRプロジェクト実施中!!


給水区域の皆さんに水道事業への理解と関心を深めていただくため、さまざまな水のPR事業を実施しています。昨年度と今年度のこれからの取り組みをご紹介します。

### ～図画・ポスターを募集～

夏休み期間中の給水区域の小学生を対象に、「安全で安心な水」「水の大切さ」についての理解を深めてもらうため、下記要領で作品を募集しています。奮ってご応募ください。

- 1 テーマ …… 水・水道水
- 2 応募要領 …… 松戸市営水道給水区域の小学生  
大きさはA3判からA4判程度(標語等の文字を入れてください。)  
※応募作品は返却しませんので、ご了承ください。
- 3 表彰 …… 管理者賞(1点):賞状・副賞(図書カード)  
会長賞(1点):賞状・副賞(図書カード)  
優秀賞(5点):賞状・副賞(図書カード)
- 4 応募期間 …… 平成24年7月23日(月)～9月10日(月)
- 5 応募方法 …… 松戸市水道部までご郵送、または持参ください。  
〒270-0027 松戸市二ツ木42番地の2 松戸市水道部 水のPR委員会
- 6 発表 …… 平成24年11月下旬
- 7 個人情報の取り扱い

個人情報は、本募集運営のみに利用いたします。ただし、入選作品につきましては、松戸市水道部ホームページ等で学校名・学年および氏名を公表します。

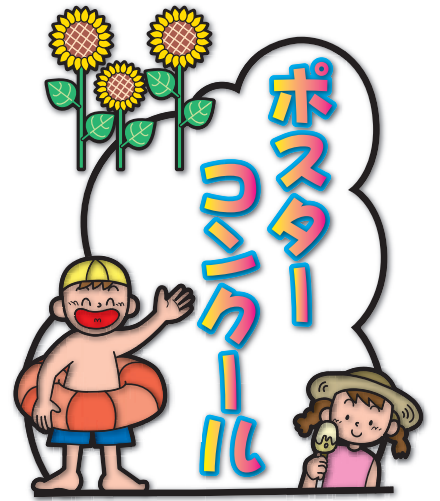

### ～“おいしい水”の試飲会～

#### ◆来庁された人に

平成23年8月1日から9月30日の間、水道部小金庁舎と常盤平営業所に来庁された皆さんに、冷やした深井戸水を試飲していただきました。期間中は、約800人の皆さんに試飲していただき、「おいしい水」を実感していただきました。

#### ◆地域でのイベント

本市水道事業の給水区域内で開催されるイベントに参加し、「おいしい水」を試飲していただきました。

今年も、昨年好評を得ました試飲会を予定しています。また、地域でのイベントに参加し、「おいしい水」の普及に努めてまいります。

#### ■試飲会

場所:水道部小金庁舎・常盤平営業所  
期間:8月1日(水)～8月31日(金)(土・日曜日を除く)  
9時～16時30分  
※水のお持ち帰りはできません。



### ～市営水道への理解と関心を深めてもらうために～

#### 水道施設見学会の開催

安全で安心な水ができるまでの工程を知ってもらうため、水道施設見学会を実施しています。昨年度も給水区域の小学生を始めとする皆さんに施設を見学していただきました。

今年度も、理解と関心をより深めてもらうため、分かりやすい説明を心掛けていきます。



#### 水道出前講座の開催

水道部では市民の皆さんを対象に、市営水道の水質や水道のしくみについて講座を用意しています。





■施設見学および水道出前講座の詳細な内容につきましては、水道部総務課までお問い合わせください。 ☎ 341-0430

# 平成24年度 予算の概要 についてお知らせします

水道事業を運営するための予算です  
(収益的収支 税抜き)

水道施設を造るための予算です  
(資本的収支 税込み)

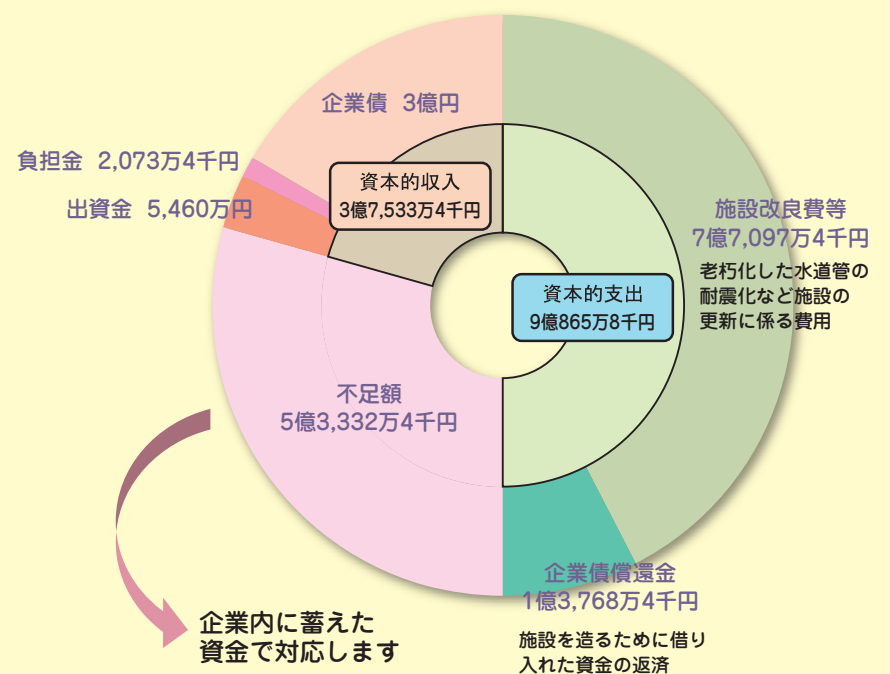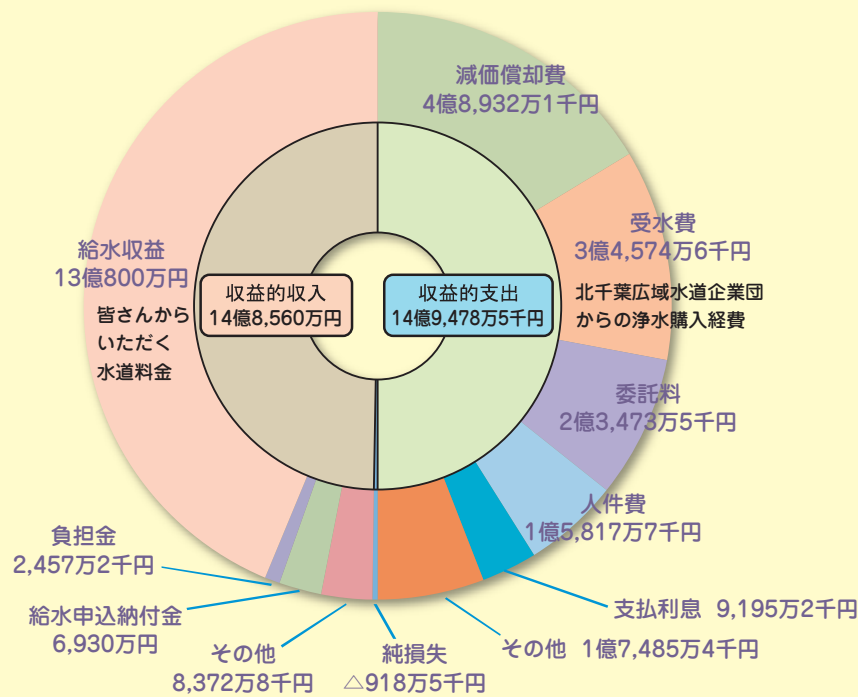

## ～水質検査について～

水質検査は、皆さんに良質でおいしい水道水を提供するため、常に水質基準に適合し、安全であることを確認していますので、安心してご利用ください。

### 水道水の放射性物質の基準値が変更になりました

厚生労働省が定める水道水における放射性セシウムの基準値が、平成24年度から200ベクレル/kgから10ベクレル/kgへと大幅に下がりました。これはWHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルを参考に設定された数値です。この基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への悪影響を生じるものではないと考えられるとされています(厚生労働省「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」より)。松戸市水道部では、今現在、放射性物質は検出されていません。詳細は、松戸市水道部のホームページをご覧ください。

### 松戸市平成23年度水質検査結果 (基準項目)

項目	番号	水質項目	水質基準値	新松戸1-327 給水栓	常盤平1-23 給水栓
人の健康に関連する項目	基01	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
	基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性
	基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.00030mg/l未滿	0.00030mg/l未滿
	基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.000050mg/l未滿	0.000050mg/l未滿
	基05	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未滿	0.0010mg/l未滿
	基06	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未滿	0.0010mg/l未滿
	基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未滿	0.0010mg/l未滿
	基08	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.0050mg/l未滿	0.0050mg/l未滿
	基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未滿	0.001mg/l未滿
	基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.51mg/l	0.15mg/l
	基11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11mg/l	0.09mg/l
	基12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.10mg/l未滿	0.10mg/l未滿
	基13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未滿	0.0002mg/l未滿
	基14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未滿	0.005mg/l未滿
	基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0040mg/l未滿	0.0040mg/l未滿
	基16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0020mg/l未滿	0.0020mg/l未滿
	基17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未滿	0.0010mg/l未滿
	基18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未滿	0.0010mg/l未滿
	基19	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0010mg/l未滿	0.0010mg/l未滿
	基20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.09mg/l	0.06mg/l未滿
	基21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未滿	0.002mg/l未滿
	基22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.011mg/l	0.0038mg/l
	基23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.004mg/l未滿	0.004mg/l未滿
	基24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0083mg/l	0.0074mg/l
	基25	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未滿	0.001mg/l未滿

項目	番号	水質項目	水質基準値	新松戸1-327 給水栓	常盤平1-23 給水栓
水道水が有すべき性状に関連する項目	基26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.031mg/l	0.020mg/l
	基27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.020mg/l未滿	0.020mg/l未滿
	基28	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0101mg/l	0.0058mg/l
	基29	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.0016mg/l	0.0030mg/l
	基30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未滿	0.008mg/l未滿
	基31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.10mg/l未滿	0.10mg/l未滿
	基32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.012mg/l	0.010mg/l未滿
	基33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.030mg/l未滿	0.030mg/l未滿
	基34	銅及びその化合物	1mg/l以下	0.10mg/l未滿	0.10mg/l未滿
	基35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	21mg/l	14mg/l
	基36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.0015mg/l	0.0010mg/l未滿
	基37	塩化物イオン	200mg/l以下	20.5mg/l	13.3mg/l
	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	78mg/l	78mg/l
	基39	蒸発残留物	500mg/l以下	175mg/l	166mg/l
	基40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未滿	0.02mg/l未滿
	基41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未滿	0.000001mg/l未滿
	基42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未滿	0.000001mg/l未滿
	基43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l未滿	0.005mg/l未滿
	基44	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未滿	0.0005mg/l未滿
	基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7mg/l	0.4mg/l
	基46	ℓ値	5.8~8.6	7.9	8.1
	基47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	基48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	基49	色度	5度以下	0.5度未滿	0.5度未滿
	基50	濁度	2度以下	0.0度	0.0度

### \*水道事業運営審議会委員を委嘱\*

5月31日に水道事業運営審議会の任期(2年)が満了となり、新たに下記の皆さんを委員に委嘱しました。この審議会は、松戸市水道事業の健全経営の維持と開かれた事業運営の推進を目指し、受益者代表ならびに学識経験者の皆さんから幅広く意見をお聴きする市長の諮問機関です。今後の審議会の開催は市のホームページ等でお知らせします。

- 会長 土岐 寛 (学識経験者)
- 副会長 中澤 卓實 (常盤平団地地区受益者代表)
- 委員 青木 武昭 (常盤平地区受益者代表) 後藤 淳子 (学識経験者)
- 大塚 清一 (小金地区受益者代表) 土屋 晴行 (学識経験者)
- 川村 絹慧 (学識経験者) 松下 政明 (新松戸地区受益者代表)

【50音順(委員)敬称略】

### \*お支払いは便利な口座振替で\*

水道料金のお支払いを口座振替にすると、銀行等の窓口にお支払いに行く手間や、「うっかり納期を忘れた」ということもなくなります。お申し込みは、通帳、印鑑(届出印)、検針票(お客様番号の分かるもの)をご持参の上、取引されている金融機関の窓口へお申し込みください。なお、振替日は2カ月に1度、検針月の翌月28日です。

(問) お客様センター ☎383-2100 FAX 383-2104

■所在地 …… 〒270-2261 松戸市常盤平3-26-2 (常盤平浄水場内)

■営業時間 …… 月~土曜日/午前8時30分~午後5時

※日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

■業務内容 …… 検針業務・水道料金等・お支払い方法・お引越し等の届出・宅内での漏水