

# 水道



おいしいな だいじなお水 ごくごくり  
平成26年度 全国水道週間スローガン

## 水道水で暑い夏を乗り切りましょう!

### 💧 体の水分は水道水でとろう!

人の体からは、毎日汗や排せつで2~3リットルの水が失われています。しかし、食事から取れる水分は1リットル程度で、残りは飲料水として飲む必要があります。蛇口から適量を出すことができ、余分な成分が入っていない水道水は、水分補給に適した飲料です。



### 💧 シャワーではなく湯船にゆっくり入ろう!

37~39度の低めのお湯につかることで体内の血行が促され、新陳代謝がよくなります。夏の暑さに負けない健康な体を作る効果があります。




### 💧 水をまいて涼しくなろう!

水をまいた場所は温度が下がります。朝夕に庭や玄関や道路に水まきをすると、体感温度が涼しくなるだけでなく見た目にも涼しげです。冷房代の節約にもなります。



### 💧 水道水は安全でお得な飲み物です!

ペットボトルに対して水道水は大変安価です。ペットボトルは買いに行く手間がありますが、水道水は蛇口をひねるだけ。しかも、法律で高い安全性が定められています。(裏面参照)



### 第3回

## 「水道のPRポスター」作品募集



夏休み期間中、給水区域の小学生を対象に、安全で安心な水道水についての理解を深めてもらうため、PRポスターを募集します。

- ①テーマ 水道水
- ②応募方法 A3の画用紙に標語等の文字を入れてください。作品裏面に応募用紙を貼り付けて提出してください(応募用紙は水道部ホームページからダウンロードできます)。※応募作品は返却しませんので、ご了承ください。
- ③表彰 松戸市水道事業運営審議会会長賞(1点)  
松戸市水道事業管理者賞(1点)  
優秀賞(5点)  
※受賞者には、賞状・副賞(図書カード)を贈呈します。
- ④応募期間 7月22日(火)~9月19日(金)
- ⑤応募先 直接または郵送  
〒270-0027 松戸市二ツ木2003番地の1  
松戸市水道部 水のPR委員会
- ⑥発表 11月下旬
- ⑦個人情報の取り扱い  
個人情報は、本募集運営のみに使用します。ただし、入選作品については、水道部ホームページ等で学校名・学年・氏名を公表します。

## おいしい水の試飲会

今年もおいしい水の試飲会を開催します。昨年は7月中旬から約1ヵ月半の期間、多くの皆さんに、「おいしい水」を実感していただきました。ぜひお越しください。

**場所** 水道部小金庁舎・常盤平営業所

**期間** 7月22日(火)~8月29日(金)  
(土・日曜日を除く)

**時間** 9時~16時30分

※水の持ち帰りはできません。



## 水道施設見学会

毎年、給水区域の小学生をはじめとする皆さんを対象に施設見学会を開催しています。安全で安心な水ができるまでの工程を知ってもらうため、今年も見学会を実施します。

**場所** 小金浄水場・常盤平浄水場

**期間** 随時(土・日曜日、祝日を除く)

**時間** 9時~16時30分



小学生の施設見学会

※詳しい内容については水道部までお問い合わせください。

## 水道事業運営審議会委員を委嘱

5月31日に水道事業運営審議会委員の任期(2年)が満了となり、新たに下記の皆さんを委員に委嘱しました。

この審議会は、松戸市水道事業の健全経営の維持と開かれた事業運営の推進を目指し、受益者代表ならびに学識経験者の皆さんから幅広く意見をお聞きする市長の諮問機関です。今後の審議会の開催は、市のホームページや広報まつど等でお知らせします。

- 会長 土岐 寛 (学識経験者)
- 副会長 中澤 卓實 (常盤平団地区受益者代表)
- 委員 青木 武昭 (常盤平地区受益者代表)
- 伊藤 照清 (新松戸地区受益者代表)
- 大塚 清一 (小金地区受益者代表)
- 川村 絹恵 (学識経験者)
- 後藤 淳子 (学識経験者)
- 土屋 晴行 (学識経験者)
- 【50音順(委員)、敬称略】



## 就任の挨拶



松戸市水道事業管理者  
山室 武

いよいよ本格的に暑い季節となりますが、皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

私は、この4月に水道事業管理者に就任いたしました。


生活に欠かすことのできない水と、水道事業の重要な役割を深く認識し、良質な水の安定供給に努めてまいります。

また、配水管や浄・配水場などの水道施設が更新時期を迎えることから、さらなる耐震化を目指し整備を図ってまいります。


今後ともよろしくお願ひ申し上げます。

# 平成26年度予算の概要をお知らせします

## 収益的収支(水道事業を運営するための予算 税込)

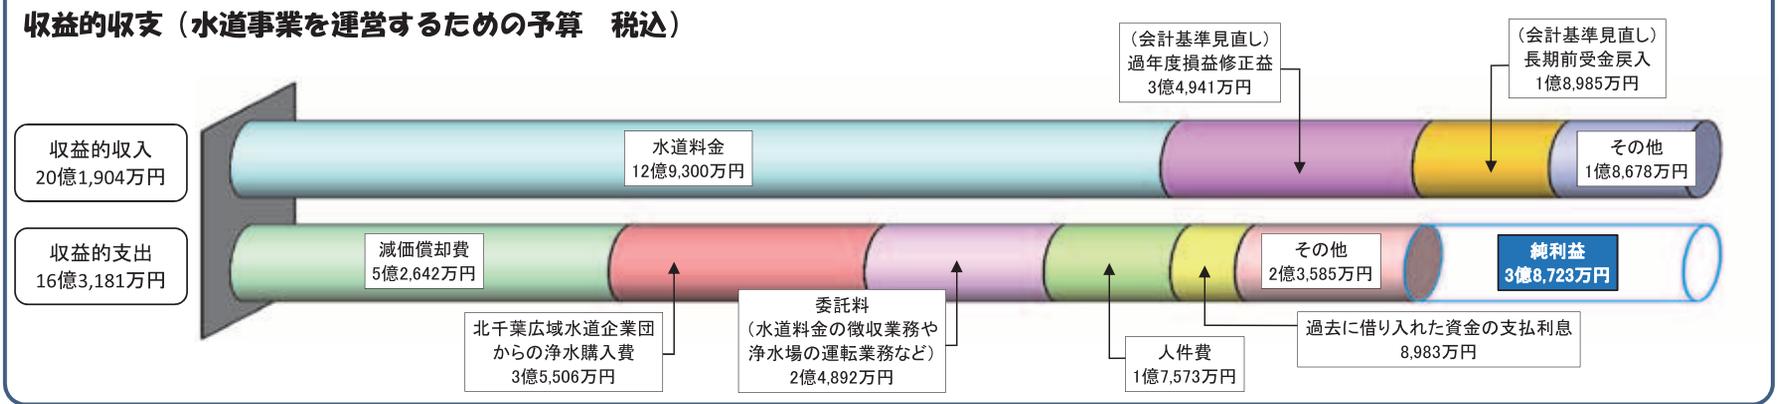

## 資本的収支(水道施設を造るための予算 税込)

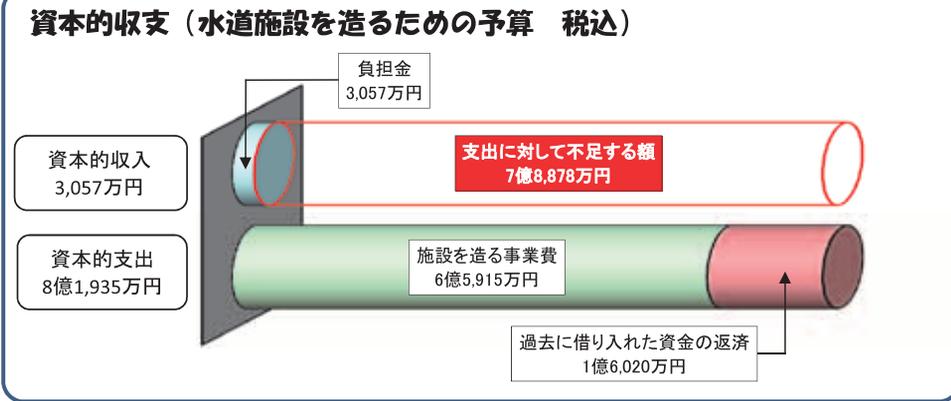

### 収益的収支(上のグラフ)

「過年度損益修正益」と「長期前受金戻入」を計上しています。これは、会計基準が変わったため予算化するもので、現金の収入は伴いません。会計基準の見直しも影響し、純利益として3億8,723万円を見込んでいますが、主な収入である水道料金は近年の傾向と同じように減少となる見込みです。

### 資本的収支(下のグラフ)

支出に対して不足する額が7億8,878万円となっています。企業内に蓄えた資金を充てて対応します。

#### 【主な水道施設の改良工事】

- 幸田配水場の更新 3億7,100万円
- 配水管の更新 1億7,800万円



## 水道メーター交換のお知らせ

水道部では、お客様の使用水量を適正に計量するため、法律で定める有効期限8年を迎える水道メーターを交換しています。対象メーターをご使用のお客様に対し、事前にお知らせを投函しますのでご協力をお願いします。

交換作業は、水道部の指定業者が行い、作業は10分ほどで終了します。作業に立ち会う必要はありません。

なお、不在の場合でも、敷地内に入らせていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

- 平日の日中に交換作業を行います。(費用無料)
- 作業員は、水道部貸与の腕章および身分証明書を携帯します。

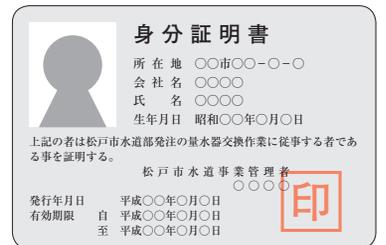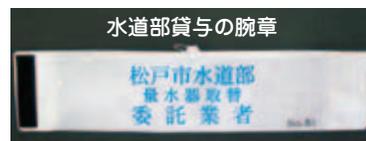

## 水道水の水質

水道水は、毎日摂取することを前提として水道法により水質基準が定められ、高い安全性が求められています。一方、清涼飲料水やミネラルウォーターは、食品衛生法で基準が定められています。

松戸市営水道では、定期的に水道法で定められている水質検査を行い、お客様が使用する水道水の安全性を常に確保しています。

以下に検査項目の一部を掲載します。詳細は、水道部ホームページまたは行政資料センター、図書館に所蔵されている松戸市水道事業概要をご覧ください。

また、殺菌のために法律で検出が義務付けられている残留塩素も、安全を確保しながらできるだけ濃度を減らすことで、水道水のおいしさ向上に努めています。

### 平成25年度水質検査結果(抜粋)

単位：ミリグラム/リットル

検査項目	水道水の基準値	小金地区の結果(新松戸1の327)	常盤平地区の結果(常盤平1の23)	ミネラルウォーター、清涼飲料水の基準値※
カドミウムおよびその化合物	0.003以下	0.00030未満	0.00030未満	0.01以下
・イタイイタイ病の原因物質。体内に蓄積し、腎障害、骨軟化症などを引き起こす				
水銀およびその化合物	0.0005以下	0.000050未満	0.000050未満	0.0005以下
・蓄積して脳や神経などに障害を起こす。水銀化合物の一種となるメチル水銀は水俣病の原因物質				
鉛およびその化合物	0.01以下	0.0010未満	0.0010未満	0.01以下
・蓄積性の毒性物質であり、消化器官障害、貧血、神経障害などを起こす。吸収率は小児の方が高い				
ヒ素およびその化合物	0.01以下	0.0010未満	0.0010未満	0.05以下
・急性中毒では腹痛、嘔吐および下痢等。慢性中毒では皮膚の角化症、末梢神経炎、がんなどを起こす				
六価クロムおよびその化合物	0.05以下	0.0050未満	0.0050未満	0.05以下
・他のクロムと異なり毒性が強く発がん性物質である。各器官の腫瘍やがん、肝炎等の原因となる				

※ミネラルウォーター、清涼飲料水の基準(原料となる水)を掲載しています。カドミウム・鉛・ヒ素の製品の基準は不検出ですが、運用上原料となる水と同等です。

## こんなときは漏水かも!!

- ・生活の変化がないのに急に水道使用量が増えた
  - ・何日も晴れているのに水たまりがなくなる
- このような状況があれば漏水の可能性がります。



水漏れて誰が直すの?

どこで漏れているかで直す人が変わります。下の図を見てください。



見分け方はあるの?

水道メーターを見ると分かりやすいです。蛇口が閉まっている状態でパイロットが回っていれば所有者が、回っていなければ水道部が直します。(一般的な戸建住宅の場合です。)



**水道料金の減免について**

地下や床下など発見が困難な場所の漏水を指定給水装置工事店が修繕した場合、水道料金を減免できる可能性があるため、水道部に相談ください。

パイロットが回っていない場合

↓

水道部の修理範囲

↓

水道部工務課 ☎047-341-0911

パイロットが回っている場合

↓

所有者で修理をお願いします。

↓

松戸市水道部の指定給水装置工事店または松戸市上下水道管工事協同組合 ☎047-366-2898

