



水道まつど

編集・発行=松戸市水道部

(H13.1.1 現在)
 給水戸数……34,646戸
 給水人口……78,874人
 1日1人平均使用量…… 307ℓ

決算の概要

平成11年度「水道事業会計」の決算状況をお知らせします。

水道事業会計は、下記グラフのとおり皆様に水をお届けするために必要な経費である「収益的収支」と、水道施設の建設・改良に必要な経費である「資本的収支」から成り立っています。

「収益的収支」では、11年度から水道料金等に係る消費税相当額の加算割合を3%から5%へ改定させていただくとともに経営努力を進め、事業費用の支出も約4%減少となりました。収入が16億7,056万9千円、支出が16億940万7千円となり、差し引き6,116万2千円の純利益が生じましたので、企業債償還のために積立てました。

また、「資本的収支」では、良質で安全な水道水の安定供給のため老朽管の布設替工事、井戸改修工事等の施設改良事業を行いました。収入が7億5,601万5千円、支出が8億3,293万円となり、支出不足額7,691万5千円については、減価償却費などの留保資金で補てんしました。

【収益的収支】

収入 16億7,056万9千円

給水収益

14億6,890万7千円

その他 7,556万5千円

支出 16億940万7千円

受水費

4億6,332万5千円

人件費

2億8,199万6千円

減価償却費

2億4,327万3千円

その他

3億6,424万1千円

負担金 1億2,609万7千円

受託工事費 9,423万9千円

支払利息 1億6,233万3千円

【資本的収支】

収入 7億5,601万5千円

負担金

4億6,301万5千円

企業債

2億1,980万円

出資金

7,320万円

支出 8億3,293万円


建設改良費

7億272万6千円

償還金

1億3,020万4千円

決算グラフ

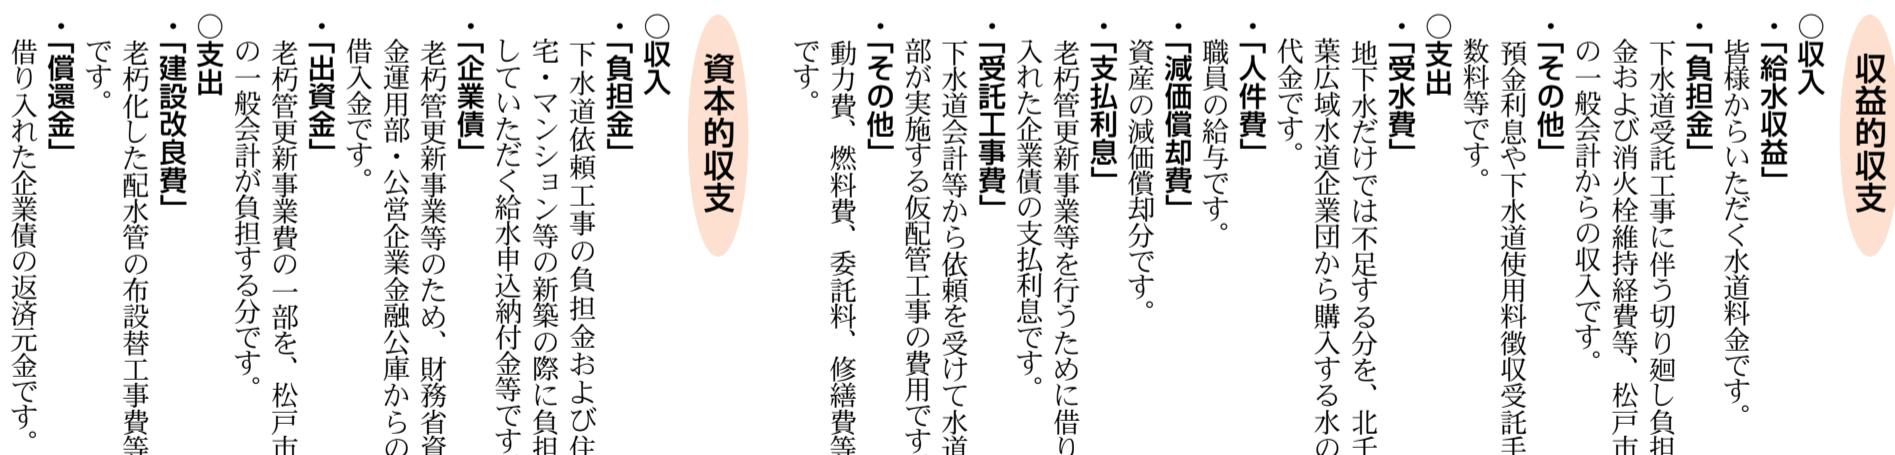

水道料金の納付期限は
28日です



【水道料金は便利な口座振替で】

口座振替は、皆様の預金口座から自動的に引き落としとなり、「納期が過ぎたことをうっかり忘れてしまった」ということもなくなり、確実に大変便利な制度です。

手続きは、通帳・印鑑（届出印）・検針票をご持参のうえ、取引金融機関の窓口へお申し込みください。

なお、振替日は2か月に一度、検針月の翌月の28日となります。

お申し込みは金融機関の
窓口となります



水は限りある資源です。大切に使いましょう!!

水の質問箱(1)




先日、市内のある小学校で「わたしたちの生活と水」をテーマとした学習会が開かれ、児童から『水』に関する活発な意見や質問が多數寄せられました。その内容を何回かに分けて皆様にもご紹介いたします。

Q 水道水と井戸水の違いは?

A 水道水は、川や深井戸から取水した水（これを原水といいます）をろ過（汚れをとること）して、薬品（次亜塩素酸ナトリウムなど）で消毒したものです。無色透明ですが、においに敏感な人は消毒のにおい（カルキ臭）や味を感じこともあります。成分は取水する場所や原水の種類によって異なりますが、法律で定められた水質基準に合格した水です。

一般家庭で使われている井戸水は、ほとんどが浅井戸で降った雨がすぐに地中にしみこみ、井戸水として利用されます。味や成分は、場所によって異なりますが、一般的にはカルシウムやマグネシウムが多く含まれています。

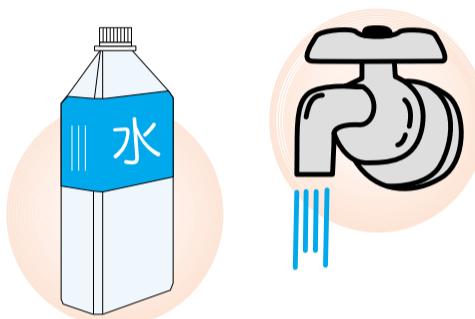

Q 水道水とボトルウォーターの違いは?

A 水道水については、前の質問でお答えしたとあります。ボトルウォーターは、近年、数多くの種類が販売され、ミネラルウォーターとも呼ばれています。その多くは、自然水を加熱殺菌して使用しているので、水道水と違い塩素消毒によるカルキ臭はありません。ミネラルの成分としては、カルシウム、マグネシウムや鉄分がほどよく含まれているのでおいしい水と言われています。

★水道管が破裂した時は
・メーターボックス内のバルブ（元栓）をしめて破裂部分に布またはビニールテープをしっかりと巻きつけるなどになりますのでご注意ください。

★水道管の凍結防止策
・水道管や蛇口部分に、不用になつた毛布・布・フェルト・ウレタン素材等の保温材を巻きつけ、ビニールテープなどで固定してください。（保温材が濡れていますと逆に凍結しやすくなりますのでご注意ください）

◎水道管の冬支度のワンポイントアドバイス
新世紀を迎えて、早くもひと月が過ぎようとしています。これからますます寒さも厳しくなり、明け方など冷え込むことが多くなってきます。（気温が氷点下三～四度になると、水道管が凍つたり、ときには破裂したりする場合があります。近年の住宅建築技術は大変進んでおりますが、次のような場合には注意が必要です。
1 管がむきだしになっている水道管
2 建物の北側または日陰にある水道管
3 戸外の風当たりの強い場所にある水道管



どの応急手当を行ひ、指定給水装置工事事業者（水道工事店）に修理を依頼してください。

★水道管が凍つて水が出ない時は
・タオルや布をかぶせその上からゆっくりとぬるま湯をかけ、何回か繰り返します。（布等をかけないで直接熱湯をかけますと破裂の危険があります。あせらすにゆっくりと行ってください）

寒い冬の水道豆知識

消費生活センター相談専用
（月～金曜日、午前9時～午後4時）
365・6565

最近「水道部から水質の検査にきました」と言って、高額な浄水器の販売や貸し出しを行う事例が発生しています。水道部では浄水器などの水道機器の販売は一切行っておりません。身分証明書の提示を求めるなど身分の確認をしてください。その他水道に関して、少しでも不審に思ったときは、水道部までお問い合わせください。

悪質な訪問販売

ご注意ください

水道料金の徴収業務は「第一環境(株)」に委託しています。

所在地・連絡先

松戸市常盤平3丁目26番地の2
(常盤平浄水場内)

☎ 047 (383) 2100

営業時間

平日 8時30分から17時00分まで
土曜日 9時00分から12時00分まで
*日曜、祝日はお休みです

取扱い業務

○検針に関すること
○水道料金に関すること
○転入・転出に関すること

○口座振替に関すること
○宅地内での漏水に関すること