




第12回 水道のPRポスター入賞作品

安全で安心な水道水への理解を深めてもらうため、給水区域内の小学生を対象に、夏休み期間中水道のPRポスターを募集しました。応募総数27点の中から選ばれた入賞作品を発表します。

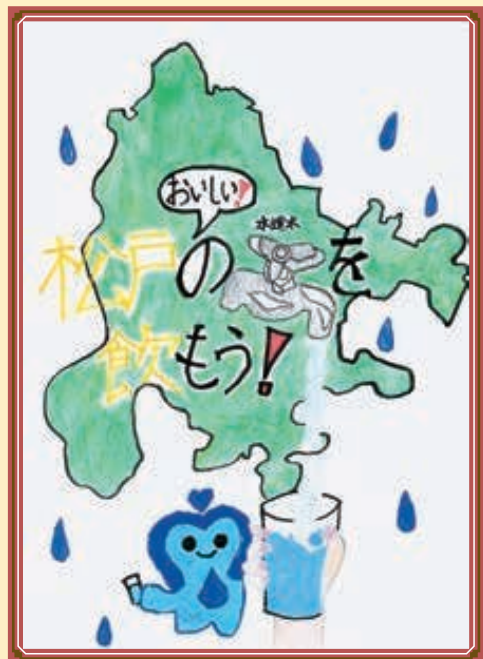

常盤平第二小学校 5年
おうみか
王 美佳 さん

賞

松戸市水道事業
運営審議会会長賞



小金小学校 5年
かたぎみつ
加田木 晃幹 さん

賞

松戸市水道事業管理者賞

賞

優秀賞



殿平賀小学校 5年
ふじむらいつき
藤村 一希 さん



常盤平第二小学校 1年
ふじまつあさひ
藤松 朝陽 さん



常盤平第二小学校 5年
ほそたにまい
細谷 舞 さん



常盤平第二小学校 2年
やまもとすずね
山本 鈴音 さん



常盤平第二小学校 4年
いぬいしお
乾 志緒 さん

応募してくれて
ありがとう!



LINE Pay請求書支払い終了

令和7年4月末のLINE Payサービス終了に伴い、松戸市上下水道料金のLINE Pay請求書支払いも令和7年4月23日に終了となりますので、ご注意ください。なお、他のスマートフォン決済(PayPay、auPAY、d払い、楽天ペイ)によるお支払いは引き続きご利用いただけます。

りそな銀行・埼玉りそな銀行での窓口収納取扱い終了

令和7年4月1日以降、りそな銀行及び埼玉りそな銀行での窓口収納の取り扱いが終了となりますので、ご注意ください。なお、口座振替は引き続きご利用いただけます。

悪質な業者にご注意ください!

近隣市では、職員や水道業者を装って、水道料金や工事代金などの名目で現金をだまし取ろうとする、悪質な詐欺事件が発生しています。

こんな理由で突然訪問し、お金を請求してきたら要注意です。

- 水道料金の請求(検針票を使う)
- 漏水や配管等の調査、点検
- 浄水器の販売

少しでもおかしいと思ったら、家に上げず、相手に身分証明書の提示を求め、松戸市水道部までご連絡ください。



令和5年度 経営状況についてお知らせします

収益的収支（税抜）

水道事業を運営するための収入と支出

（単位：千円）

区分	令和5年度	令和4年度	増減
収益的収入	1,572,653	1,545,830	26,823
うち水の売り上げ	1,136,893	1,146,746	△ 9,853
収益的支出	1,505,539	1,483,364	22,175
純利益	67,114	62,466	4,648

業務量

給水人口（人）	80,866	80,187	679
給水戸数（戸）	41,485	41,037	448
水の使用量（m ³ ）	7,137,416	7,214,035	△ 76,619



水を使う人は増えているのに、水の売上が減っているのはなぜ？

少子高齢化やライフスタイルの変化、節水型製品の普及により、水の売上は減少しています。
平成8年度をピークに令和5年度までに約3億5千万円減少していて、経営は大変厳しい状況なんです。



それでも、安全安心な水道水をとどけるために、古くなった水道管の取り替えや浄・配水施設の耐震などの更新が必要です。

資本的収支（税込）


水道施設を整備するための収入と支出

（単位：千円）

区分	令和5年度	令和4年度	増減
資本的収入	46,571	32,974	13,597
資本的支出	610,420	722,506	△ 112,086
収支差引額	△ 563,849	△ 689,532	125,683

老朽化した水道管や施設などを、優先順位の高いものから計画的に更新しています。

令和5年度は、水道管の更新工事、常盤平浄水場の設備の更新工事、井戸の改修工事を行いました。収支不足額については、企業内に蓄えたお金で補いました。

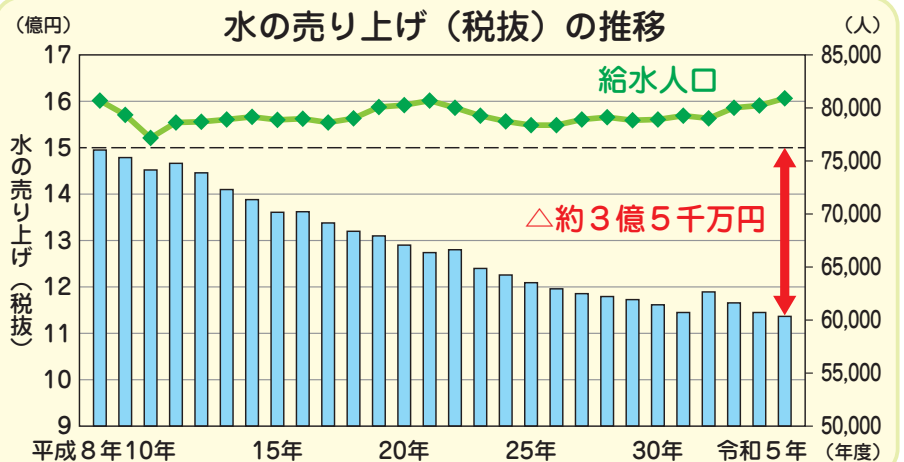

水道管の凍結対策はお早めに！

寒い日が続くと水道管が凍結しやすくなります。凍結した場合、水が出なくなるだけでなく、水道管が破裂して漏水することがあります。修理には時間や費用がかかりますので、早めの対策をお願いします。



1 凍結しやすい水道管

- むき出しになっている（保温処置されていない）
- 北向きになっている
- 風当たりの強いところにある

2 凍結対策

- 水道管に保温材を巻く（古い毛布やタオルでも代用ができます）
- 保温材が濡れないようにビニールテープなどを巻く

3 凍結してしまった場合

- 凍結している箇所にタオルなどをかぶせ、ぬるま湯をかけてじっくり溶かす
※熱湯は絶対にかけないでください。
水道管や設備が壊れたり、やけどをする恐れがあります。
- 自然解凍を待つ
※凍結した蛇口は、むやみに回さないでください。
蛇口内のパッキンなどの部品が損傷する恐れがあります。



4 漏水してしまった場合

- 止水栓を閉める（水道メーターのBOX内にあります）
- 水道業者に修理を依頼して下さい

5 凍結対策の相談

- 市営水道が指定する松戸市指定給水装置工事業者に相談してください（松戸市水道部ホームページに掲載しております）
※松戸市上下水道管工事業協同組合（☎047-366-2898）でも紹介しています。

小金浄水場急速ろ過機のろ過材の交換を行いました




小金浄水場 急速ろ過機の上部



更新中のろ過機の内部



急速ろ過機って？



イメージ図

急速ろ過機の中身は特殊なる過砂と大きさの異なる砂利の層になっています。井戸から汲み上げた地下水を上から下に通すことによって、鉄・マンガンなどを取り除き、安全・安心な水道水を作るための重要な役割を担っています。



広告

水トラブルはお近くの水道工事店へ 松戸市上下水道管工事業協同組合

住所:千葉県松戸市榎台5丁目15番地25

TEL:047-366-2898

FAX:047-369-0866

E-mail m-jsk@tc4.so-net.ne.jp

豊富な経験 確かな技術

広告

水道サービスを未来につなぐ

暮らしの身近で水の未来を考える

お客様センター
第一環境株式会社 常盤平営業所