

水道



水道水 安全おいしい 金メダル
平成30年度 第60回水道週間スローガン

第76号(臨時号)

2018年(平成30年)8月発行
編集・発行/松戸市水道部

〒270-0027 松戸市二ツ木2003番地の1
☎ 047(341)0430 FAX 047(349)0881

URL <http://www.city.matsudo.chiba.jp/suidou/>

水道水は安全です

水道水は皆様に安心して飲める水を提供するため、定期的に法令による水質検査を行っています。平成29年度も水質基準項目(51項目)、放射性物質、毎日検査項目のいずれも基準を満たしていました。

以下に検査項目の一部を掲載します。その他の項目につきましては、松戸市水道部ホームページまたは松戸市行政資料センター、松戸市立図書館で閲覧できる松戸市水道事業概要をご覧ください。

平成29年度水質検査結果(抜粋)

項目名	水道の基準値	小金地区 (新松戸1-327)	常盤平地区 (常盤平1-23)
一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL
水の一般的清浄度を示す指標です。清浄な水には少なく、汚れている水ほど多い傾向にあります。			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
鉱石として自然界に広く分布し、鉱山廃水やカドミウム含有製品製造工場の排水などから混入することがあります。			
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
化学合成原料、溶剤、塗料などに使用され、地下水汚染物質として知られています。			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
合成樹脂の原料、農薬として使用されています。合成樹脂工場等の排水から混入することがあります。			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77mg/L	77mg/L
主として地質に由来し、硬度を多く含む水を硬水、少ない水を軟水といいます。硬度により味に影響します。			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
異臭味の原因物質でカビ臭を発生させます。臭気の観点から水質基準値が定められています。			

我が家の水道料金は、安い?高い?

2ヵ月当たりの上水道の平均使用水量を1世帯の人数別に表すと下記のようになります。

平均使用水量は、「東京都水道局平成28年度生活用水実態調査」によります。これを基に、松戸市営水道の料金計算に当てはめると、右側に表記した上水道料金となります。

1世帯人数	平均使用水量 (2ヶ月)	松戸市営水道 上水道料金(税込) (2ヶ月)
1人	16.4m ³	1,964円
2人	31.8m ³	3,865円
3人	40.8m ³	5,420円
4人	48.6m ³	7,494円
5人	57.0m ³	9,827円
6人	67.8m ³	12,646円




松戸市水道部 料金早見表 🔍 検索

※上水道料金早見表(2ヵ月分)は、松戸市水道部のホームページよりご覧いただけます。



「まってい〜」

基本水量となる20m³を超えると1m³ごとに料金が上がるから、2ヵ月で1m³節水するためには1日当たり…
1,000(L)÷60(日)=約17(L)減らさないとイケないね。
でも夏は水分補給も大切だし…。

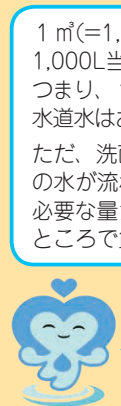

「まってい〜」

毎日お風呂にお水を貯めているよ。
1回当たり約10Lの水で、断水時でも水洗トイレを使えるんだよね!
生活用や初期の消火用にも使えるから、200L分貯めておくと安心だね。



1人1日当たり3Lとして、3日分の飲料水を備えておくことも忘れずにね!



1人1日3L × 3日分



水道部職員

※供給単価(28年度決算)より

※水道まつど第76号の「我が家の水道料金は、安い?高い?」に誤りがありましたので訂正します。

水道事業運営審議会委員を委嘱

5月31日に水道事業運営審議会委員の任期(2年)が満了となり、新たに下記の皆さんを委員に委嘱しました。

この審議会は、松戸市水道事業の健全経営の維持と開かれた事業運営の推進を目指し、受益者代表ならびに学識経験者の皆さんから幅広く意見をお聞きする市長の諮問機関です。

今後の審議会の開催は、**市のホームページや広報まつど**等でお知らせします。

- 会長 土岐 寛 (学識経験者)
- 副会長 大塚 清一 (小金地区受益者代表)
- 委員 川上 誠 (常盤平地区受益者代表)
- 川村 絹恵 (学識経験者)
- 後藤 淳子 (学識経験者)
- 土屋 晴行 (学識経験者)
- 中澤 卓實 (常盤平団地地区受益者代表)
- 渡辺 秀子 (新松戸地区受益者代表)

【50音順(委員)敬称略】



就任のご挨拶

松戸市水道事業管理者 戸張 武彦

いよいよ本格的に暑い季節となりましたが、皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
私は、この4月に水道事業管理者に就任いたしました。
水道は、市民生活や産業活動に欠かせないものでございます。
水道事業の重要な役割を深く認識し、良質な水の安定供給に努めてまいります。
また、配水管や浄・配水場などの水道施設について、計画的に整備を進めてまいりますので、今後ともよろしくお願ひ申し上げます。


水道料金のお支払いは便利な口座振替で **水道料金は、納期内に納めましょう!**

☎お客様センター ☎047(383)2100 FAX047(383)2104 営業時間: 月~土曜日 8時30分~17時(日曜・祝日および年末年始を除く)

平成30年度予算の概要をお知らせします!



水道事業を運営するための予算(収益的収支 税抜き)

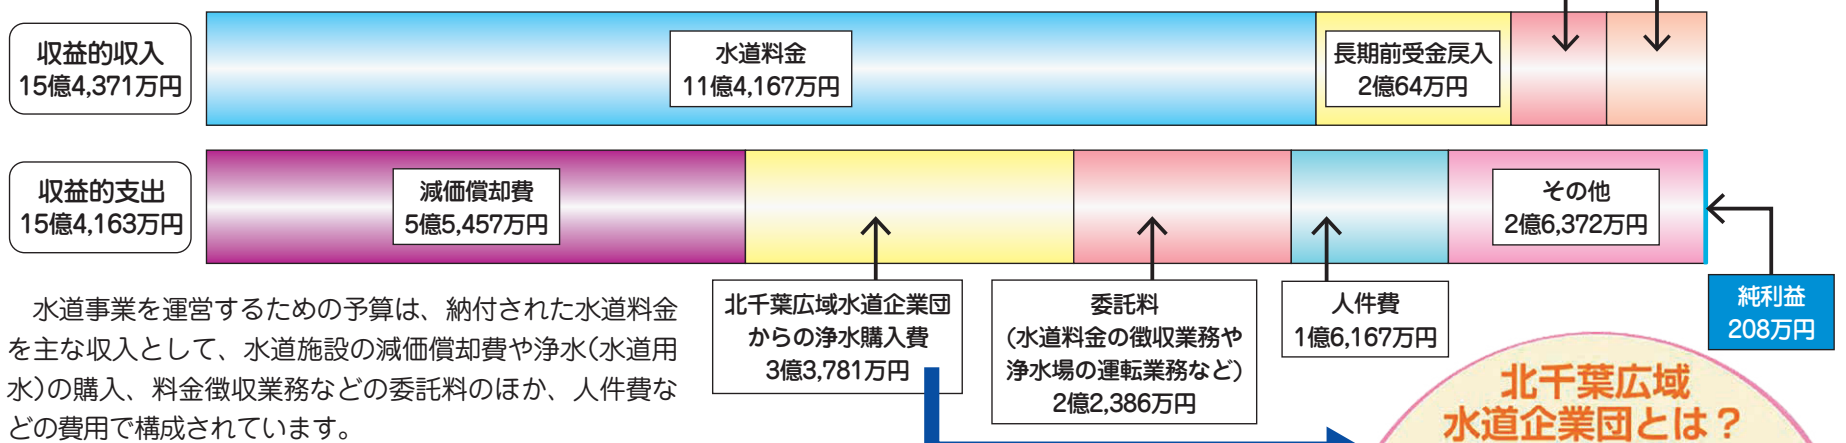

水道事業を運営するための予算は、納付された水道料金を主な収入として、水道施設の減価償却費や浄水(水道用水)の購入、料金徴収業務などの委託料のほか、人件費などの費用で構成されています。


北千葉広域水道企業団とは?

北千葉広域水道企業団は、千葉県北西部地域の県営及び7市営水道に、北千葉浄水場から水道水を送る、いわば「水道水のメーカー」として、ライフラインを支えています。



北千葉広域水道企業団広報誌「水音」より

水道施設を造るための予算(資本的収支 税込み)

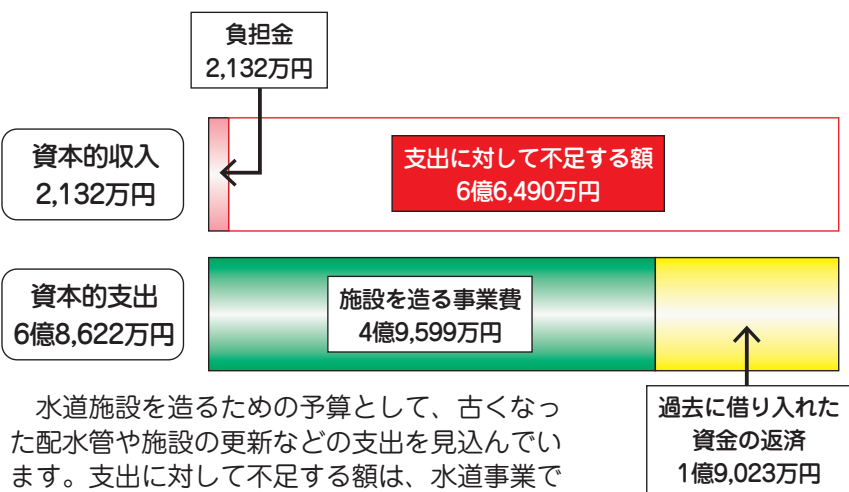

水道施設を造るための予算として、古くなった配水管や施設の更新などの支出を見込んでいます。支出に対して不足する額は、水道事業で蓄えたお金を充てて対応します。

主な事業の予定(平成30年度)

- 配水管の更新工事 2億850万円
- 井戸の更新工事 1億4,688万円

浄・配水場等施設の更新や耐震化等を計画的に行っていくために、引き続き支出の削減に努め、健全経営に努めていきます。

幸田配水場PC配水池耐震補強工事

幸田配水場の配水池耐震補強工事が、平成29年度に完了しました。

主な補強内容



水道メーター交換のお知らせ



水道部では、お客さまの使用水量を適正に計量するため、法律(計量法施行令)で定める有効期限8年を迎える水道メーター(量水器)を交換しています。対象メーターをご使用のお客さまには、事前にお知らせを投函いたしますのでご協力をお願いします。

交換作業は、水道部の指定業者が行い、作業は10分ほどで終了します。作業に立ち会う必要はありません。

なお、ご不在の場合でも、敷地内に入り作業を行いますので、あらかじめご了承ください。

- 交換によるお客さまの費用負担はありません。
- 交換作業は、平日の日中とさせていただきます。
- 作業員は水道部貸与の腕章および身分証明書を携帯します。
- 交換作業に伴い、浄水器等の販売をすることは一切ありません。

※交換時に空気が混入し、使用の際、水が白濁することがありますが、水質に問題ありません。

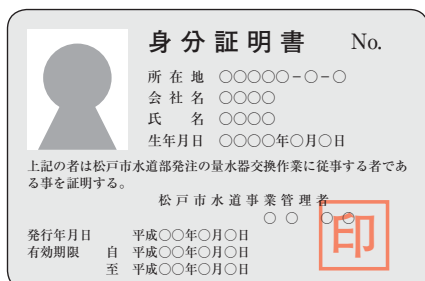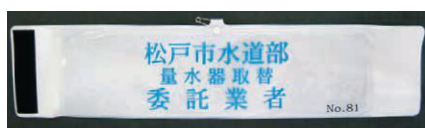

第7回「水道のPRポスター」作品募集

給水区域の小学生を対象に、安全で安心な水道水についての理解を深めてもらうため、PRポスターを募集します。

- 1 テーマ** 水道水
- 2 応募方法** 八つ切りの画用紙に標語等の文字を入れてください。作品裏面に応募用紙を貼り付けて提出してください(応募用紙は水道部ホームページからダウンロードできます)。
- 3 表彰** 松戸市水道事業運営審議会会長賞(1点) 松戸市水道事業管理者賞(1点) 優秀賞(5点) ※受賞者には、賞状・副賞(図書カード)を贈呈します。
- 4 応募期間** 7月20日(金)~9月14日(金)
- 5 応募先** 〒270-0027 松戸市二ツ木2003番地の1 松戸市水道部 水のPR委員会(直接または郵送)
- 6 発表** 11月下旬
- 7 個人情報の取り扱い** 個人情報は、本事業運営のみに使用します。ただし、入選作品については、水道部ホームページ等で学校名・学年・氏名を公表します。



第6回 松戸市水道事業運営審議会会長賞 常盤平第二小学校 中村ちひろさん